


cd.wg.ark.3/3

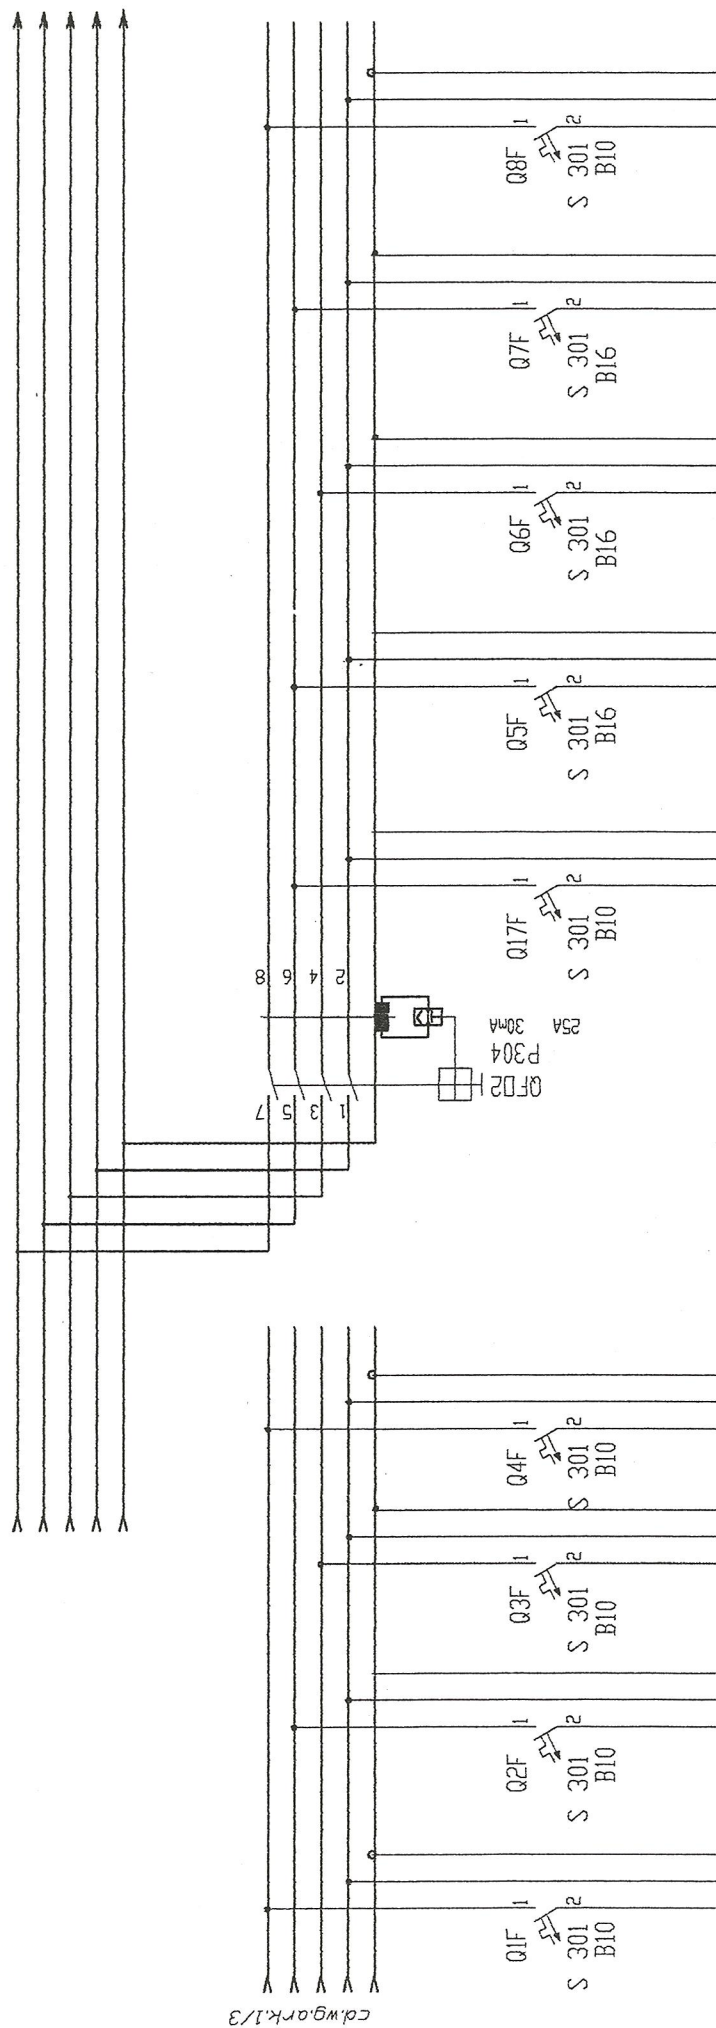

2	3	4	5		15	6	7	8	9
Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Wyłącznik różnicowoprądowy	Instalacja kamer TV	Gniazdo wtykowe	Gniazdo wtykowe	Gniazdo wtykowe	Konwentery
YDY(z0)3x1,5	YDY(z0)3x1,5	YDY(z0)3x1,5	YDY(z0)3x1,5		YDYp3x2,5	YDYp3x2,5	YDYp3x2,5	YDYp3x2,5	YDYp3x2,5
700W	2100W	1500W	1400W		450W	2000W	2000W	2000W	200W

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

inż. Stanisław Hamara
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania
robotami w zakresie
instalacji elektrycznych
nr uprawnień TO-III/8396/18/7

Siec TN-C-S

Szybkie wyłączenie zasilania

STRABAG

Sulco

KONTECH

WILKOCKI projekt

[illegible]