


Schemat zabudowy zestawów wodomierzowych w komorze wodomierzowej

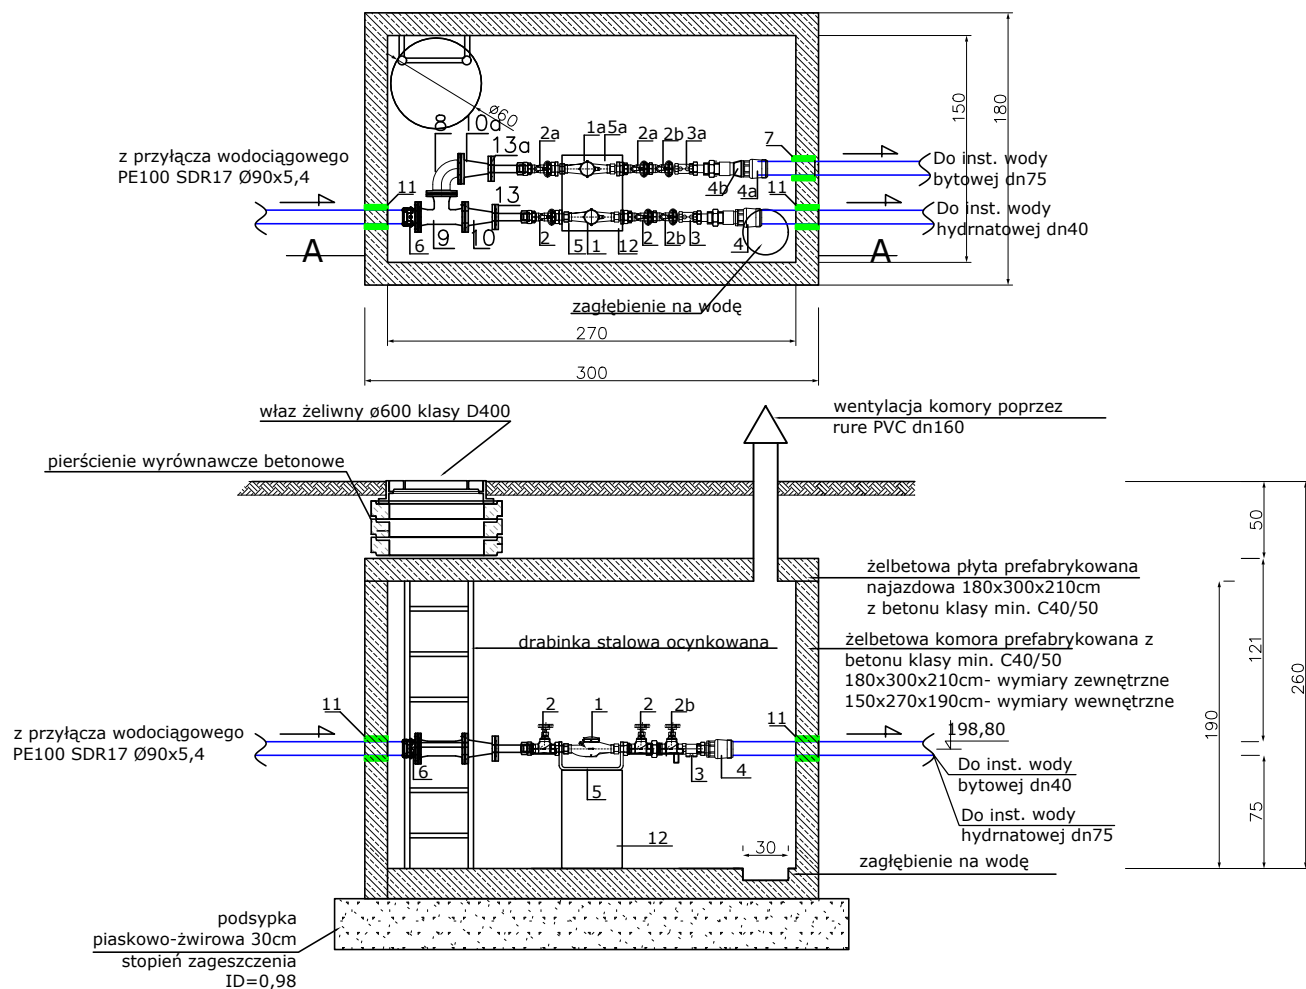

LEGENDA:

- 1 - Wodomierz objętościowy DN 25 L=260mm
- 1a - Wodomierz objętościowy DN 25 L=260mm
- 2 - Zawór grzybkowy prosty DN 32
- 2a - Zawór grzybkowy prosty DN 32
- 2b - Zawór czerpalny DN 32
- 3 - Zawór antyskażeniowy typ EA DN 32
- 3a - Zawór antyskażeniowy typ EA DN 32
- 4 - Złączka z gwintem wewnętrznym PE dn/DN 40/32
- 4a - Złączka z gwintem wewnętrznym PE dn/DN 75/65
- 4b - Redukcja DN/DN 32/65
- 5 - Konsola wodomierzowa dla wodomierza DN25 z wyjściem DN32
- 5a - Konsola wodomierzowa dla wodomierza DN25 z wyjściem DN32
- 6 - Łącznik kołnierzykowy do rur PE DN80/DZ90
- 7 - Przejście szczelne dla PE63
- 8 - Kolano dwukołnierzowe DN80
- 9 - Trójnik kołnierzykowy DN80/80
- 10 - Zwężka dwukołnierzowa DN80/DN40
- 10a - Zwężka dwukołnierzowa DN80/DN40
- 11 - Przejście szczelne dla PE100 SDR17 90x5,4
- 12 - Podmurówka pod konsolę wodomierza z bloczków betonowych
- 13 - Kołnierz gwintowany DN40/32
- 13a - Kołnierz gwintowany DN40/32

UWAGA:

Wszystkie kształtki żeliwne wykonać z żeliwa sferoidalnego, niedopuszczalne jest stosowanie żeliwa szarego

Inwestor: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo		Branża: zagospodarowanie terenu	
Nazwa inwestycji: Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół o obiekt przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zewnętrzną		PROJEKT BUDOWLANY	
Adres inwestycji: ul. Szkolna 7, 86-011 Wtelnio, gm. Koronowo		Data: 12.11.2024	
Wykonawca: Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o. o. ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin tel. 664 566 191			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant inst.sanit.:	mgr inż. Iwona Frączek	LUB/0157/PWBS/20 spec. inst. sanitarne	
Sprawdzający inst.sanit.:	mgr inż. Małgorzata Bodzak	LUB/0331/PWBS/21 spec. inst. sanitarne	
Nazwa rysunku	SCHEMAT KOMORY WODOMIERZOWEJ	SKALA 1:50	NR.RYS WK4