RZUT DACHU

skala 1:100

Inwestor:	Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
Nazwa inwestycji:	Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół o obiekt przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zewnętrzną
Adres inwestycji:	ul. Szkolna 7, 86-011 Wielino, gm. Koronowo
Wykonawca:	Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o. o. ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin tel. 664 566 191

Branża: zagospodarowanie terenu		Data: 04.12.2024	
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant:	mgr. inż. Iwona Frączek	LUB/0157/PWBS/20 spec. inst. sanitarne	
Sprawdzający:	mgr. inż. Małgorzata Bodzek	LUB/0331/PWBS/21 spec. inst. sanitarne	
Nazwa rysunku:	INSTALACJA WENTYLACJI – RZUT DACHU	SKALA 1:100	NR.RYS S06

LEGENDA
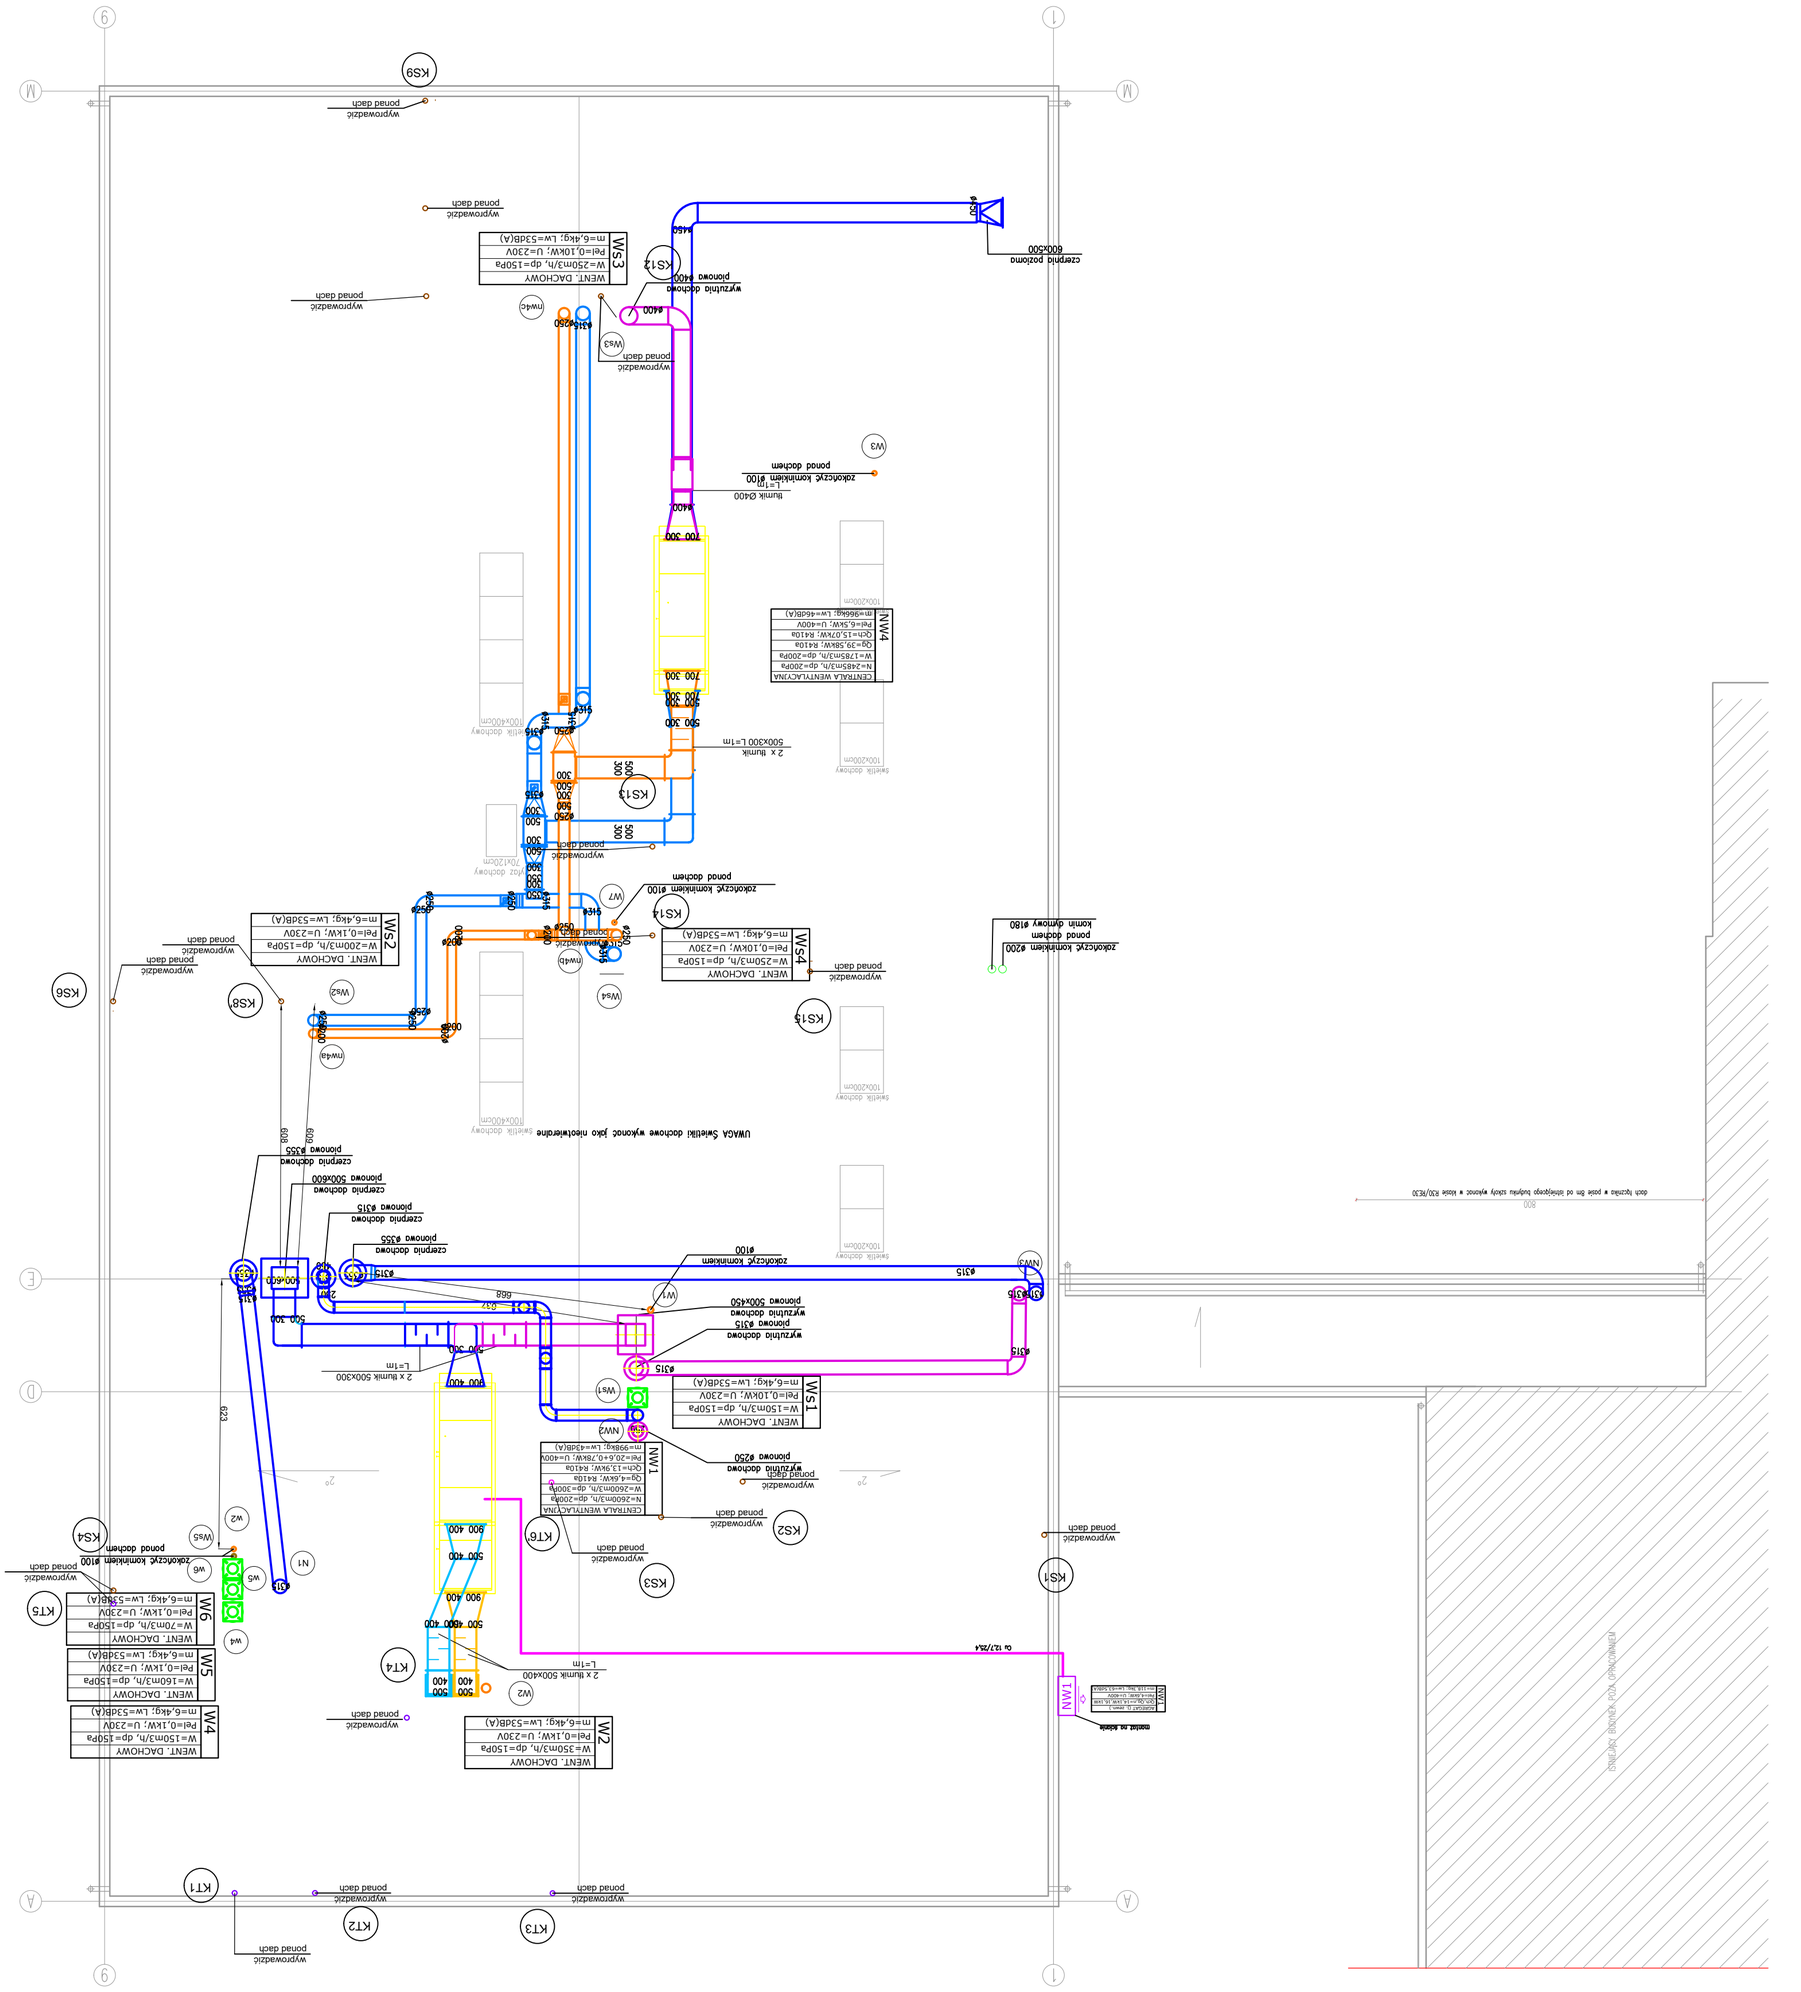
- wylew (ilość powietrza) — 50 m3/h
- nazwa pionu wentylacyjnego — NW5 / W5 / WS5
- transfer w podciągach drzwiowych
- układ wywiewy sanitarny
- układ wywiewy tytowy
- układ nawiewy tytowy
- układ wyrzutowy rekuperatora
- układ czerpny rekuperatora