STUDNIA BETONOWA ø1000mm

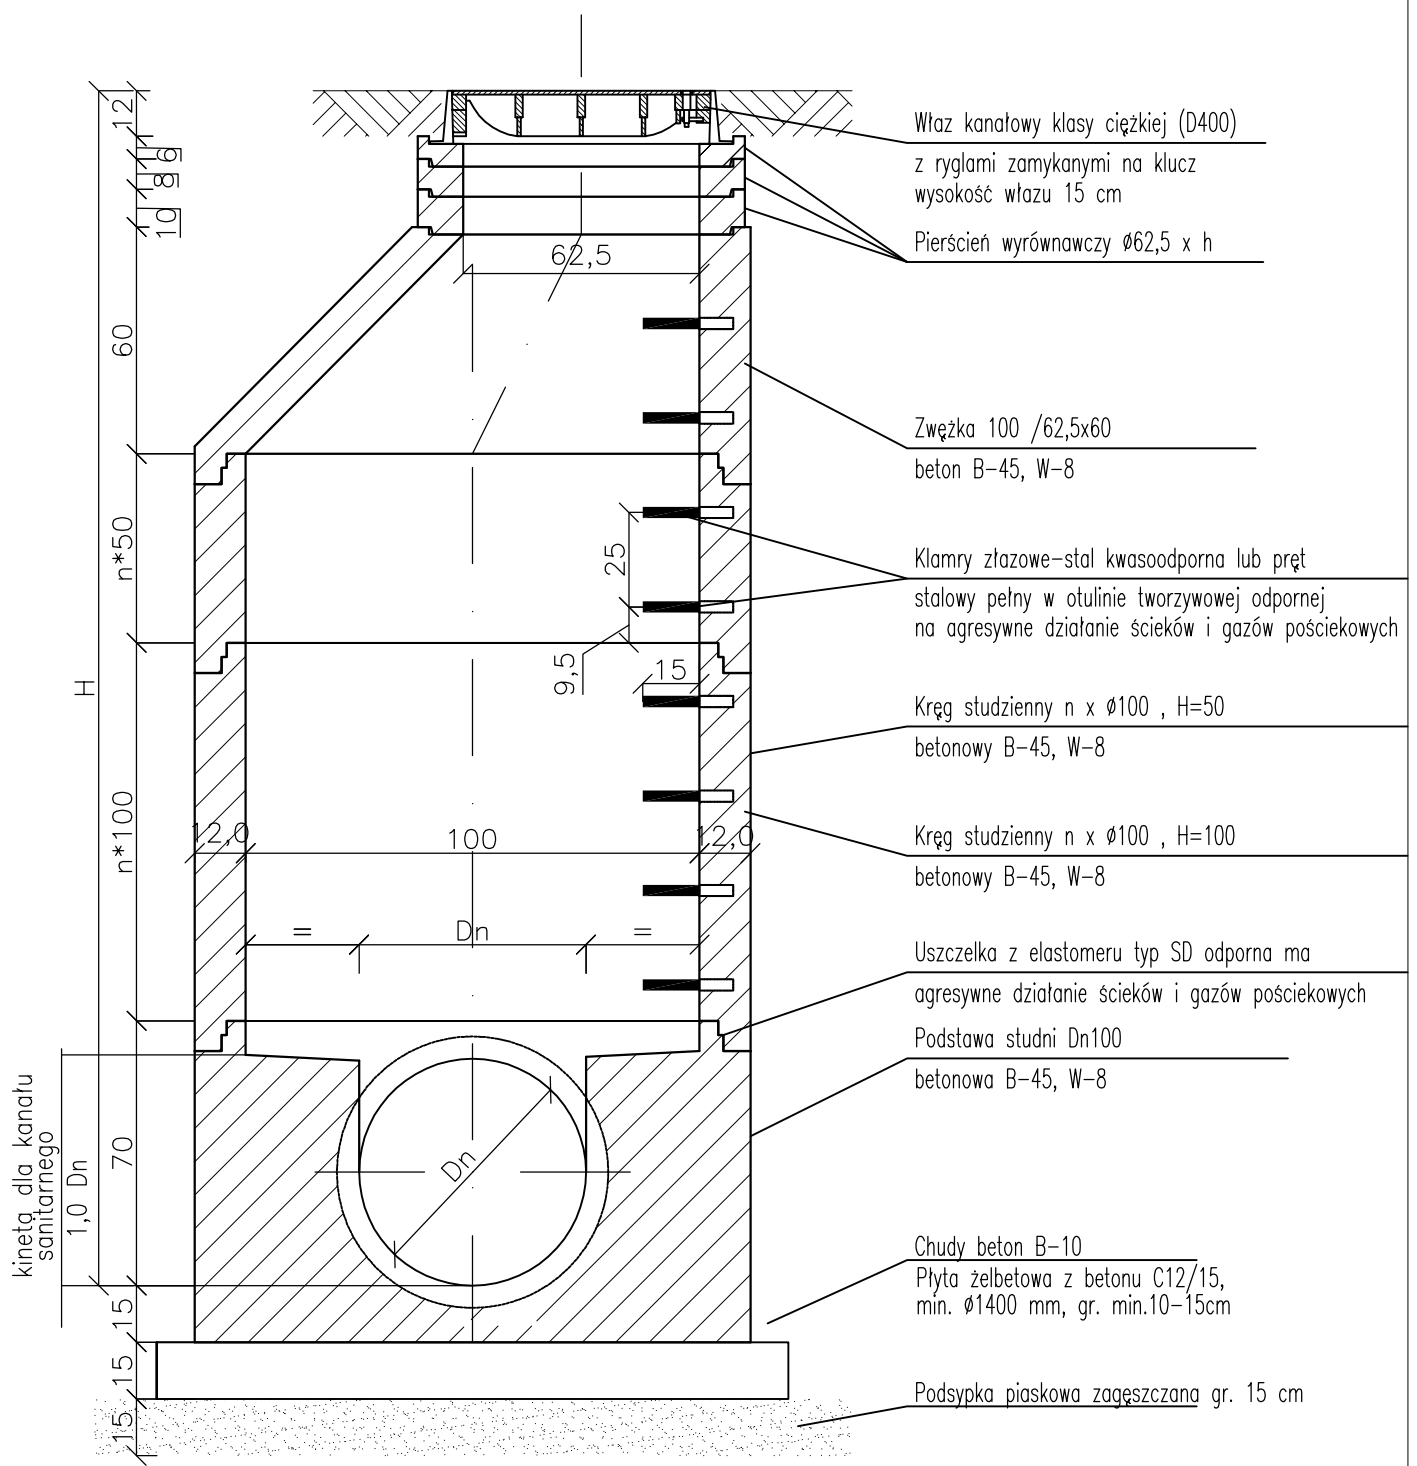

UWAGA:

Wymiary podano w centymetrach

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW

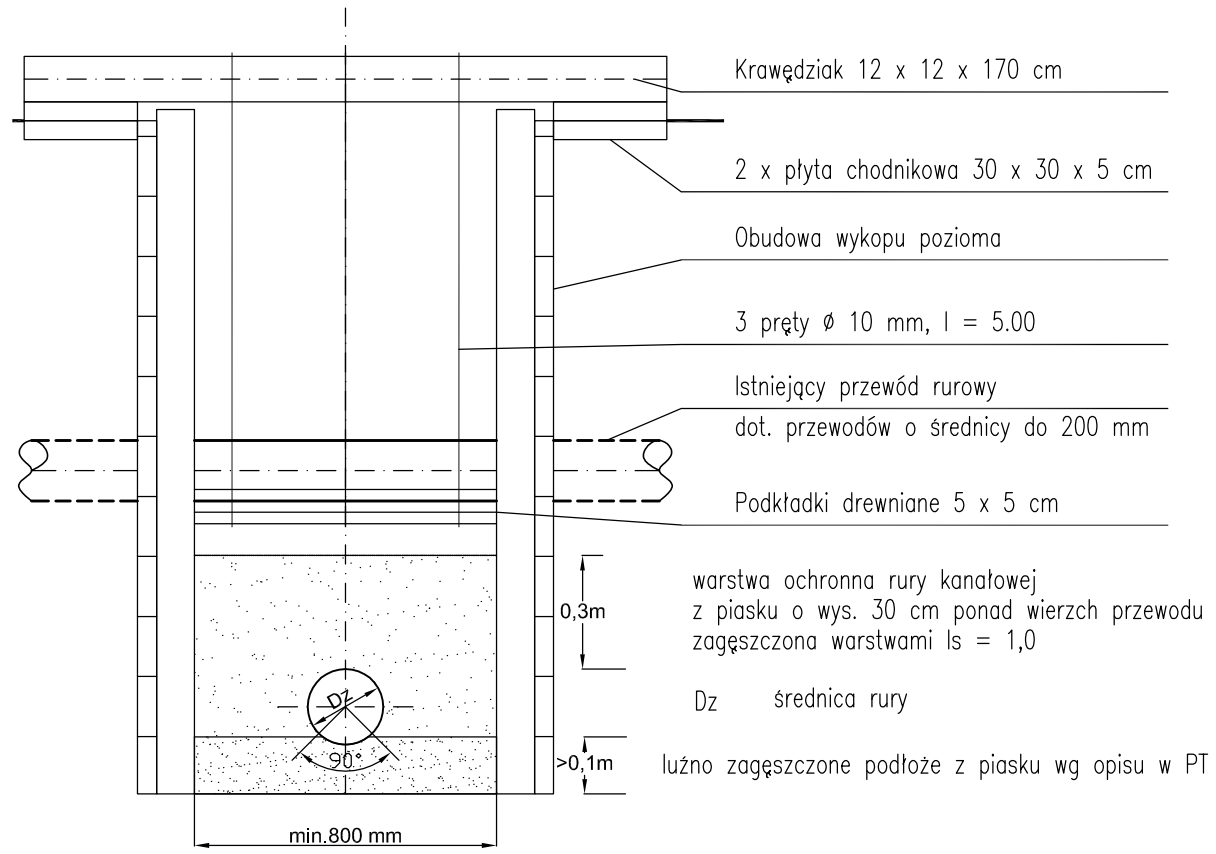

warstwa ochronna rury kanałowej
z piasku o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu
zagęszczona warstwami Is = 1,0

Dz średnica rury

luźno zagęszczone podłoże z piasku wg opisu w PT

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI ENERGETYCZNYCH

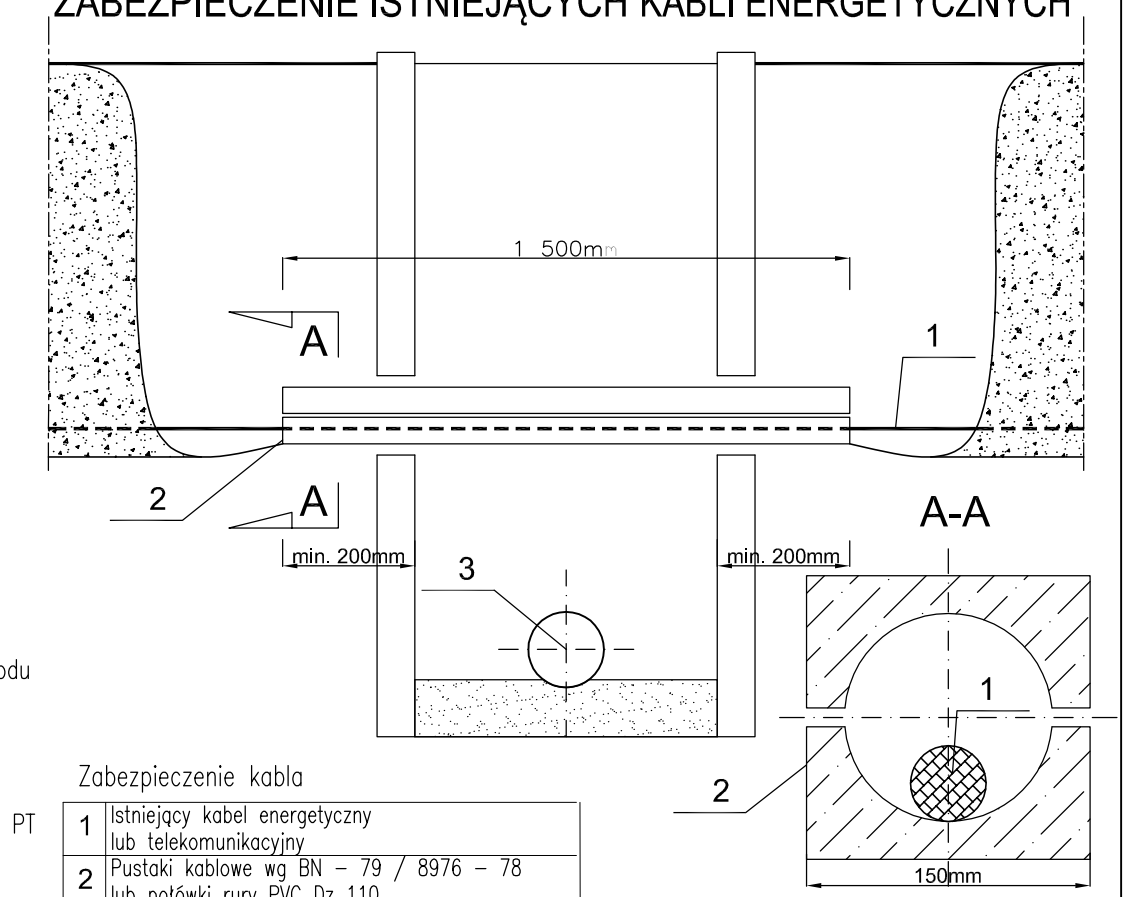

Zabezpieczenie kabla

1	Istniejący kabel energetyczny lub telekomunikacyjny
2	Pustaki kablowe wg BN – 79 / 8976 – 78 lub połówki rury PVC Dz 110
3	Projektowany przewód kanalizacyjny

UKŁADANIE RUR W WYKOPIE

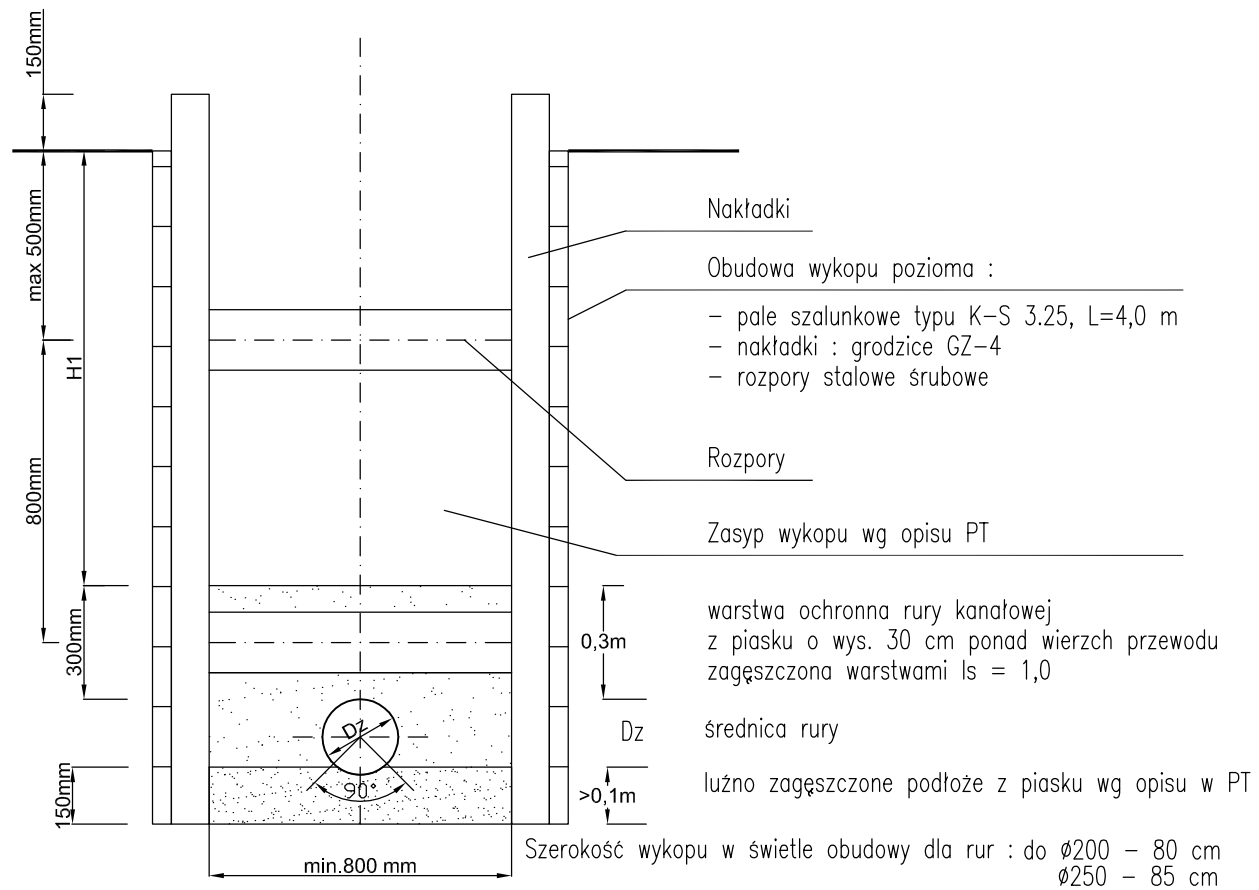

warstwa ochronna rury kanałowej
z piasku o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu
zagęszczona warstwami Is = 1,0

średnica rury

luźno zagęszczone podłoże z piasku wg opisu w PT

Szerokość wykopu w świetle obudowy dla rur : do ø200 – 80 cm
ø250 – 85 cm

Wykopy odwodnić przez odpompowanie wody ze studzienek odwadniających
wykonanych w dnie wykopu, lub przez montaż igłofiltrów
w zależności od warunków miejscowych, tj. napływu wody i rodzaju gruntów

EKO-PRODREW-L.K.
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
UL. SZAFLARSKA 9
60 - 473 POZNAŃ
tel. 502 106 966

INWESTOR:	GMINA KOŁACZKOWO PLAC REYMONTA 3, 62-306 KOŁACZKOWO		
TEMAT:	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANIT. z PRZEPOMPOWNIĄ W MIEJSCOWOŚCI BIEGANOWO,gm.KOŁACZKOWO		
LOKALIZACJA:	BIEGANOWO, gm.KOŁACZKOWO, powiat WRZEŚNIA		
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ Ø1000mm SCHEMAT WYKOPU i ZABEZPIECZENIA PRZEWODÓW		
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY	SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE WOD-KAN	SKALA: -
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. LEOPOLD KAMIŃSKI upr.nr:194/89/Pw		DATA XI. 2022 r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. AGNIESZKA FABIŚ		NR RYS.
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. JERZY SURMACEWICZ upr.nr:101/88/Pw		IS-05