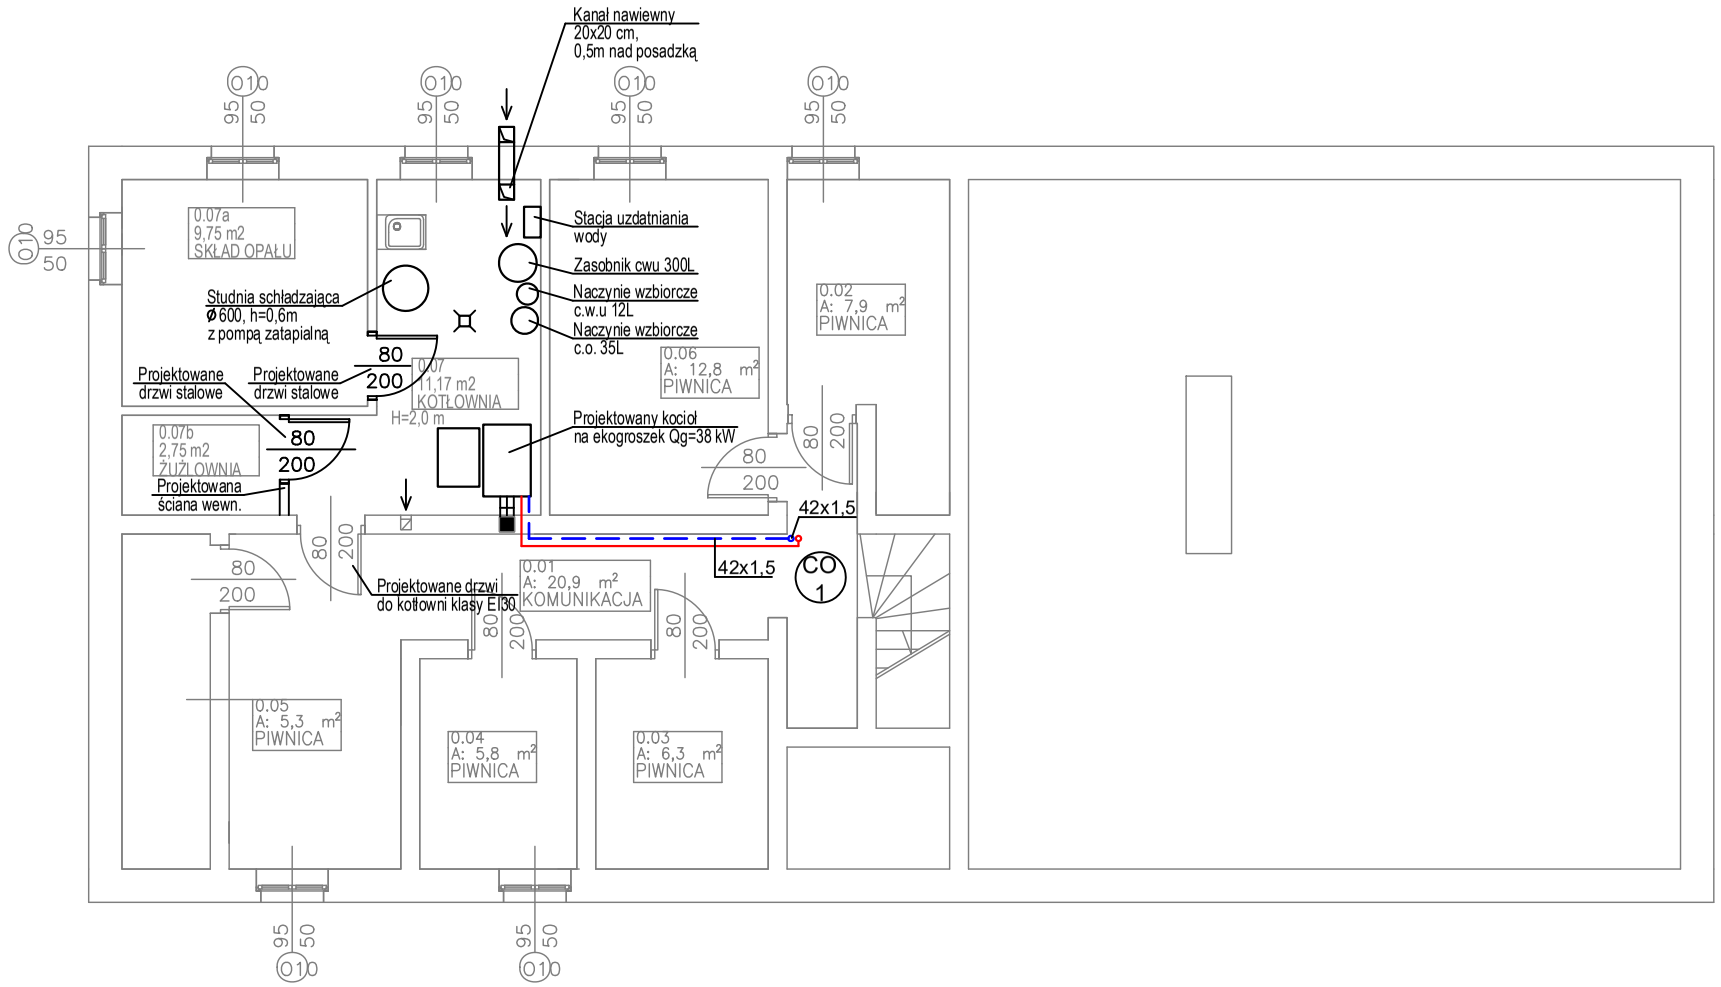

LEGENDA:

CO 1	PION C.O.
———	ZASILANIE C.O.
– – –	POWRÓT C.O.
15x1,2	ŚREDNICA PRZEWODU
+20 °C Φwym: 1680 W	OBLICZENIOWA TEMPERATURA W POMIESZCZENIU, STRATY CIEPŁA POMIESZCZENIA
22K/600 [1000]	SYMBOL GRZEJNIKA TYP–WYSOKOŚĆ [DŁUGOŚĆ]

MAGDALENA OCHRYMOWICZ SAN-PROJEKT
ul.Czarnogórska 10/3, 30-638 Kraków
e-mail: ochrymowicz@sanproject.pl ; www.sanproject.pl

NAZWA	WYMIANA KOTŁA NA EKOGROSZEK, WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU KOMUNALNYM W MIEJSCOWOŚCI SŁĘBOWO 17 RAMACH ZADANIA: "KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W GMINIE ŻNIN"
ADRES	SŁĘBOWO 17, 88-400 SŁĘBOWO, DZ. NR EWID. 125,obr. 0030 SŁĘBOWO, JEDN. EWID: 041906_5 WOJ. KUJ.-POM., POWIAT ŻNIŃSKI, GMINA ŻNIN
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Ochrymowicz MAP/0442/PWOS/10 — PODPIS
TYTUŁ RYS.	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. RZUT PIWNIC

BRANŻA:	SKALA:	DATA:	ETAP:	NR RYS.
INSTALACJE SANITARNE	1:100	01.02.2024	PROJEKT TECHNICZNY	01