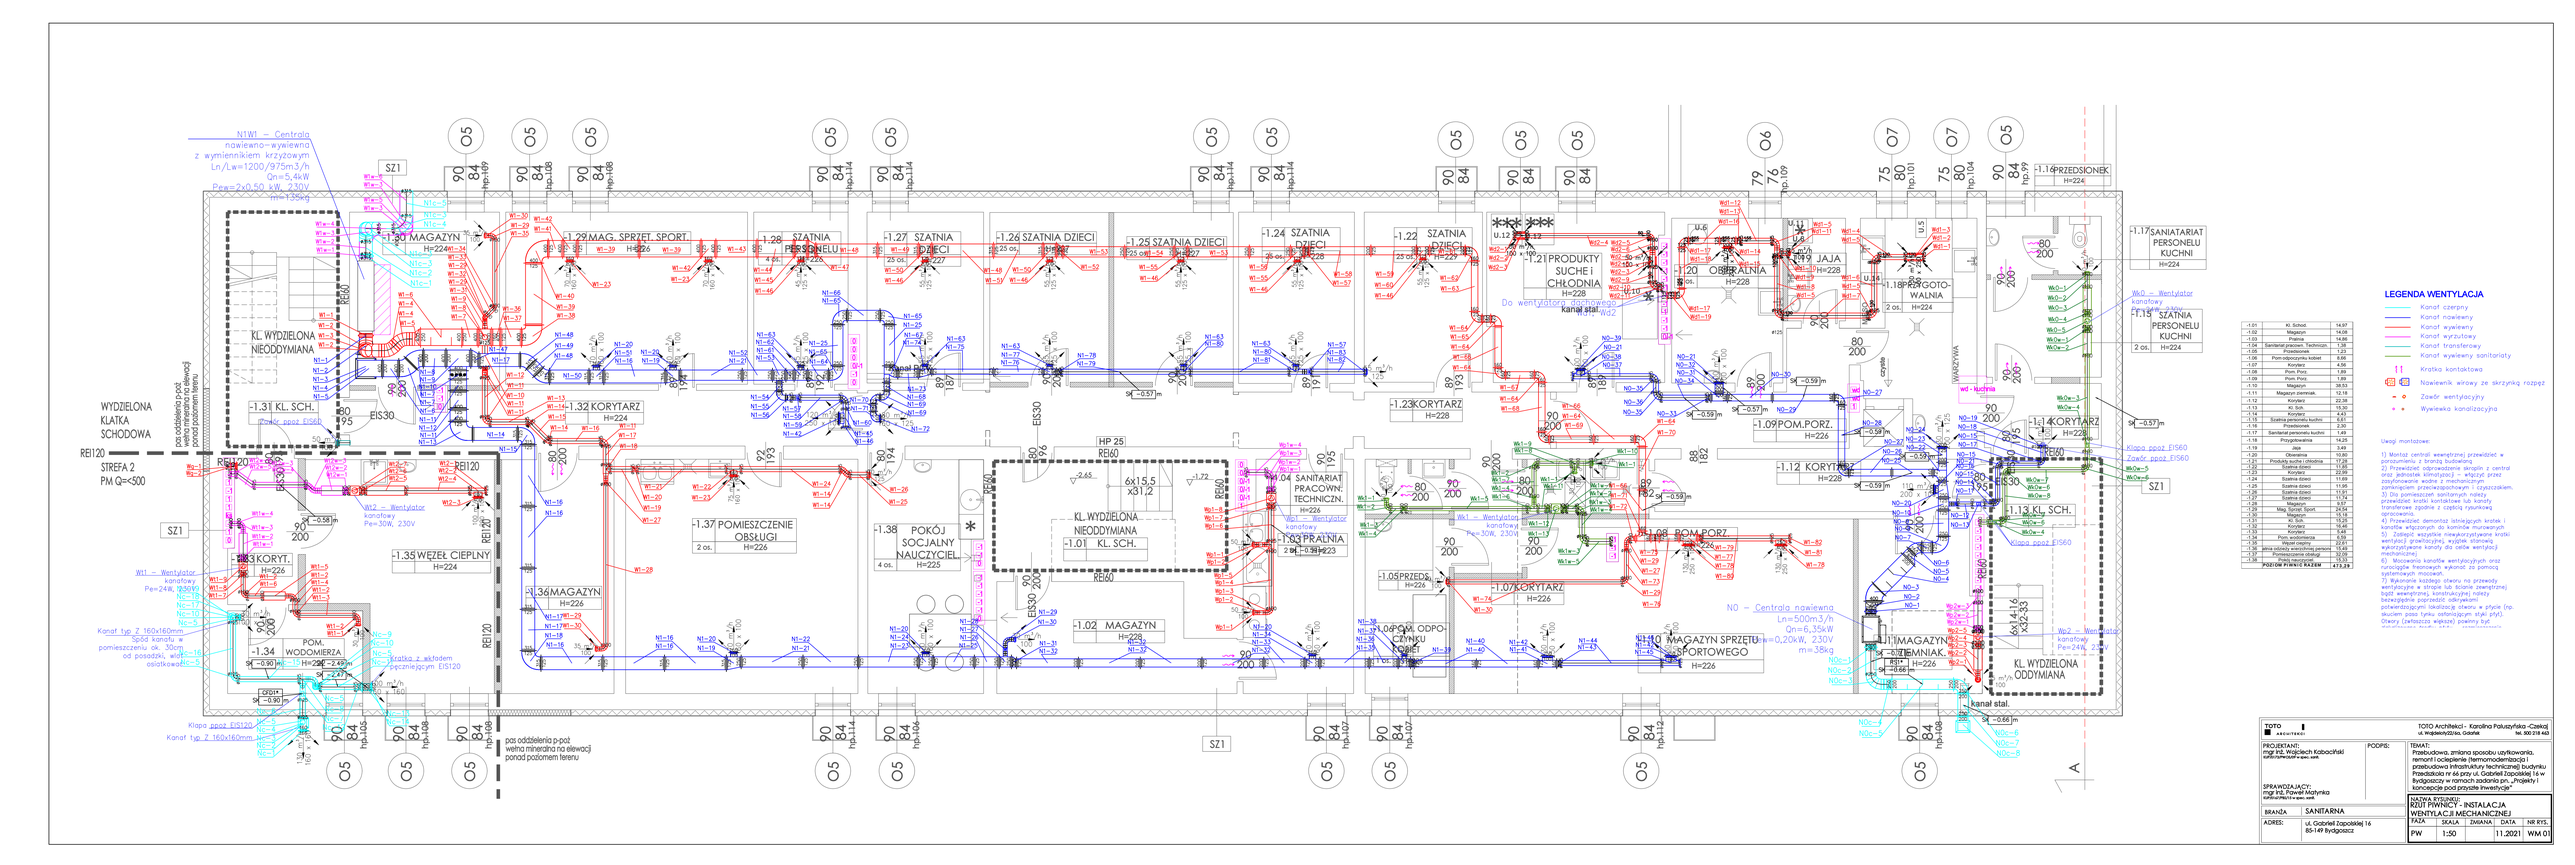

-1.01	Kl. Schod.	14,97
-1.02	Magazyn	14,08
-1.03	Pralnia	14,86
-1.04	Sanitariat pracown. Techniczn.	11,38
-1.05	Przedsionek	1,23
-1.06	Pom.odpowietrz.kotłeł	8,66
-1.07	Korytarz	4,56
-1.08	Pom. Porz.	7,89
-1.09	Pom. Porz.	1,99
-1.12	Magazyn	39,53
-1.11	Magazyn ziemniak.	12,18
-1.12	Korytarz	22,36
-1.13	Kl. Sch.	15,30
-1.14	Korytarz	5,61
-1.15	Szatnia personelu kuchni	5,61
-1.16	Przedsionek	2,30
-1.17	Sanitariat personelu kuchni	1,48
-1.18	Przygotowalnia	14,25
-1.19	Jaja	3,45
-1.20	Obieralnia	10,80
-1.21	Produkty suche i chłodnia	17,28
-1.22	Szatnia dzieci	11,65
-1.23	Korytarz	22,99
-1.24	Szatnia dzieci	11,69
-1.25	Szatnia dzieci	11,95
-1.26	Szatnia dzieci	11,51
-1.27	Szatnia dzieci	11,69
-1.28	Magazyn	9,67
-1.29	Mag. Sprzet. Sport.	24,54
-1.30	Magazyn	15,18
-1.31	Kl. Sch.	15,25
-1.32	Korytarz	15,46
-1.33	Korytarz	5,48
-1.34	Pom. wodomierza	6,59
-1.35	Węzeł cieplny	22,61
-1.36	Strefa odzieży wierzchniej personel	15,49
-1.37	Przedsionek obsługi	10,05
-1.38	Pomieszczenie obsługi	12,72
	POZIOM PIWNIC RAZEM	417,39

LEGENDA WENTYLACJA

- Kanał czerpny
- Kanał nawiewny
- Kanał wywiewny
- Kanał wyrzutowy
- Kanał transferowy
- Kanał wywiewny sanitariaty
- Kratka kontaktowa
- Nawiewnik wirowy ze skrzynką rozpęz
- Zawór wentylacyjny
- Wywiewka kanalizacyjna

Uwagi montażowe:

1) Montaż central wentylacyjnej przewidzieć w porozumieniu z branżą budowlaną.
2) Przewidzieć odprowadzenie skroplin z central oraz jednostek klimatyzacji – wlotyjej przez zastosowanie wodne z mechanicznym zamknięciem przeciwzapachowym i czyszczakiem.
3) Dla pomieszczeń sanitarnych należy przewidzieć kratki kontaktowe lub kanały transferowe zgodnie z częścią rysunkową opracowania.
4) Przewidzieć demontaż istniejących kratek i kanałów wtłoczonych do kominów murowanych.
5) Zostawić wszystkie niewykorzystywane kratki wentylacji grawitacyjnej wyżej wskazanej wykorzystywane kanały dla celów wentylacji mechanicznej.
6) Mocowanie kanałów wentylacyjnych oraz rurociągów instalacji wodnej do sufitu konstrukcyjnych maszerunkowych.
7) Wykonanie każdego otworu na przewody wentylacyjne w stropie lub ścianie zewnętrznej bądź wewnętrznej, konstrukcyjnej należy bezwzględnie poprzedzić odkryciem i potwierdzającymi lokalizację otworu w płycie (np. skuciem pasa tynku celologicznym stykl płyt). Otwory (zwłaszcza większe) powinny być

PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech Kabaciński	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Majchrzyk	
BRANŻA	SANITARNA	
ADRES:	ul. Gabriela Zapolskiej 16 86-149 Bydgoszcz	

TOTO Architekci - Karolina Pałuszyńska -Czekaj
ul. Wojciechy 22/6a, Gdańsk
tel. 500 218 463

TEMAT:
Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, remont i ocieplenie (termomodernizacja) i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabriela Zapolskiej 16 w Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty i koncepcje pod prasyte Inwestycje"

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PIWNICY - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

FAZA	SKALA	ZMIANA	DATA	NR RYS.
PW	1:50		11.2021	WM 01