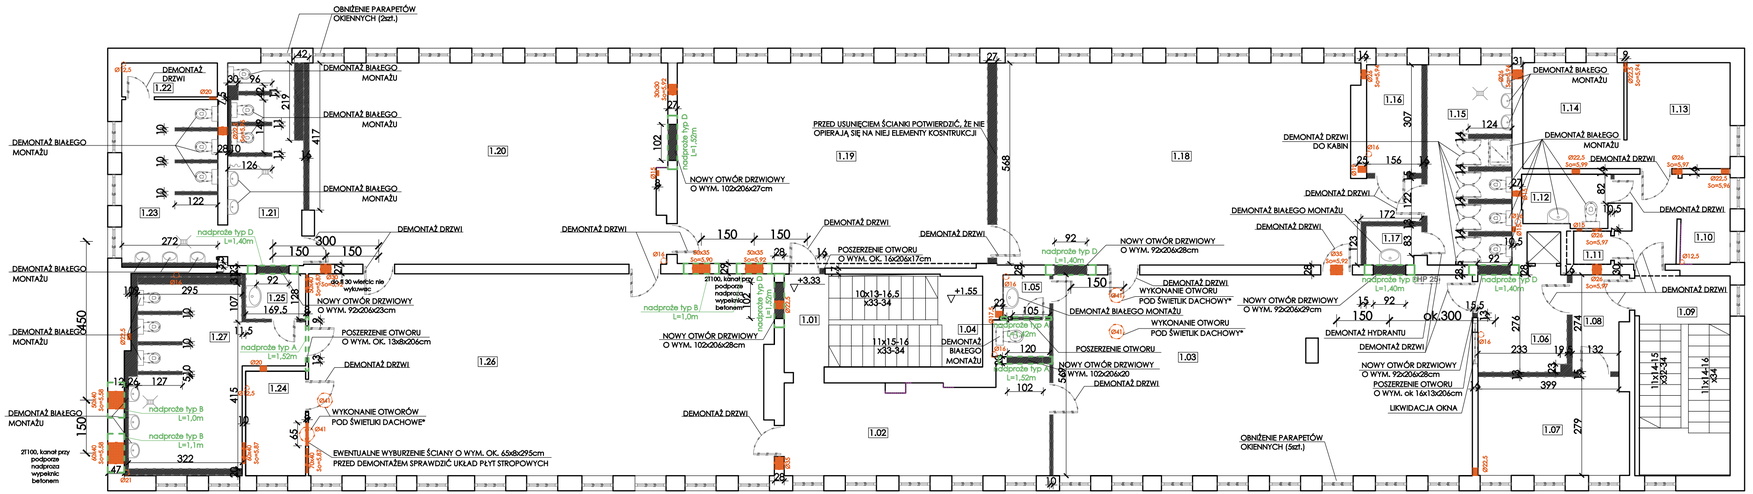

RZUT PIĘTRA SKALA 1:100

OZNACZENIA:

- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- OKNA DO DEMONTAŻU
- DRZWI DO DEMONTAŻU
- axb Sc=c — OTWOROWANIE W ŚCIANACH
  axb, Øa - wymiary otworu, c - wysokość spodu otworu w odniesieniu do rzędnej parteru
  UWAGA: rzędną otworu zweryfikować w odniesieniu do projektu instalacji
- Øa — OTWOROWANIE W STROPIE
  axb, Øa - wymiary otworu
- PROJEKTOWANE NADPROŻA, szczegóły typów nadproży wg rys . K/07-K/09

Uwaga: budynek wykonany w systemie prefabrykacji bydgoskiej, z płyt kanałowych. Wykonanie każdego otworu (drzwiowego, na przewody wentylacyjne itp.) w stropie lub ścianie zewnętrznej bądź wewnętrznej, konstrukcyjnej należy bezwzględnie poprzedzić odrywkami potwierdzającymi lokalizację otworu w płycie (np. skuciem pasa tynku osłaniającym styki płyt). Otwory (zwłaszcza większe, szer. 45cm i powyżej) powinny być zlokalizowane środku płyty - rozmieszczenie otworów zaprojektowano na podstawie widocznych rys na stykach płyt ścian zewnętrznych oraz w odsunieciu o moduł 150cm od istniejących otworów. Możliwe jednak, że wznosząc obiekt zastosowano miejscowo płyty o innej szerokości lub wykonano lokalne wzmocnienia czy uzupełnienia z innych materiałów (np. na styku z elementami żelbetowymi). Największe rozbieżności mogą wystąpić na ścianie wewnętrznej parteru na długości pomieszczeń 0.26 i 0.24 - ze względu na brak innych posziak, podział płyt przyjęto zakładając, że pierwsza płyta przylega do ściany klatki schodowej.
W razie rozbieżności większych niż 5cm lub w sytuacji opisanej poniżej (jako niedopuszczalna), należy skorygować przebieg instalacji tak, by otwór wypadał w środku płyty (dla mniejszych otworów, by zlokalizowany był tak by usunąć tylko jedno żebro pośrednie) lub skontaktować się z projektantem, w celu określenia czy możliwa jest inna lokalizacja otworu.

UWAGA: Niedopuszczalne jest :
a) wykonanie otworów na styku płyt (naruszenie żeber skrajnych płyty kanałowej),
b) usunięcie więcej niż jednego żebra pośredniego płyty kanałowej, bez montażu nadproża

Otwory wielkości do Ø30cm (w ścianach i stropach) należy wiercić, nie wykluwać. Otwory większe i prostokątne w przegrodach z płyt kanałowych należy wycinać wycinarką, nie wykluwać.

UWAGA: W piwnicach, przy wykonywaniu nadproży, należy na czas ich montażu podeprzeć strop nad otworem.

* Ostateczną lokalizację otworów pod montaż świetlików nastoneczniających ustalić na etapie wykonywania robót, po odsłonięciu konstrukcji stropów. Przesunięć otworowania pod świetliki można dokonać w obrębie sal, którym zapewniają nastonecznienie oraz przy zachowaniu wymogu 3h nastonecznienia w godzinach od 8 do 16.

Otwory lokalizować w miarę możliwości w środku płyty kanałowej, aby przy wykonywaniu otwory naruszyć tylko jedno żebro między kanałami.

Niezależnie od sytuacji wykonanie otworu należy potwierdzić z konstruktorem po odstonięciu konstrukcji stropu

TOTO ARCHITEKCI
TOTO Architekci - Karolina Paluszyńska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk tel. 500 218 463

PROJEKTANT:
arch.Karolina Paluszyńska-Czekaj
PO/KK/408/2011 w spec. arch.
Inż. Andrzej Łasiński
76/85/Z6 w spec. konstrukcyjno-budowlanej

OPRACOWANIE:
arch. Patrycja Kaźmierczak

SPRAWDZAJĄCY:
arch.Agnieszka Kalicka
PO/KK/299/2011 w spec. arch.
Inż. Stanisław Kutowski
180/El/78 w spec. konstrukcyjno-budowlanej

PODPIS:

TEMAT:
Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie (termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje"

BRANŻA	architektura , konstrukcje
ADRES:	ul. Gabrieli Zapolskiej 16 85-149 Bydgoszcz

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PIĘTRA - DEMONTAŻE

FAZA	SKALA	ZMIANA	DATA	NR RYS.
PW	1:100		11.2021	D/03