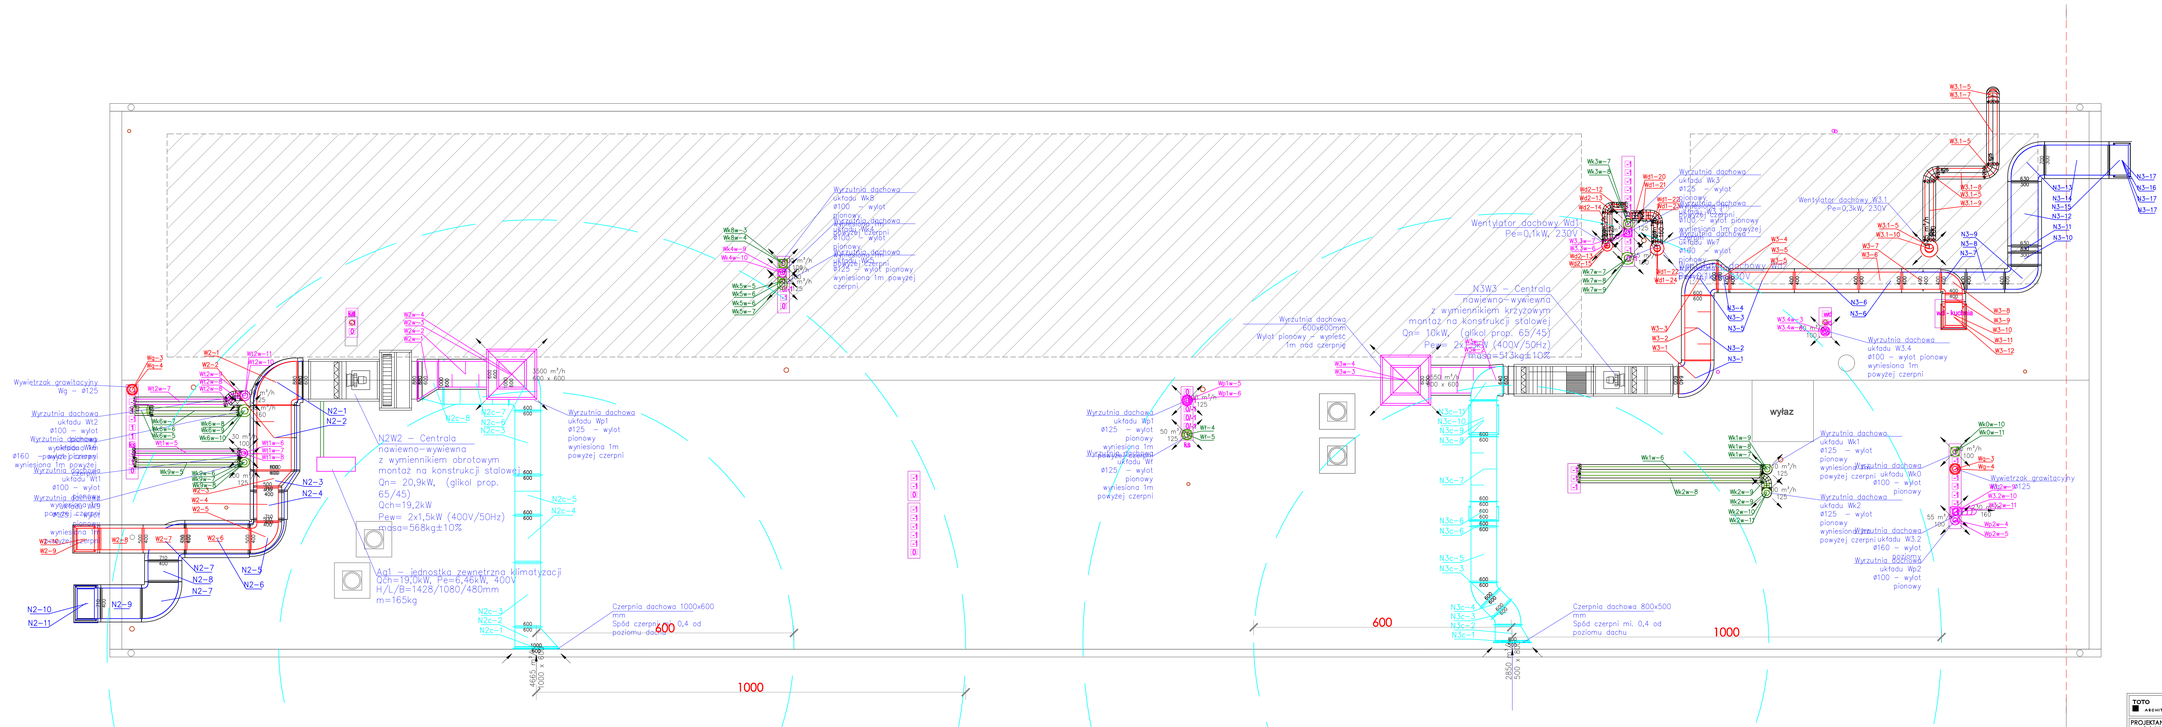

Uwagi montażowe:

1) Montaż centrali powietrznej przewidzieć w porozumieniu z branżą budowlaną.
2) Przewidzieć zabezpieczenie skraplin z central oraz jednostek klimatyzacji – wylotyz przez przepust dachowy zakończony kolanem zamkniętym przeciwpożarowym i trójnikiem.
3) Mocowania kanałów wentylacyjnych oraz rurociągów freonowych wykonać za pomocą systemowych mocowań.

TOTO ARCHITEKCI	TOTO Architekci - Karolina Paluszyńska -Czekaj ul. Wojskiego/Zola, Gdańsk tel. 500 218 443				
PROJEKTANT: mgr inż. Wojciech Kabaciński wkabacinski@wp.pl, tel.		PODPIS:	TEMAT: Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, remont i ocieplenie (termomodernizacja) i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje"			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Matynka matynka@tlen.pl, tel.			NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ		
BRANŻA	SANITARNA		FAZA	SKALA	ZMIANA	DATA	NR RYS.
ADRES:	ul. Gabrieli Zapolskiej 16 85-149 Bydgoszcz		PW	1:50		11.2021	WM.04