

- LEGENDA
- Proj. rurociąg instalacji gazu
- RO Proj. rura ochronna stalowa
- ZO, F Proj. zawór odcinający, filtr


UWAGI :

1. Rurociągi instalacji gazowej należy prowadzić na wierzchu ścian lub pod stropem.

2. Pozime odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 10 cm powyżej innych przewodów instalacyjnych i 2 cm przy skrzyżowaniach

3. Przejścia przez ścianę wykonać w rurach ochronnych.

4. Rurociąg gazu prowadzony w warstwie izolacji termicznej prowadzić w bruździe osłoniętej nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionej łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów.

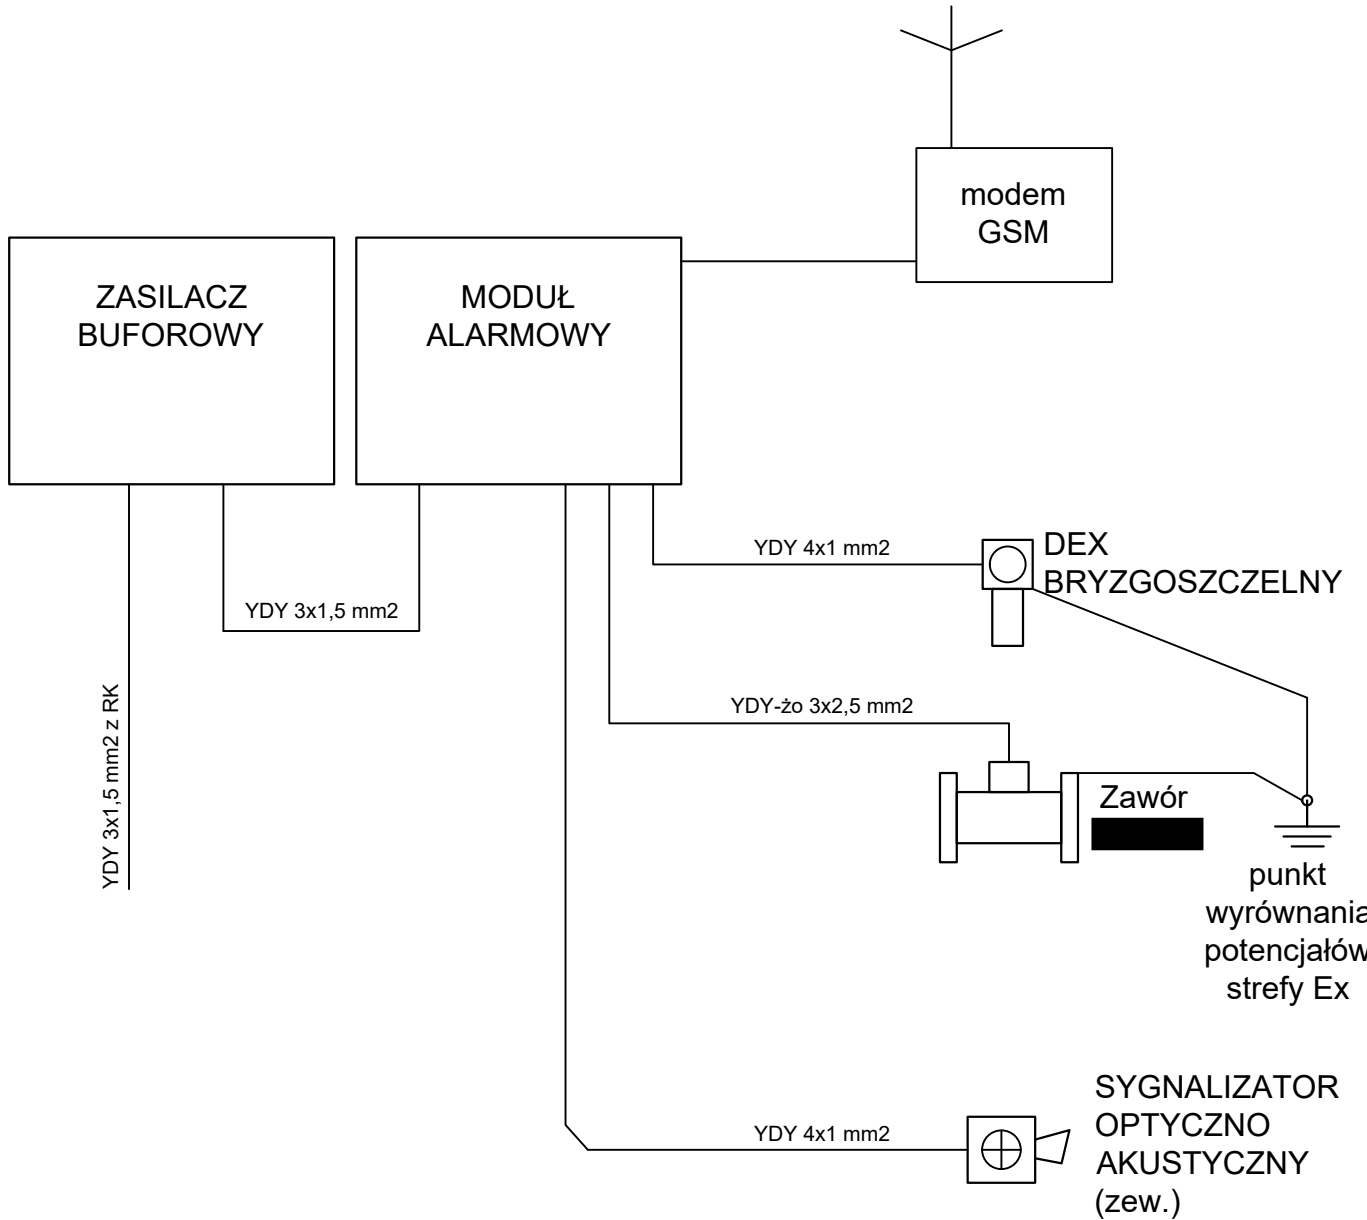

<div>TOTO ARCHITEKCI</div>		TOTO Architekci - Karolina Paluszyńska -Czekaj ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk tel. 500 218 463			
PROJEKTANT: mgr inż. Wojciech Kabaciński <small>KUP/0173/PWOS/09 w spec. sanit.</small>		PODPIS:		TEMAT: Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie (termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty i koncepcje pod przyszle inwestycje”	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Matynka <small>KUP/0167/PBS/15 w spec. sanit.</small>					
BRANŻA		SANITARNA			
ADRES:		ul. Gabrieli Zapolskiej 16 85-149 Bydgoszcz			
FAZA		SKALA	ZMIANA	DATA	NR RYS.
PW		1:50		11.2021	WK 05