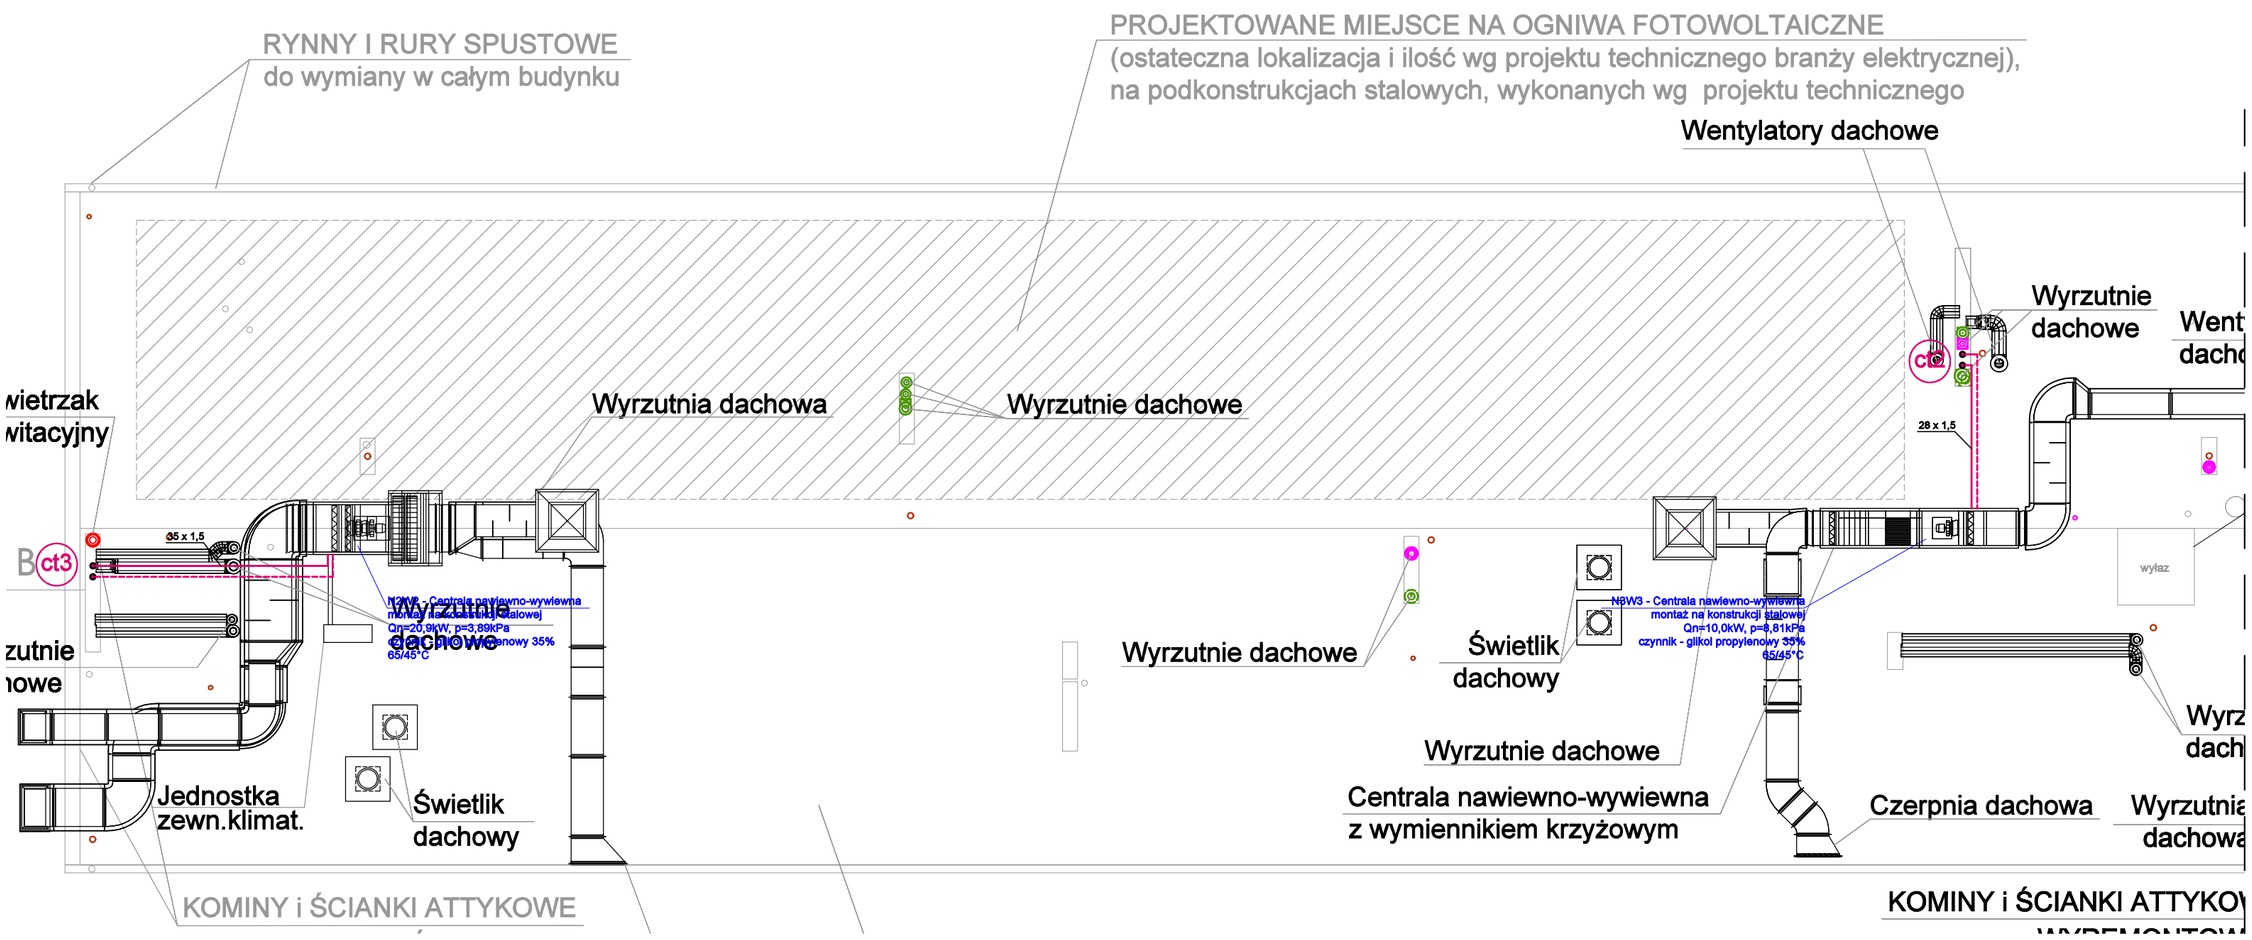

LEGENDA:

Projektowane rurociągi instalacji ciepła technologicznego z rur stalowych prowadzone min. 30cm nad powierzchnią dachu - izolację zabezpieczyć blachą stalową - medium glikol propylenowy 35%

ct2 Oznaczenie projektowanego pionu instalacji ciepła technologicznego

UWAGI
1) Rury izolować termicznie otuliną o grubości zgodnie z częścią opisową.

TOTO ARCHITEKCI

TOTO Architekci - Karolina Paluszyńska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk tel. 500 218 463

PROJEKTANT:
mgr inż. Wojciech Kabaciński
KUP/0173/PWOS/09 w spec. sanit.

OPRACOWANIE:
mgr inż. Mateusz Janaszek

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Paweł Matynka
KUP/0167/PBS/15 w spec. sanit.

PODPIS:

TEMAT:
Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie (termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje"

BRANŻA	SANITARNA
ADRES:	ul. Gabrieli Zapolskiej 16 85-149 Bydgoszcz

NAZWA RYSUNKU:
RZUT DACHU - INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

FAZA	SKALA	ZMIANA	DATA	NR RYS.
PW	1:100		11.2021	CO 04