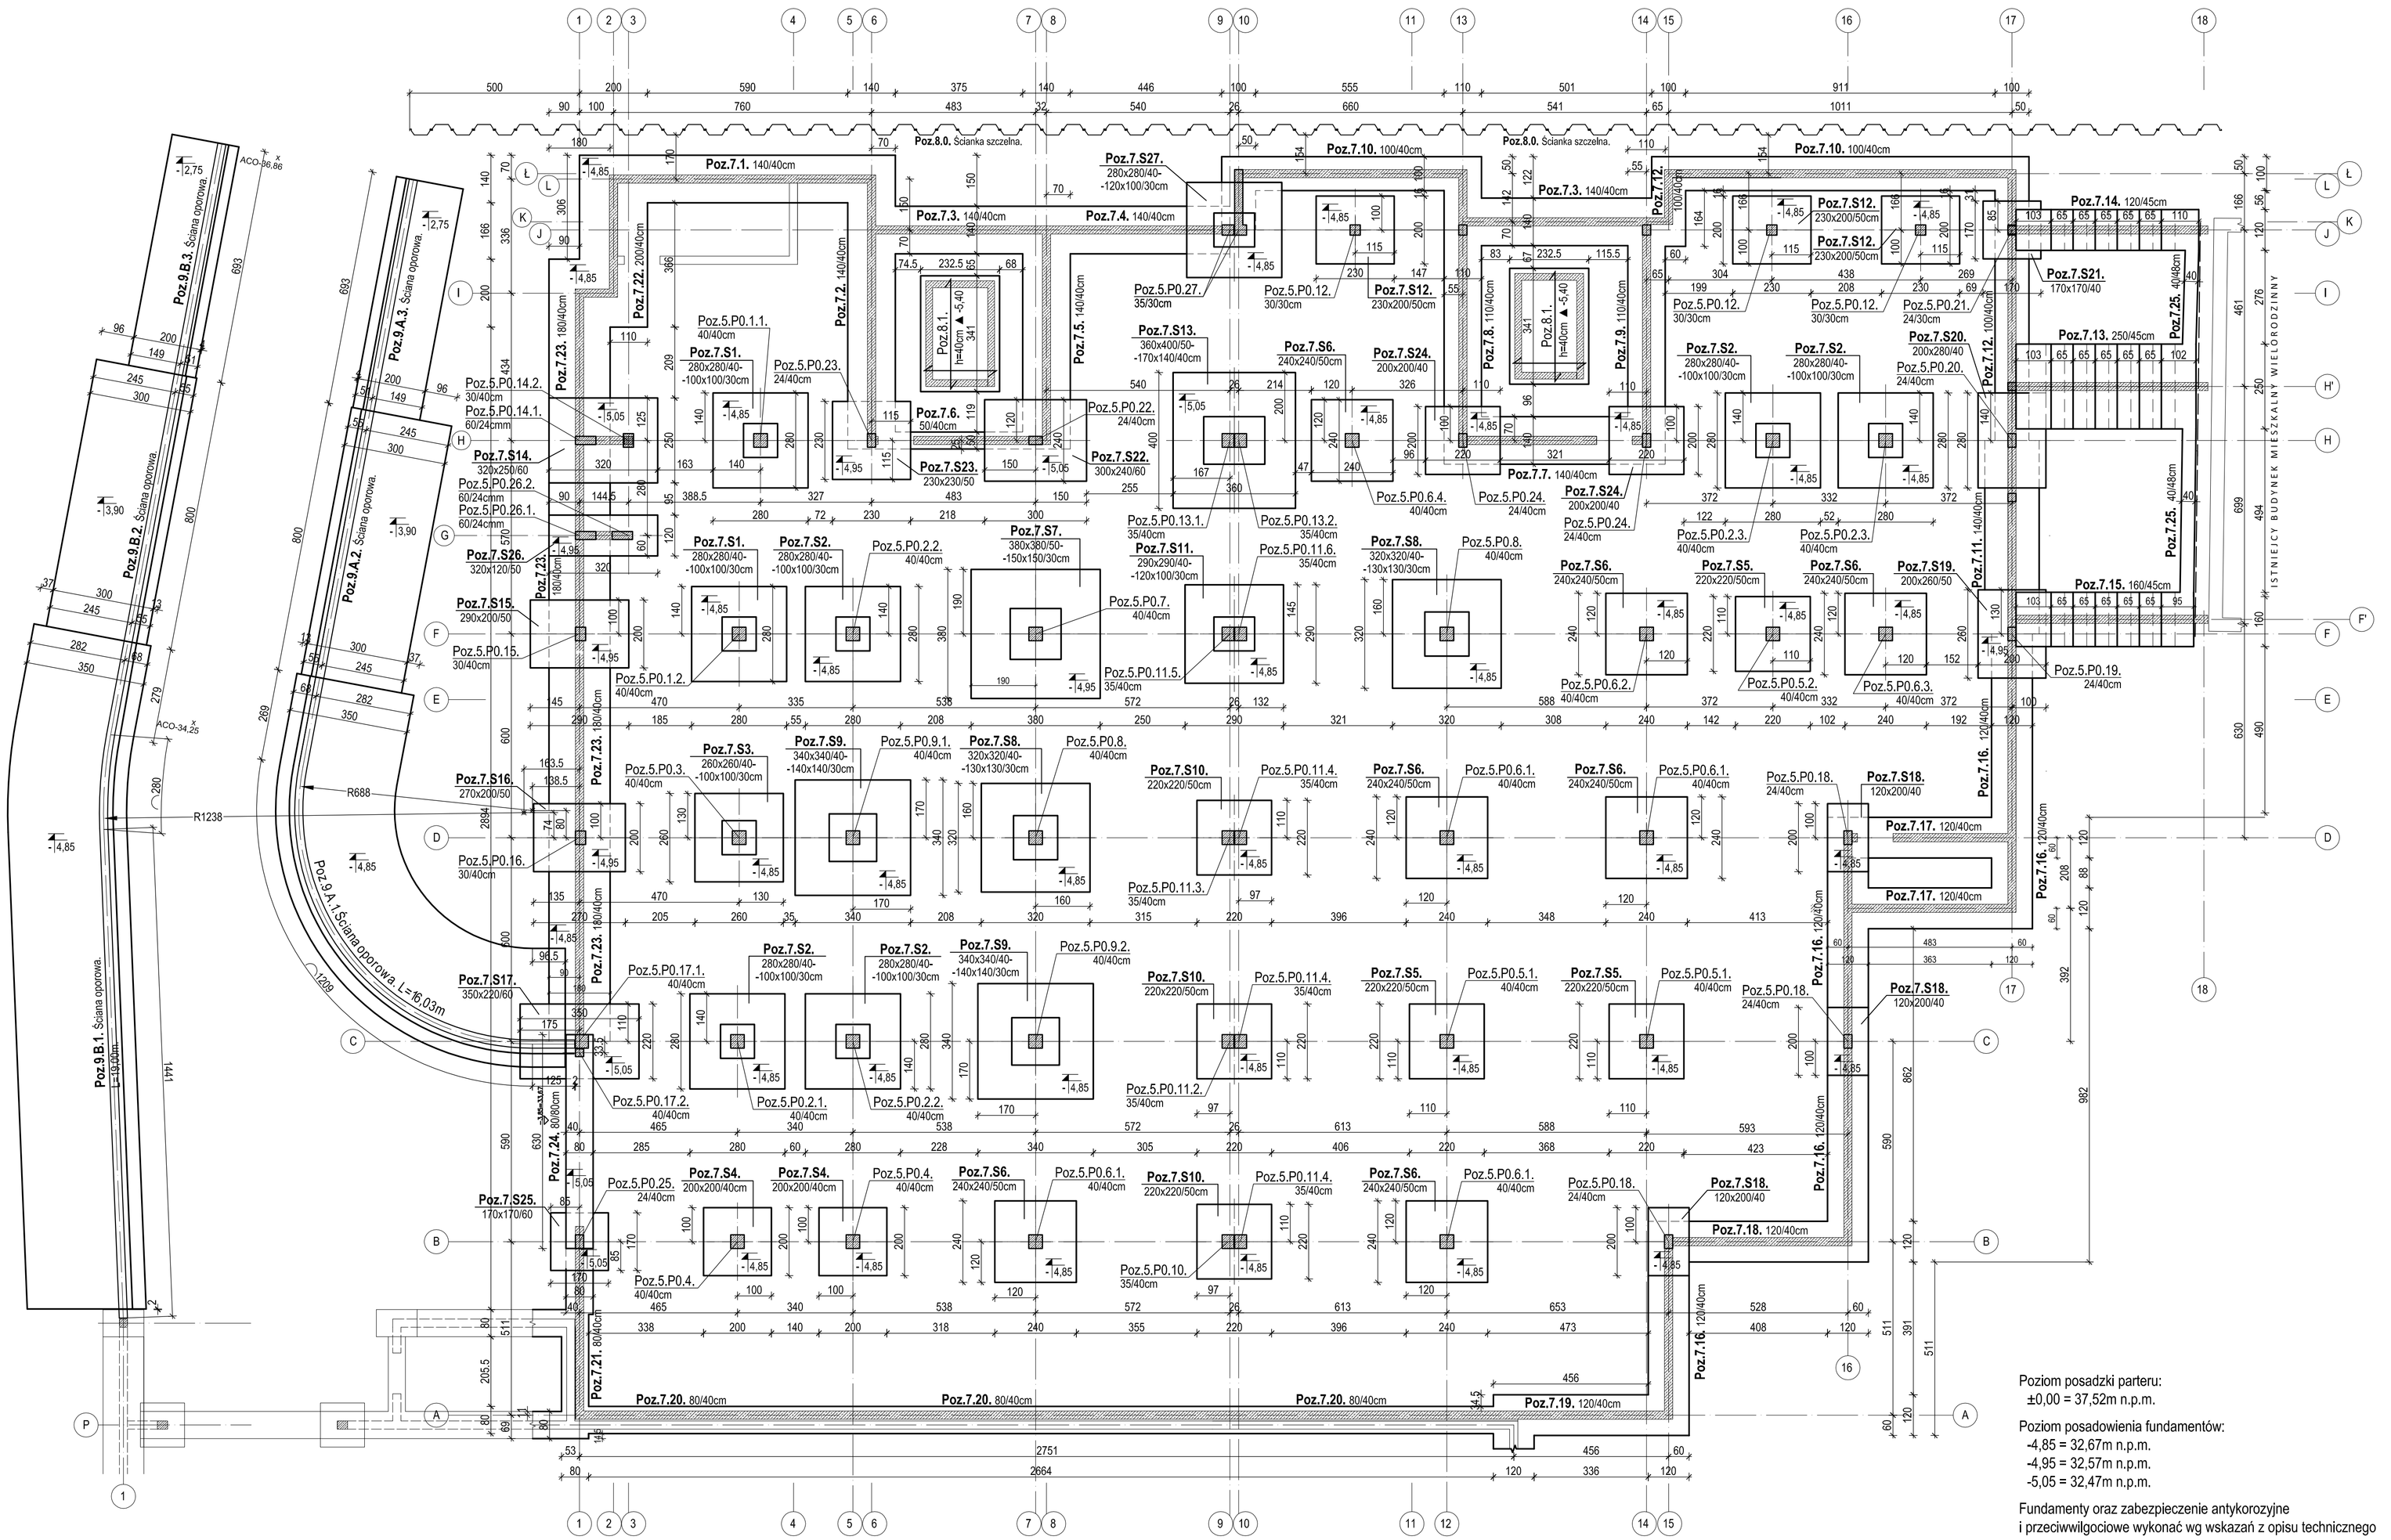

Poziom posadzki parteru:
±0,00 = 37,52m n.p.m.

Poziom posadowienia fundamentów:
-4,85 = 32,67m n.p.m.
-4,95 = 32,57m n.p.m.
-5,05 = 32,47m n.p.m.

Fundamenty oraz zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwwilgociowe wykonać wg wskazań z opisu technicznego

Z ław i stóp fundamentowych wypuścić pręty "szczotki" dla słupów i ścian żelbetowch.
Pod ławami i stopami wykonać warstwę wyrównawczą z B10 (C8/10) gr. min 10cm o szerokości większej o 10cm od szerokości ław i stóp.

Poz.8.0. Ścianka szczelna, zakotwiona jednokrotnie typu Larsen 601. Położenie ściagu 2,20m od poziomu terenu; głębokość wykopu 5,00m; głębokość wbicia ścianki 4,00m; długość zabicia ścianki 53,30m.

Beton konstr. C25/30 (B30)
Beton podkładowy: C8/10 (B10)
Stal A-IIIN B500SP
Otulina: ławy i stopy: c_{nom} = 50mm
słupy i ściany: c_{nom} = 30mm

BUDYNEK A.

Nazwa obiektu	Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz z podziemną halą garażową.
Adres obiektu	Dz. nr 2/22, 2/23, 13/15, 19/1; ul. L. Posłusznego w Bydgoszczy.
Nazwa projektu	Projekt techniczny
Branża	Konstrukcja
Nazwa rysunku	Rzut fundamentów.
Projektant	mgr inż Wojciech Senderski upr. nr ABIT-II-7131-14/2000
Sprawdzający	mgr inż. Bartosz Jazłowski upr. nr KUP/0002/PBKb/19
Data	20-12-2023r.
Skala	1:100
Nr rysunku	A/K/1