



proj. rozdzielnica RG1

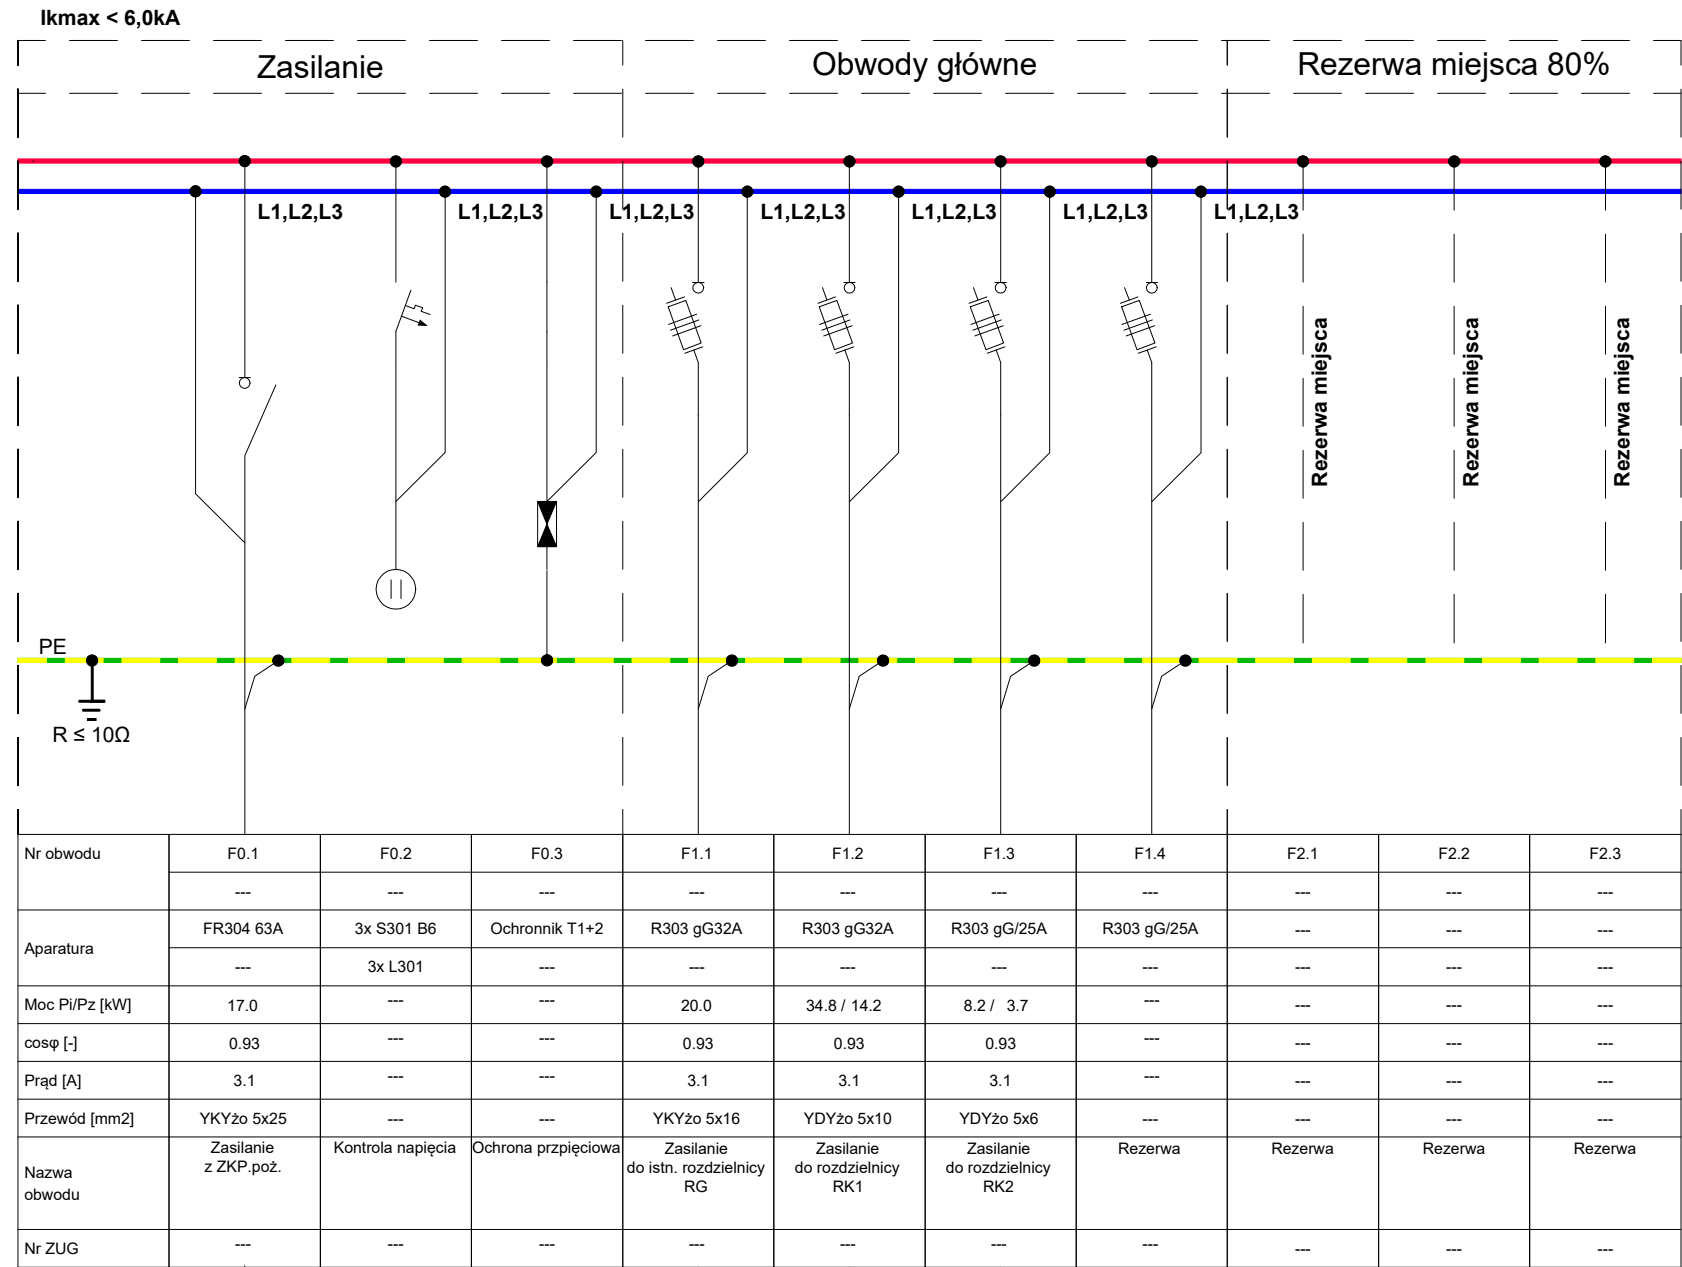


Widok drzwi otwarte

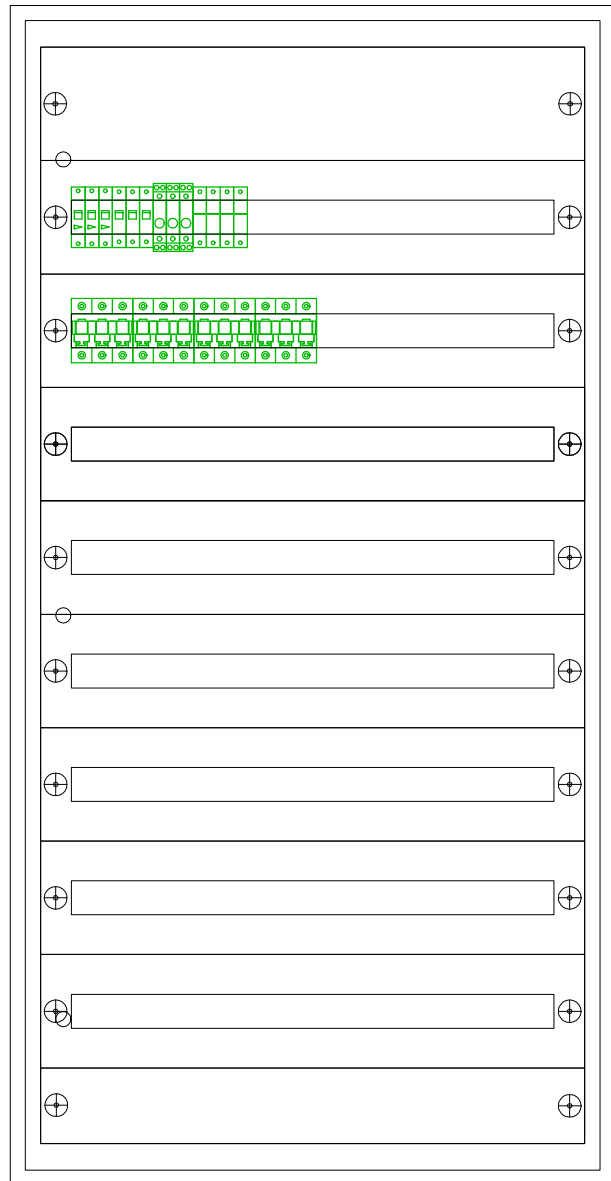

Rozdzielnica natynkowa
IP30/54, IK07
Gł. 263/270 [mm]


Widok drzwi zamknięte

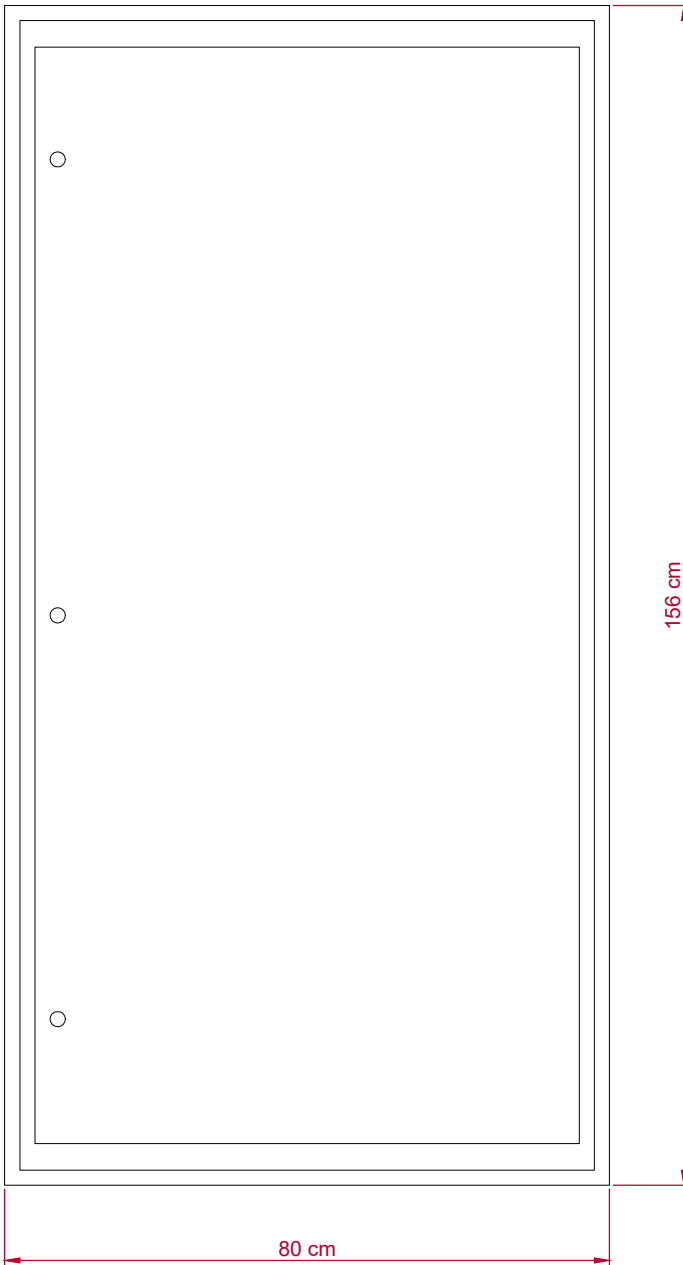

UWAGI:

- Rozdzielnicę wykonać jako szafę wiszącą, o stopniu ochrony minimum IP44 z drzwiami zamykanymi na klucz.
- W rozdzielnicy zostawić 80% rezerwy miejsca z uwagi na planowane przeniesienie wszystkich obwodów do rozdzielnicy w kolejnym etapie.

istn. rozdzielnica RG - sekcja

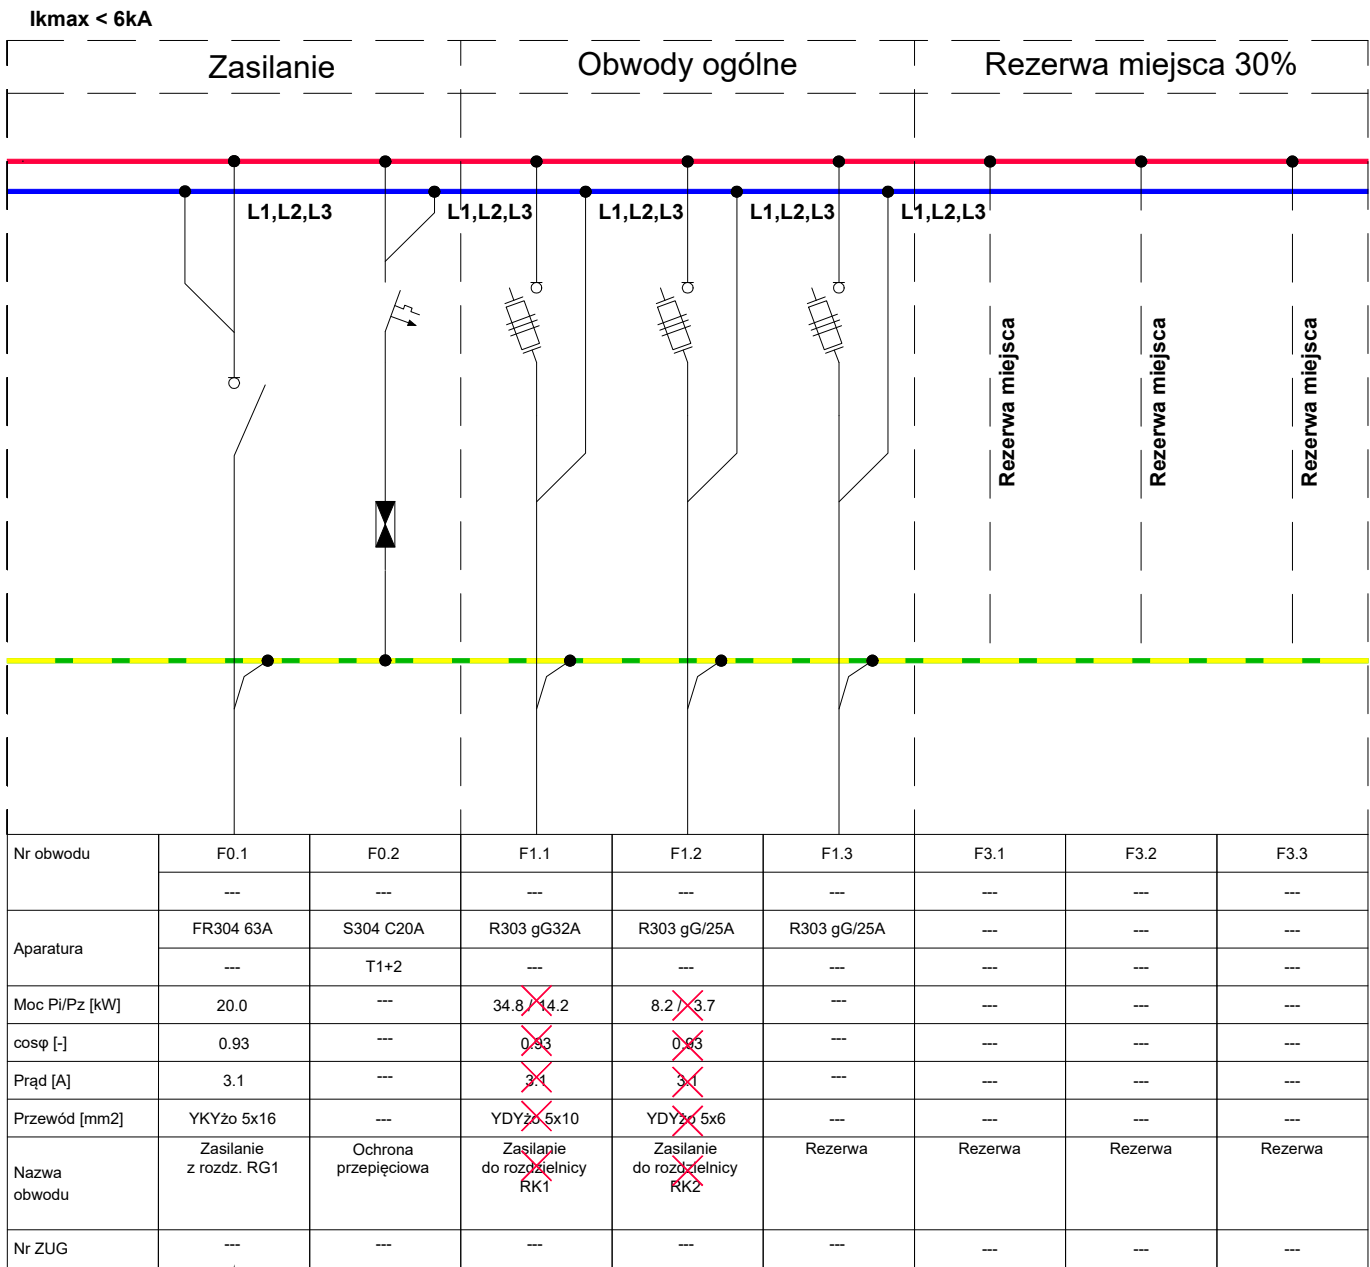

istn. RK2

istn. RK1

proj. YDYzo 5x6mm²

proj. YDYzo 5x10mm²

proj. YKYzo 5x16mm²

istn. YDYzo 5x6mm²

istn. YDYzo 5x10mm²

**BIURO
REALIZACJI
INWESTYCJI**
Sebastian Dubiecki

arkusz nr
kontakt:
607999757
sebastian@briprojekt.pl
adres:
ul. Słoneczna 14
63-900 RAWICZ

obiekt:

BUDOWA AGREGATU
PRĄDOTWÓRCZEGO BUDYNKU GMINY

rysunek:

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG1

stadium:

Dokumentacja zgłoszeniowa
zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego

adres obiektu:

ul. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo
dz.ewid. nr 89/10, 89/11
obręb Pępowo

inwestor:

Gmina Pępowo
ul. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo

skala ---

IE03

data 02.2025

projektant inst.
elektryczne:

inż. Robert Jamroży
upr. WKP/0146/POOE/08

opracował:

inż. Piotr Kolendowicz