


Budynek 1 · ZSP nr 3 sanitariat chłopców · Pomieszczenie 1 (Toaleta)

Obiekty obliczeniowe

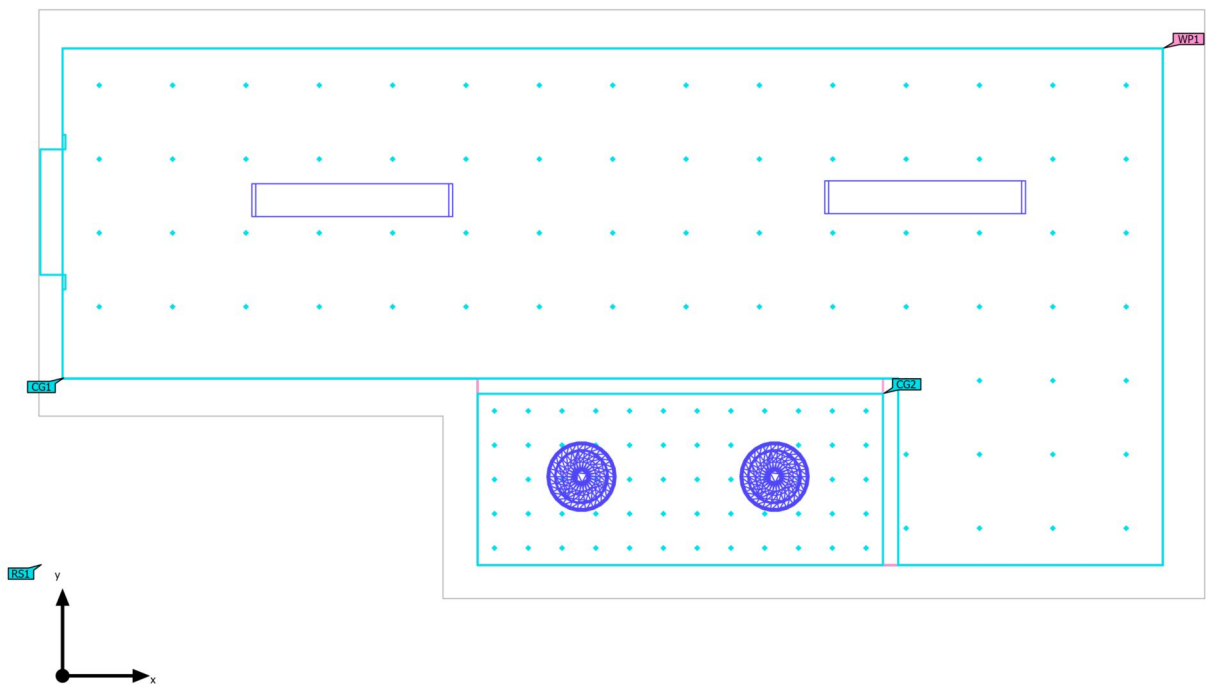

Budynek 1 · ZSP nr 3 sanitariat chłopców · Pomieszczenie 1 (Toaleta)

Obiekty obliczeniowe

Poziomy użytkowe

Właściwości	\bar{E} (Zad.)	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$ (Zad.)	g_2	Indeks
Płaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1) Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.000 m	301 lx (≥ 200 lx) ✓	129 lx	425 lx	0.43 (≥ 0.40) ✓	0.30	WP1

Powierzchniowe obiekty wynikowe

Właściwości	\varnothing	min.	maks	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Obiekt uzyskany - powierzchnie 2 (Podłoga/sufit) Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.000 m	220 lx	98.1 lx	265 lx	0.45	0.37	RS1
Obiekt uzyskany - powierzchnie 2 (Podłoga/sufit) Luminacja Wysokość: 0.000 m	14.0 cd/m ²	6.24 cd/m ²	16.9 cd/m ²	0.45	0.37	RS1

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 3.000 m	65.5 lx	42.4 lx	89.1 lx	0.65	0.48	CG1
Powierzchnia obliczeniowa 2 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 3.000 m	97.5 lx	79.8 lx	107 lx	0.82	0.75	CG2

Profil użytkowania: Zakres ogólny wewnątrz budynków - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, łazienki, toalety)