


Hydrant wewnętrzny zawieszany 25 FIT GW-UNI

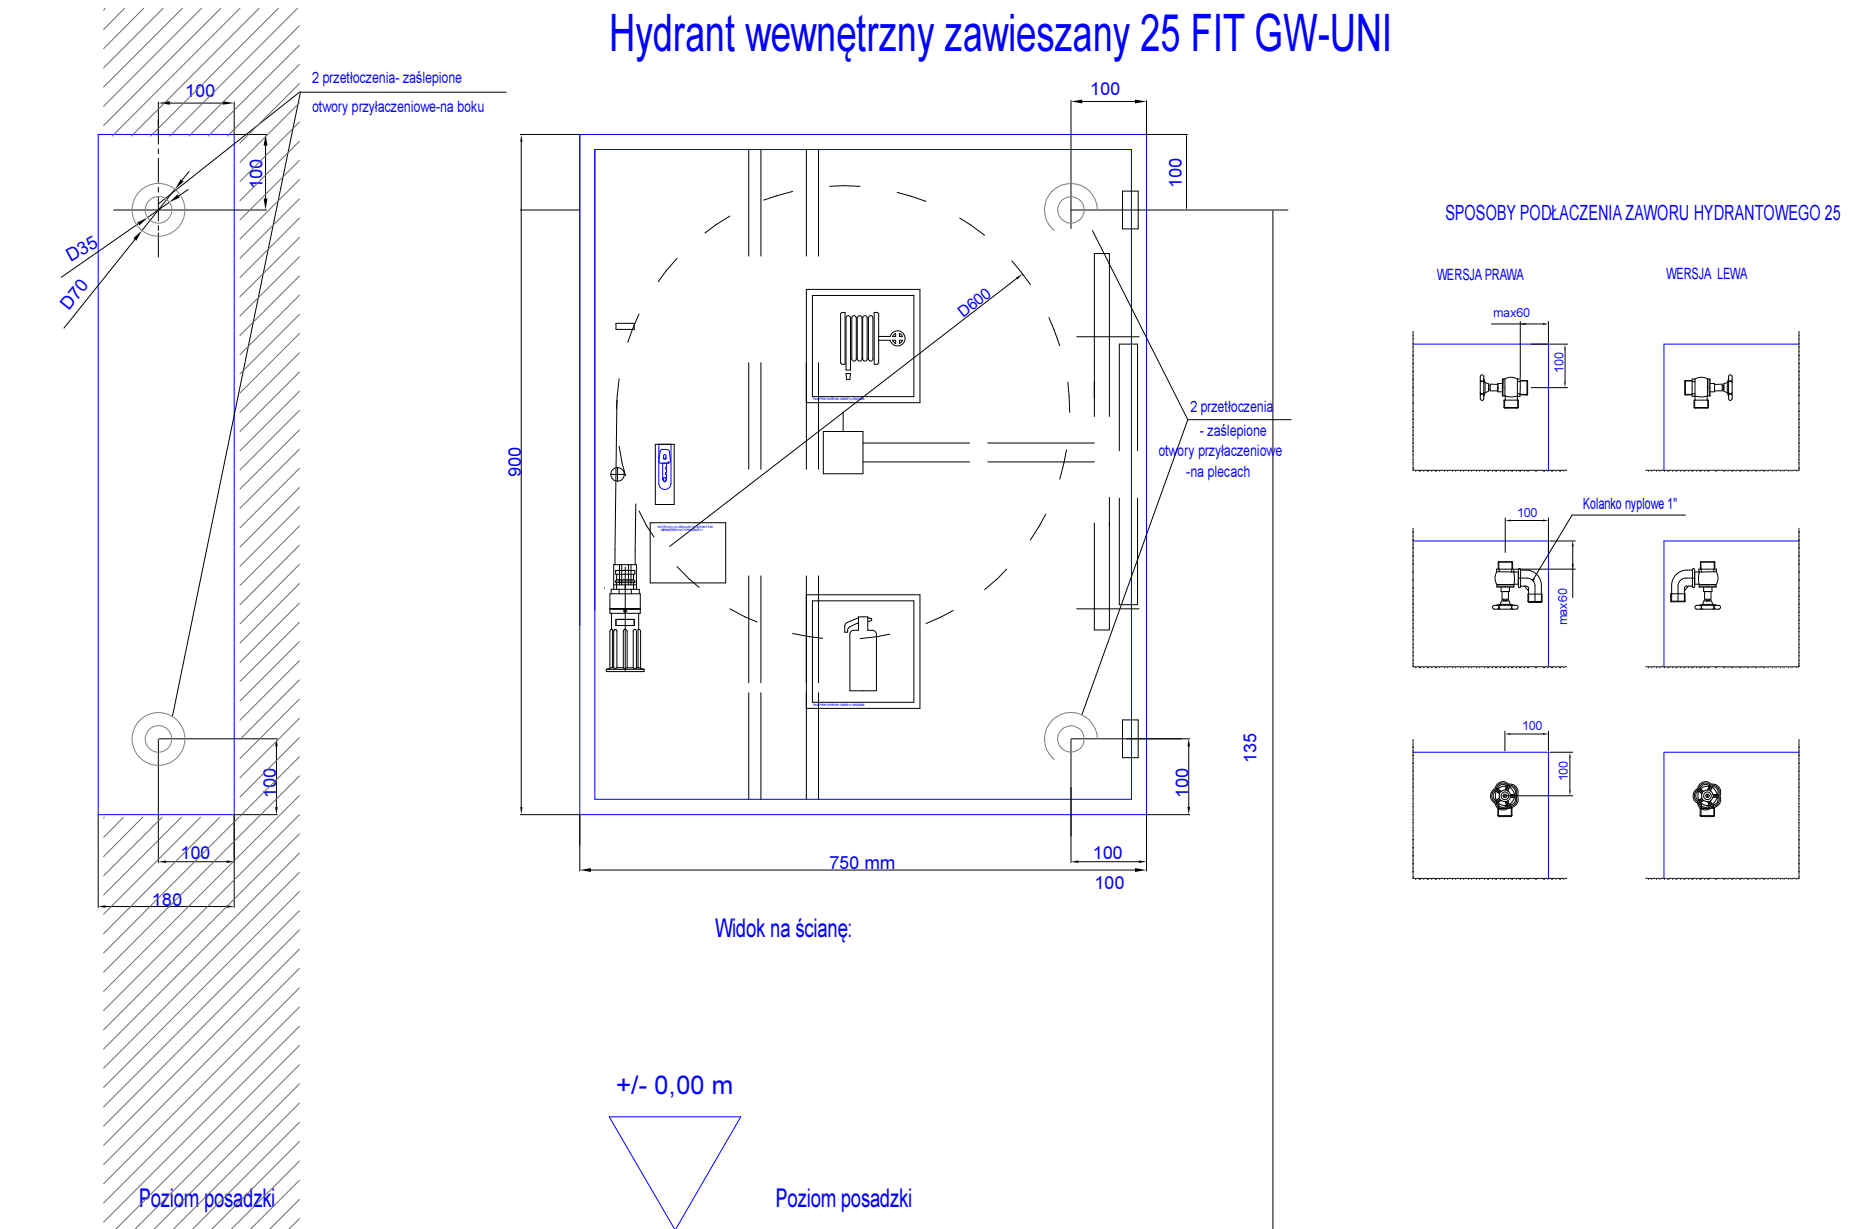

Przekrój przez ścianę:

Przekrój przez ścianę:

UWAGA:

HYDRANTY WEWNĘTRZNE TYP PN-EN 671-1(hydranty 25) SĄ MONTOWANE W SIECI INSTALACYJNEJ 1"
Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 25.
W HYDRANTACH TYP PN-EN 671-1 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA ZAWORU 52 PRZY SIECI INSTALACYJNEJ 2"

Jednostka projektowa:



Projektowanie i Nadzór Budowlany
Jan Piwowar
Mordarka 478
34-600 Limanowa
tel/fax 048-18-33-73-381
tel/kom. 048 606-85-88-91
www.proj-piwowar.pl
e-mail: biuro@proj-piwowar.pl

Nazwa inwestycji: Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej dla żłobka i przedszkola . Roboty budowlane dostosowania budynku Szkoły Podstawowej w Mszanie Górnej dla zespołu przedszkolnego, żłobka / w zakresie prac budowlanych / ogólnobudowlanych, p.pożarowych /			
Lokalizacja: Obręb [0007] Mszana Górna dz.nr ew. 3173/1, 3175/1, 3176, 3177, 3179/1, 3180/1, 3181/1, 3182/3, 3183/3 jedn.ewd. [120709_2] Mszana Dolna			
Inwestor: Gmina Mszana Dolna, 34-730 Mszana Dolna ul.Spadochroniarzy 6			

Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Śliwiński	nr upr. 297/70	
Opracował:			
Kier. Pracowni:	Jan Piwowar	nr upr. GPA 7342-203/94	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Artur Jankos	MPOIA/021/2007	

Faza : P.W.	Tytuł rysunku: Hydrant wewnętrzny		Skala : 1:10	Nr rysunku: S/1
Branża : Architektura	Nr projektu : -	Data: 15.10.2023r.	Rewizja: -	