

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

Znak sprawy: **GKK.6630.62.2023**

z dnia 2023-12-13

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie
w dniu **2023-12-13**

Wnioskodawca: KS PROJEKT S. C.
Katarzyna Świder,
Sebastian Czauderna
43-300 Bielsko-Biała
Partyzantów 44/5c

Inwestor: Urząd Miejski w
Cieszynie Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa

Lokalizacja: al. Piastowska, dz. 1/4. 1/2 .35 .64..63. 62/3..62/4. 61. 60/3. 30/2. 57

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Małgorzata Stuchlik Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
011	28	1/4	Cieszyn	28
011	28	1/2	Cieszyn	28
011	28	35	Cieszyn	28
011	27	64	Cieszyn	27
011	27	63	Cieszyn	27
011	27	62/3	Cieszyn	27
011	27	62/4	Cieszyn	27
011	27	61	Cieszyn	27
011	27	60/3	Cieszyn	27
011	27	60/2	Cieszyn	27
011	27	57	Cieszyn	27

Opis przedmiotu narady:

- 1 sieć kanalizacyjna
- 2 przyłącze kanalizacyjne

Uwagi:

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
----	------------------	---------------------------------------	-----------------------

	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	Leszek Olszewski 2023-12-08 09:38:52	Zarówno skrzyżowania projektowanych sieci z istn. wodociągiem jak i prace w pobliżu sieci wodociągowej prowadzić ręcznie i pod płatnym nadzorem pracownika WZC Sp. z o.o. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać ręczne odkrytki kontrolne celem lokalizacji istn. uzbrojenia własności WZC Ustroń. Należy stosować się do warunków podanych w wytycznych WZC (w załączeniu). Jednocześnie informujemy, że na danym terenie znajdują się sieci wodociągowe niebędące własnością i w eksploatacji WZC Spółka z o.o. w Ustroniu
1	Energetyka Cieszyńska Spółka z o.o.	Małgorzata Herboczek 2023-12-07 14:29:00	brak uwag
2	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerkianach	Radosław Marek 2023-12-07 15:01:35	brak uwag
3	NETIA S.A.	Paweł Taraska 2023-12-07 22:53:59	brak uwag
4	Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie		
5	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach		
6	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp.z o.o. Oddział w Zabrze	Zbigniew Idus 2023-12-08 06:46:44	Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640). Przedstawiony projekt przyłączy i sieci kanalizacyjnej opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami: - W miejscu skrzyżowania projektowanej inwestycji z gazociągiem należy zachować odległość pionową nie

			<p>mniej niż 0,2 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miejsce skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG. - W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej. Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora. - Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG. - Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (po 1,0 m w każdą stronę od osi gazociągu). - Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów. - Przed przystąpieniem do realizacji zamierzenia inwestycyjnego należy określić posadowienie sieci gazowej poprzez wykonanie wykopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela. - Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela. - W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego. <p>W terminie 14 dni przed przystąpieniem do realizacji zamierzenia inwestycyjnego w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do Gazowni w Cieszynie.</p> <p>W tym celu pismo w wersji papierowej należy przesłać do Gazowni na adres: ul. Morcinka 10, 43-410 Cieszyn. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL). Nadzór wykonywany jest odpłatnie.</p>
7	Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej	<p>Mirosław Szajter</p> <p>2023-12-11 13:31:16</p>	<p>Dokładne położenie elektroenergetycznych kabli ziemnych (w miejscach skrzyżowań i zbliżeń) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).</p> <p>Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne</p>

			<p>uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.</p> <p>Przed przystąpieniem do prac budowlanych w pobliżu podziemnych linii elektroenergetycznych, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć, uzyskać zgodę na wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych, oraz wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej.</p> <p>Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z projektowanymi sieciami uzbrojenia technicznego należy zabezpieczyć dzielonymi rurami osłonowymi przepustów zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do niniejszego uzgodnienia. Zachować należy odległość projektowanych sieci podziemnych od fundamentów słupów linii nN minimum 1 m. Prace ziemne należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów napowietrznej sieci nN.</p> <p>Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.</p> <p>Załącznik: wytyczne do zabezpieczenia kabli</p>
8	Województwo Śląskie	<p>Jarosław Krzemiński</p> <p>2023-12-11 15:38:45</p>	brak uwag
9	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o.		
10	Zakład Gospodarki Komunalnej. w Cieszynie Sp. zo.o.	<p>Danuta Pawlus</p> <p>2023-12-11 06:33:20</p>	<p>Trasę projektowanej sieci sanitarnej wraz z przyłączami do budynków uzgadnia się z następującymi uwagami.</p> <p>1.Skrzyżowania i zbliżenia (których nie da się uniknąć) projektowanej kanalizacji sanitarnej z podziemnym uzbrojeniem terenu należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p> <p>2.Miejsca skrzyżowań kanalizacji sanitarnej z gazociągami należy zabezpieczyć poprzez założenie rur ochronnych.</p> <p>3.Oddalenie kanalizacji grawitacyjnej od zabudowy winno wynosić 4m (licząc pomiędzy skrajnią kanalizacji a linią rzutu ławy fundamentowej, linią zabudowy na podkładzie geodezyjnym). Trasa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy Al. Piastowskiej 8 i 18 została zaprojektowana w oddaleniu ok. 1 - 2,5 od budynków. Zastrzegamy, że nasza Spółka nie będzie ponosiła odpowiedzialności za ewentualne szkody, dotyczące zarówno budynków jak i kanalizacji, które mogą wynikać na</p>

			skutek zbyt bliskiego usytuowania kanalizacji względem zabudowy, zarówno na etapie realizacji kanalizacji jak i późniejszej jej eksploatacji.
--	--	--	---

Instytucje, które nie mają wypełnionego pola "Stanowisko uczestnika" – są to podmioty zawiadomione o naradzie koordynacyjnej, które w niej nie uczestniczyły.

**Małgorzata
Stuchlik; UM
Cieszyn**

Cyfrowo podpisane przez: Małgorzata Stuchlik; UM
Cieszyn
DNI: o=Małgorzata Stuchlik; UM Cieszyn, cn=PŁ
o=Urząd Miejski w Cieszynie, ou=Urząd Miejski w
Cieszynie, email=um@cieszyn.pl
Data: 2023.12.14 11:48:31 +0100

[illegible]

5KK.6640.474.2023
Województwo: śląskie
Powiat: 2430 cieszyński
jednostka ewidencyjna: 240301_1 Cieszyń
Obręb: 0027
Układ 2000
Układ wysokościowy: PL-EVRF2007-NH

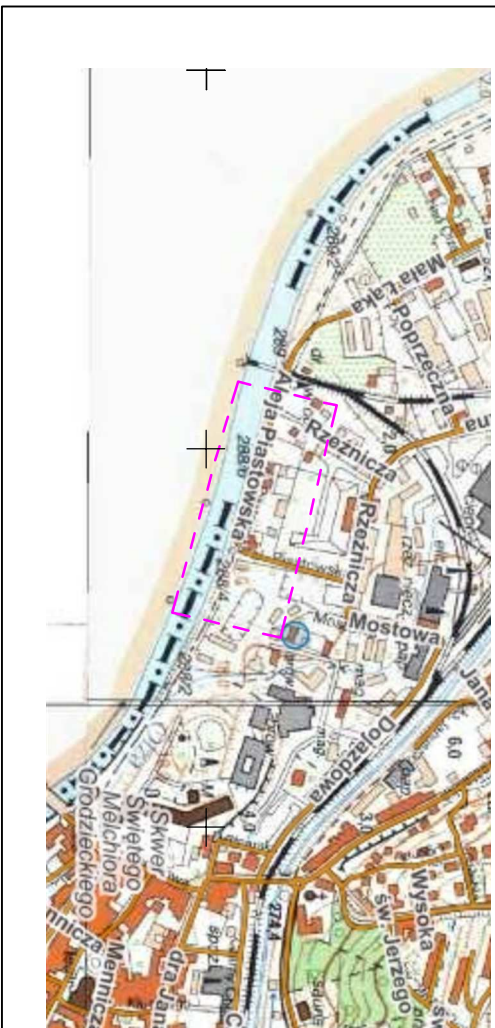
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH POD PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ TŁOCZNEJ

OBIEKT: CIESZYN UL. ALEJA PIASTOWSKA





SKALA 1:500 SEKCIJA: 6.118.26.08.4.4; 6.118.26.09.3.3; 6.118.26.14.1.1; 6.118.26.13.2.2

- zakres aktualizacji
- Niniejsza mapa w granicach opracowania zawiera aktualne dane w zakresie :
 - sytuacji terenowej
 - rzeźby terenu
 - uzbrojenia podziemnego
 - linie planu zagospodarowania
 - projektowany wodociąg
- Nie sprawdzano słuszności gruntowych na działkach w zakresie opracowania






brak



LEGENDA:

-  projektowana sieć kan. san. grawitacyjnej D=200mmPVC
-  projektowana przył. kan. san. grawitacyjnej D=150mmPVC
-  projektowana sieć kan. san. tłocznej D=200mm PE
-  strefa oddziaływania obiektu budowlanego

POMP.

-  proponowana lokalizacja przepompowni ścieków
-  istniejący kabel energetyczny
-  istniejąca sieć gazowa
-  istniejący wodociąg
-  istniejąca kanalizacja sanitarna i deszczowa

Podkreślam: za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych z dn. 17.11.2023 r.

Opis: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYSTĄCZAMI I POMPOWNIĄ ŚCIEKOW W REJONIE ULIC ALEI PIASTOWSKIEJ I SPORTOWEJ W CIEŚYŃNIE

Investor: Gmina Cieśzyń
ul. Rynek 1, 43-400 Cieśzyń

Wykonawca: **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Nazwa projektu: **NABADA KOORDYNACYJNA**

Specjalność: **SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI INSTALACJI, URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WOD. - KAN.**

data: **15 sierpnia 2025r.**

skala: **1:500**

nr rysunku: **I**

Funkcja: Tytuł, imię i nazwisko

Projektant: mgr inż. Katarzyna Świder

Opracowujący: mgr inż. Magdalena Cauderna

Sprawdzający: mgr inż. Sebastian Czauderna

Nr uprawnień, specjalność: SLK/4131/PWOS/12

SLK/7457/PWBŚ/18

ORIENTACJA 1:10 000