


Bloki oporowe przy trójniku i końcówce sieci

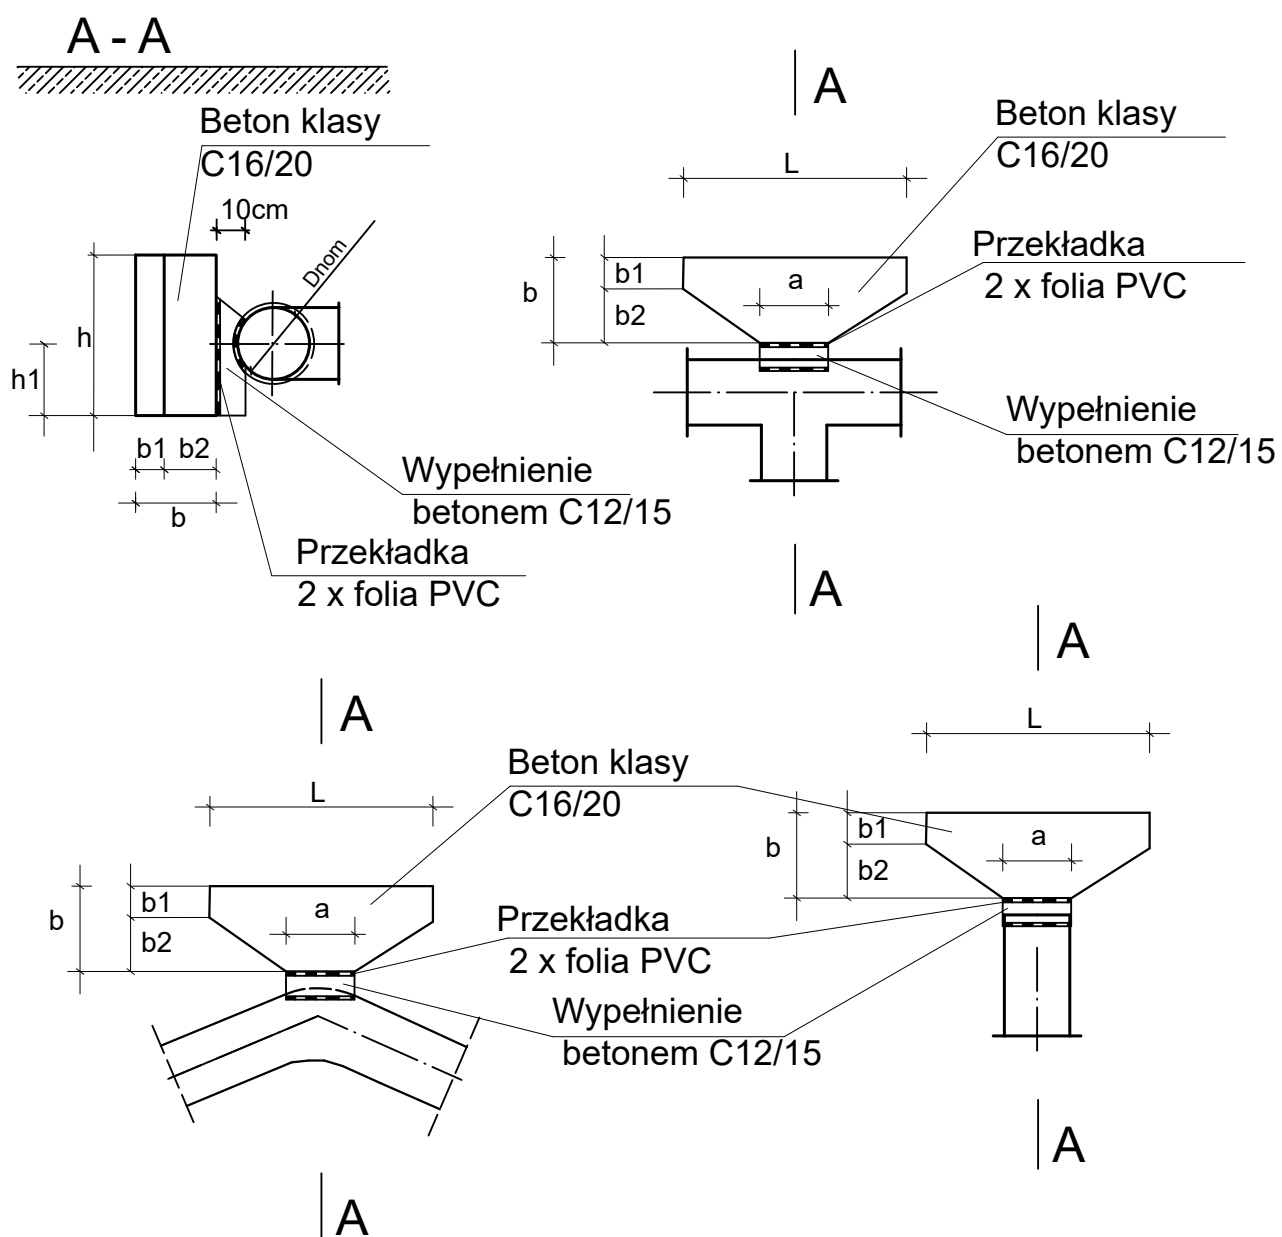

Wymiary bloków oporowych (m)								
Numer bloku	Numer węzła	h	l	b	b1	b2	h1	a
1	W1	0,40	0,60	0,25	0,15	0,10	0,18	0,20
2	W13	0,40	0,60	0,25	0,15	0,10	0,18	0,20
3	W19	0,40	0,60	0,25	0,15	0,10	0,18	0,20
4	W24	0,40	0,60	0,25	0,15	0,10	0,18	0,20