SONDOWANIE STATYCZNE CPTU

PROCEDURA BADANIA ZGODNA Z PN-EN ISO 22476-1:2022

Nr badania: *CPT-1*

Zleceniodawca: *Geogrunt*

Temat / lokalizacja: *Tarnów, MPEC*

Data wykonania badania: *16-07-2024*

opór stożka q_c [MPa]

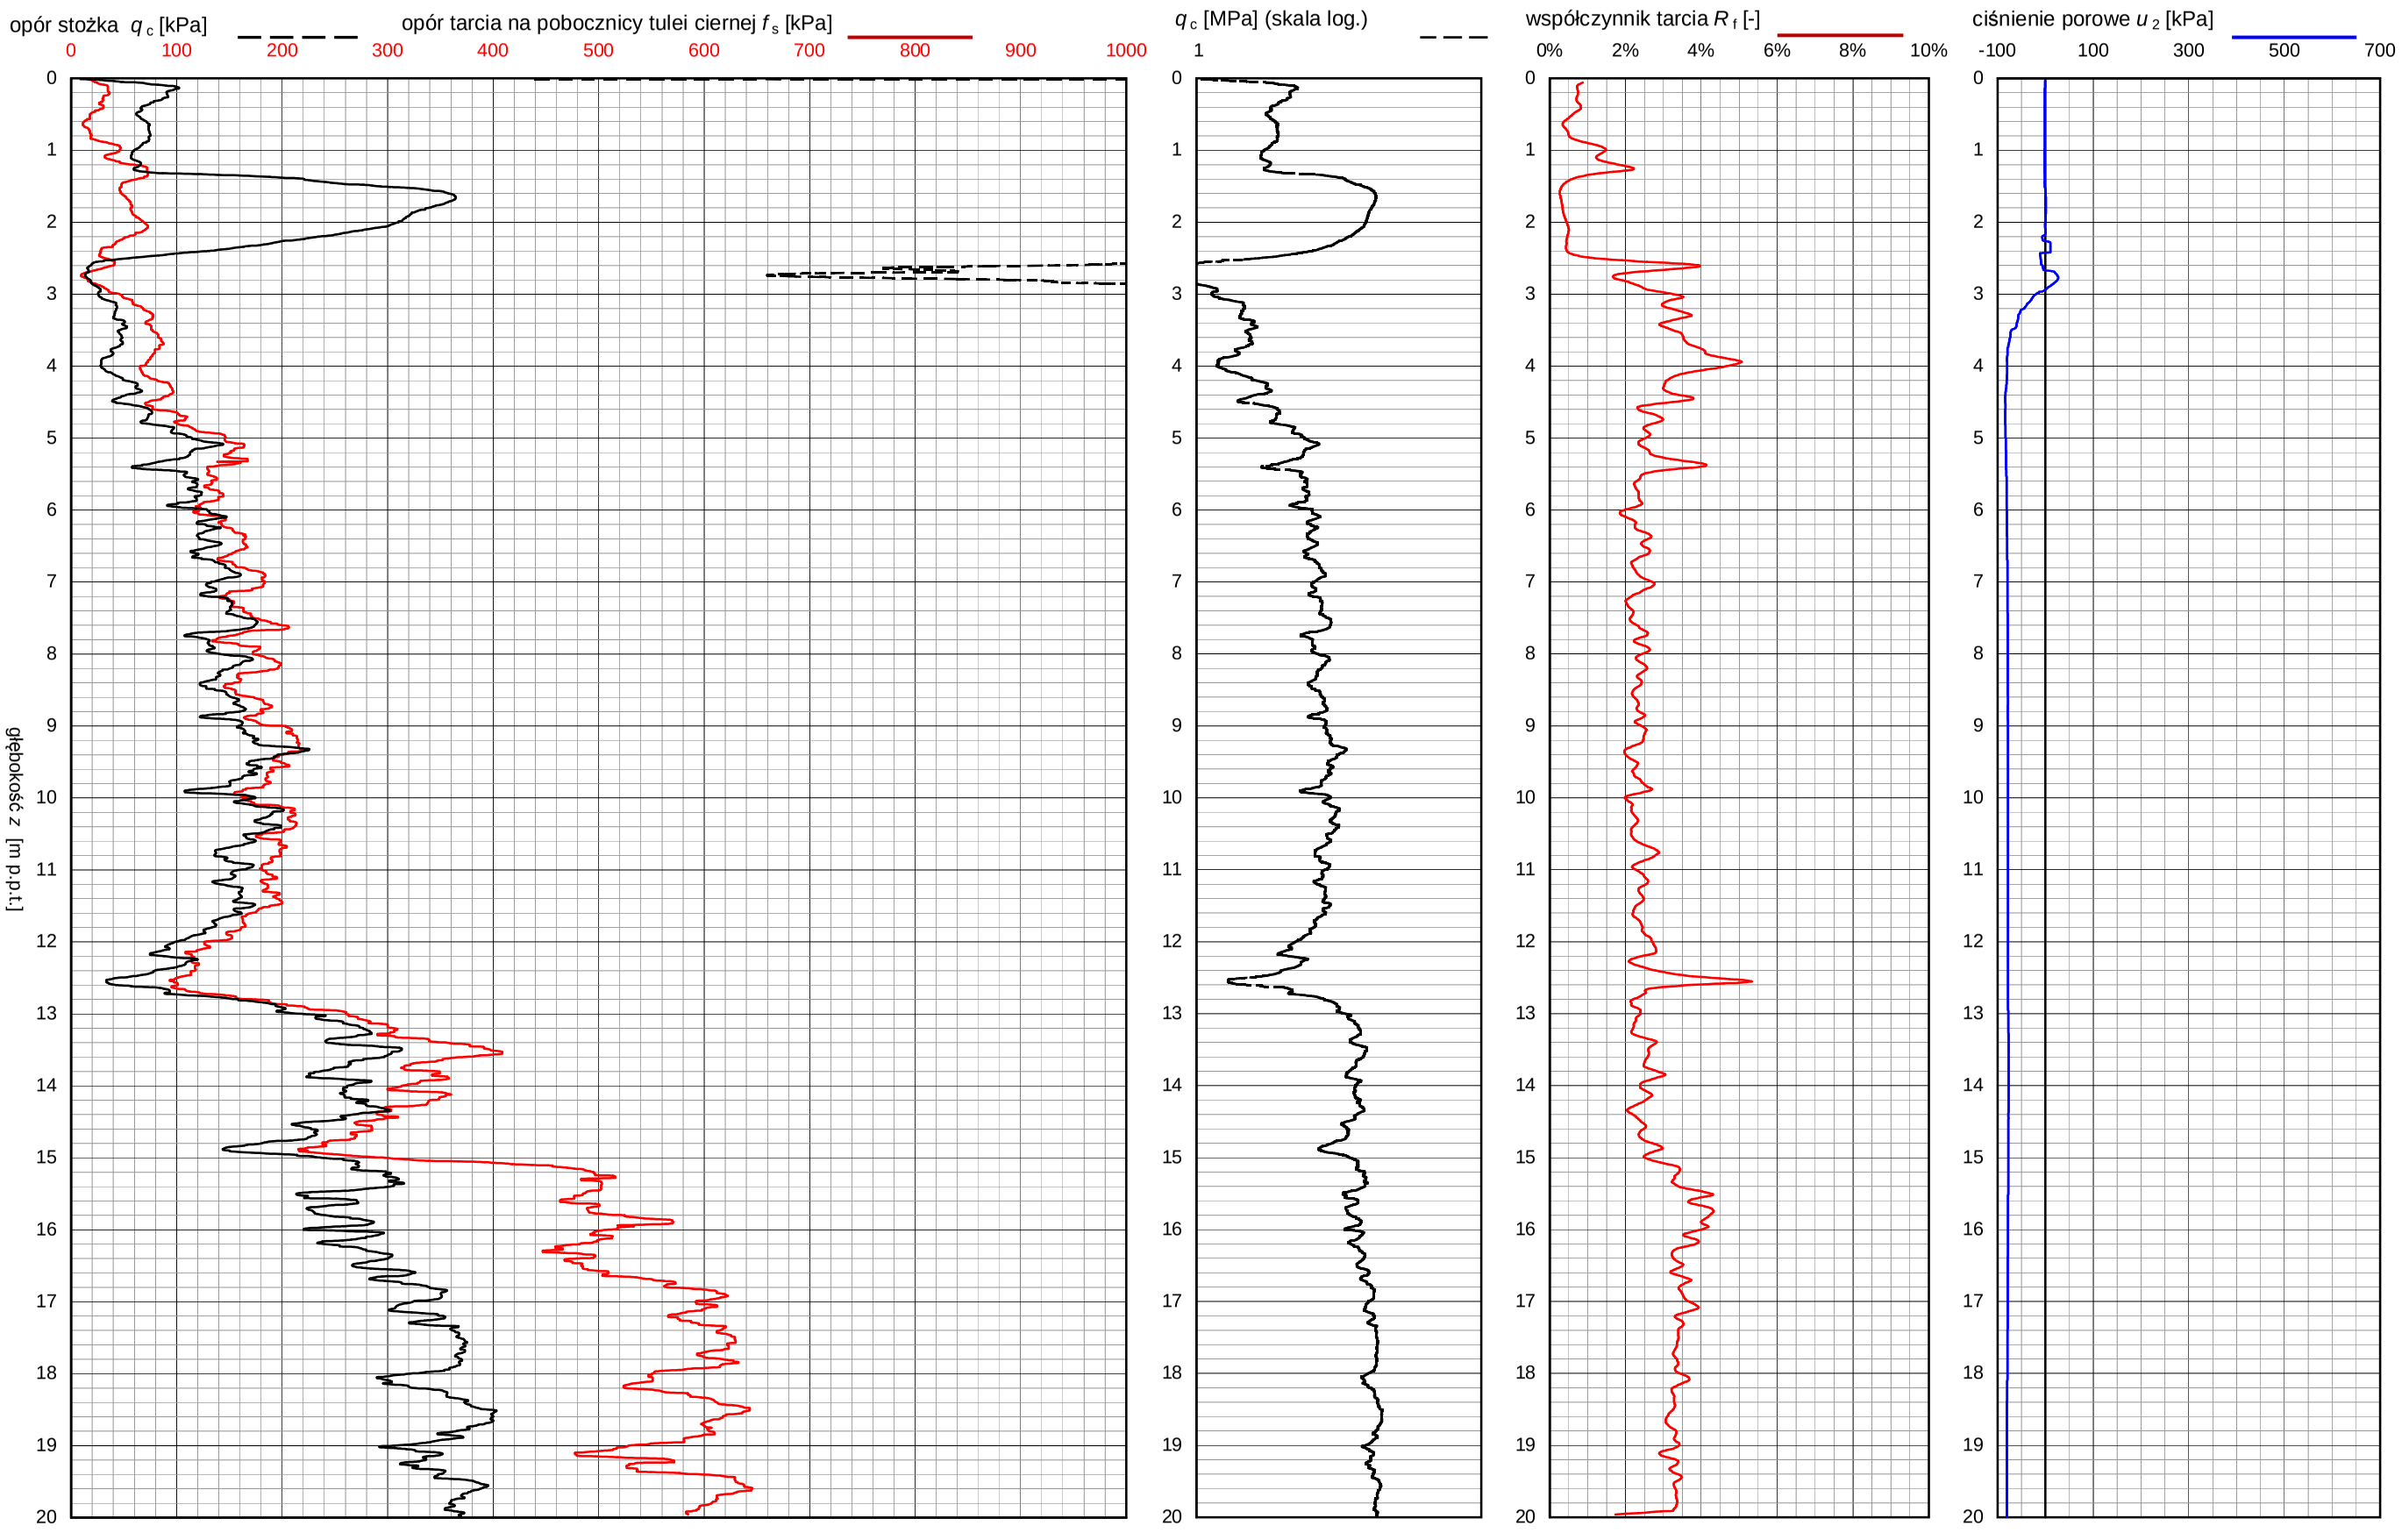

BAARS GEOTECHNICAL MEASURES

BAARS
62-420 Strzałkowo, ul. Iwaszkiewicza 18
www.baars.pl

Operator: *Kamil Słyk*

Opracował: *mgr Łukasz Szostak*

Oszacowany poziom z.w.g. (nawiercony / ustabilizowany) [m p.p.t.]:

Uwagi: *Zakładana głębokość*

Numer użytego stożka: *S15-CFIIP.2376*

Data ostatniej kalibracji stożka: *25-03-2024*

Niniejsze opracowanie stanowi europejski wzór przemysłowy i podlega ochronie na terytorium Unii Europejskiej zgodnie ze świadectwami rejestracji wydanymi przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (No 008928162-0001:0005)