

## TOM III

NAZWA  
OPRACOWANIA

## ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZADANIA

BUDOWA INSTALACJI OŚWIEPLENIA POMNIKA CHWAŁY  
ORĘŻA WOJSKA POLSKIEGO W KORONOWIERODZAJ  
OBIEKTULINIA ELEKTROENERGETYCZNA OŚWIEPLENIOWA  
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – XXVIADRES  
OBIEKTUDZ. NR: 104/4  
KORONOWO  
GMINA KORONOWO, POWIAT BYDGOSKI  
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: KORONOWO M. [040304\_4]  
OBRĘB: KORONOWO [NR 0001]NAZWA  
I ADRES  
INWESTORAGMINA KORONOWO  
PLAC ZWYCIĘSTWA 1  
86-010 KORONOWO

REJESTR

2021.P-44

OPRACOWANIE PROJEKTU: MAJ 2023  
UZUPEŁNIENIE: 19 LIPCA 2023 / 8 SIERPANIA 2023

## **SPIS TREŚCI**

<b>1. Strona tytułowa</b> .....	
<b>2. Spis treści</b> .....	1
<b>3. Załączniki do projektu budowlanego</b> .....	2
3.1. Odpis Protokołu z Narady Koordynacyjnej + mapa .....	3-5
3.2. Uzgodnienie GDDKiA .....	6-15
3.3. Uzgodnienie – Wojewódzki Konserwator Zabytków .....	16-17
3.4. Uzgodnienie z ZGKiM Koronowo .....	18-19
3.5. Warunki Techniczne przyłączenia do sieci energetycznej .....	20-21
3.6. Informacja BiOZ .....	22-25
3.7. Uzgodnienie z GDDKiA .....	26+

### **3. Załączniki do projektu budowlanego**

Bydgoszcz, dn. 10.03.2023 r.

**STAROSTA BYDGOSKI****Znak sprawy: GK.6630.192.2023**

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**zakończonej w dniu 10.03.2023 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 3/2023 Starosty Bydgoskiego z dnia 20.01.2023 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w granicach administracyjnych Powiatu Bydgoskiego.

Przedmiot narady:	Sieć oświetleniowa - projekt zamienny do uzgodnienia GK.6630.46.2023
Lokalizacja:	Gmina: Koronowo - M, Obręb: M.Koronowo, ul. Tucholska, dz.: 74/6, 104/4, 105/3, 114/4, 114/9, 303
Wnioskodawca:	MP ELEKTRO MACIEJ PARTYKA ul. Hoffmana 10a/2, 86-140 Gródek
Projektant:	MACIEJ PARTYKA Inne upr.: budowlane: KUP/0126/PBE/19
Przewodniczący:	Agata Cieszyńska, kierownik referatu GESUT oraz NK
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	27.02.2023 r.

**Stanowisko Przewodniczącego:**

Bez uwag.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	<b>Burmistrz Miasta i Gminy Koronowo</b> elektroniczny	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
2	<b>Elektronix S.C.</b> elektroniczny	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
3	<b>Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Nakło nad Notecią</b> elektroniczny	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
4	<b>Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Bydgoszczy</b> elektroniczny	Bez uwag.	<b>Stanowisko pozytywne</b> Marcin Wolski
5	<b>Netia S.A.</b> elektroniczny	Bez uwag	<b>Stanowisko pozytywne</b> Waldemar Wachowski
6	<b>Nexera Sp. z o.o.</b> elektroniczny	Bez uwag	<b>Stanowisko pozytywne</b> Andrzej Grycmacher
7	<b>Orange Polska S.A.</b> elektroniczny	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	

8	<b>Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy</b> elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b>  Bez uwag.	<b>Ryszard Rapel</b>
9	<b>Vectra Investments Sp. z o. o. Sp. Jawna</b> <b>ul. Emilii Plater 53</b> <b>00-113 Warszawa</b> elektroniczny	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
10	<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b> <b>ul. Konarskiego 1-3</b> <b>85-066 Bydgoszcz</b> elektroniczny	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
11	<b>ZGKiM w Koronowie</b> elektroniczny	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Odpis sporządził:  
Z up. Starosty Bydgoskiego

.....

1. Zgodnie z art. 28b ust. 3 i art. 28Ba ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjnym.
2. Przedmiotowej koordynacji dokonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających koordynacji na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nie wyklucza się istnienia w terenie  
innych niezidentyfikowanych urządzeń podziemnych,  
których nie wykryto w trakcie pomiaru.

Na zlecenie zamawiającego rzędne terenowe  
przedstawiono z dokładnością do 0.01m

obszar aktualizacji

Mapa do celów projektowych sporządzona została do projektu  
instalacji oświetlenia Pomnika Chwały Oręża Wojska Polskiego na  
dz. 104/4, 103/3 w Koronowie i nie może  
być wykorzystywana do projektowania innych obiektów.

jednostka ewidencyjna: 040304\_4, Koronowo-M  
obręb: ewidencyjny: 0001, Koronowo  
działka nr 105/3, 104/4 i inne

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1 : 500

PWUW "2000" s. 6 Układ wysokości PL-EVRF2007-NH  
Arkusze mapy 6.197.20.02.2.2 i inne

Ks. rob. 9969/2022 Id. zgłoszenia 6640.25.2023

Nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi  
Sieci projektowane- stan na dzień 02.01.2023r

Koronowo, dnia 04.01.2022r

Wykonał: Andrzej Izbaner upr 16722

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac  
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny  
pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy  
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Organ prowadzący państwowy zawód geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA BYDGOSKI
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół 6640.25.2023 72239 z dnia 09.01.2023r
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	6640.25.2023
Imię, nazwisko nr uprawnień podpis hieronimika prac	Andrzej Izbaner upr 16722

STAROSTA BYDGOSKI  
Dokumentacja projektowa nr  
GK.6630.192.2023  
była przedmiotem narady  
koordynacyjnej przeprowadzonej  
za pomocą środków  
komunikacji elektronicznej  
zakończoną w dniu: 10-03-2023  
Z up. Starosty  
Agata Cieszyńska  
Kierownik referatu GESUT oraz NK  
PRZEWODNICZĄCY NARADY  
KOORDYNACYJNEJ

Za zgodność z oryginałem  
mapy do celów projektowych

Maciej Partyka

PALIGA DESIGN		Budowa instalacji oświetlenia Pomnika Chwały Oręża Wojska Polskiego w Koronowie	
PALIGA DESIGN Aleje Wolności 1 86-010 Koronowo tel.: 52 320-51-31 pracownia@paliga.com.pl www.paliga.com.pl	INWESTOR: Gmina Koronowo Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo	LOKALIZACJA: dz.nr 74/6, 105/3, 104/4, 114/4, 114/9, 303 Gmina Koronowo	STADIUM PROJEKT branża ELEKTR. rezerwa 2021.P-44
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJ.	mgr inż. Maciej Partyka	KUP/0126/PBE/19	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OŚWIETLENIE POMNIKA		skala 1:500	DATA 12.2022r Z1





**GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

Bydgoszcz, 02-03-2023 r.

O/BY.Z-3.4341.13.2.2023.AE

**DECYZJA**

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.) oraz art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 29.12.2022 r. (wpływ: 18.01.2023 r.) Inwestora - Gminy Koronowo, reprezentowanego przez Pełnomocnika - Pana Roberta Paliga z firmy Paliga Design, w sprawie wyrażenia zgody na budowę instalacji oświetlenia Pomnika Chwały Oręża Wojska Polskiego w Koronowie, dz. nr 74/6, 105/3, 104/4, 114/4, 114/9, 303 obręb ewid. 0001 Koronowo, działając z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

**zezwalam**

na lokalizację oświetlenia Pomnika Chwały Oręża Wojska Polskiego w Koronowie, w pasie drogowym drogi krajowej nr 25, działka nr 104/4 obręb ewid. 0001 Koronowo, na niżej podanych warunkach:

1. Lokalizacja oświetlenia zgodnie z wnioskiem i mapą stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.
2. Prace wykonać w wykopie otwartym, kabel układać w rurze ochronnej na głębokości min 0,5 m poniżej poziomu terenu) wykopy zabezpieczyć przed osuwaniem, grunt po wykopach zagęścić warstwowo, wyniki zagęszczenia gruntu przedłożyć w Rejonie GDDKiA. W sytuacjach uzasadnionych, ewentualne zmiany technologii wykonania prac uzgodnić z Rejonem GDDKiA.
3. W przypadku uszkodzenia nawierzchni twardych konstrukcję i zakres odtworzenia - uzgodnić z Rejonem GDDKiA. Do odbudowy nawierzchni użyć materiałów identycznych do obecnie zastosowanych. Nie używać materiałów uszkodzonych.
4. Projektowanie oświetlenia nie może powodować oślepienia kierowców ani odwracać ich uwagi.
5. Prace prowadzić bez uszkodzenia infrastruktury pasa drogowego.

6. Roboty w pasie drogowym oznakować i prowadzić w sposób możliwie najmniej zakłócający ciągłość ruchu pojazdów i pieszych. Dopuszcza się chwilowe przerwy w ciągłości ruchu. Projekt oznakowania zatwierdzić w tutejszym Oddziale.
7. Materiałów i urządzeń nie składować w pasie drogi krajowej.
8. W pasie drogowym nie lokalizować żadnych dodatkowych obiektów i urządzeń, poza wskazanymi w załączniku graficznym.
9. Pojazdy biorące udział w tych pracach nie mogą parkować na jezdni. Wyjątek stanowią pojazdy bezpośrednio zaangażowane w wykonywanych pracach.
10. Wszystkie prace będą wykonane na koszt Inwestora.
11. Prace należy prowadzić przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.
12. Nadzorowanie i odbiór robót – przez Rejon GDDKiA.
13. Inwestor będzie odpowiedzialny za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzonych robót.
14. Wszelkie ewentualne szkody powstałe podczas realizacji inwestycji i po jej zakończeniu oraz koszty ich naprawy pokryje Inwestor.
15. Na wykonane roboty Inwestor udziela GDDKiA 5-letniej gwarancji.
16. Jeżeli przebudowa lub remont drogi będzie wymagać przełożenia kabla koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel (art. 39, ust. 5 ustawy o drogach publicznych).
17. Po zakończeniu prac - teren pasa drogowego uporządkować i przywrócić do stanu poprzedniego, po uzgodnieniu z Rejonem GDDKiA.
18. Przed rozpoczęciem robót Inwestor zobowiązany jest do:
  - a. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.
  - b. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego urządzenia o którym mowa w ust. 3 ww. ustawy o drogach publicznych.
  - c. uzyskania zezwolenia Rejonu GDDKiA na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim urządzenia (art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych).
19. Na prowadzenie robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim oświetlenia Rejon GDDKiA wyda decyzje administracyjne. Z wnioskami wystąpić co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.
20. Robót w pasie drogowym nie prowadzić w warunkach zimowych.
21. Wyrażam zgodę na dysponowanie przez Inwestora nieruchomością – działka nr 104/4 obręb ewid. 0001 Koronowo, w celu budowy oświetlenia pomnika.
22. Przed rozpoczęciem prac w obecności pracownika Rejonu GDDKiA dokonać okazania granic pasa drogowego.



23. Po zakończeniu inwestycji, wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i potwierdzoną w ZUD oraz zgłoszoną do zasobów państwowych, przekazać 1 egz. do Rejonu GDDKiA.
24. Zatwierdzenie dokumentów Inwestora w zakresie pasa drogowego drogi krajowej, jak również zaopiniowanie rozwiązań projektowych w tym zakresie przez tut. Organ, nie zwalnia Inwestora z odpowiedzialności za błędy projektowe niezgodność/nieaktualność dokumentów ze stanem istniejącym i obowiązującymi przepisami prawa.
25. Warunki określone w niniejszej decyzji obowiązują przez 3 lata od daty odbioru decyzji. Po upływie tego terminu Inwestor winien wystąpić z wnioskiem o potwierdzenie ich ważności lub wydanie nowej decyzji.

### **Uzasadnienie**

W dniu 18.01.2023 r. do tutejszego Oddziału wpłynął wniosek Inwestora – Gminy Koronowo, reprezentowanego przez Pełnomocnika - Pana Roberta Paliga z firmy Paliga Design, w sprawie wyrażenia zgody na budowę instalacji oświetlenia Pomnika Chwały Oręża Wojska Polskiego w Koronowie, dz. nr 74/6, 105/3, 104/4, 114/4, 114/9, 303 obręb ewid. 0001 Koronowo.

W nawiązaniu do punktu 18 niniejszej decyzji tutejszy Organ informuje, że w warunkach decyzji na umieszczenie urządzeń, naliczającej opłaty według stawek obowiązujących w dniu jej wydania, wprowadzony zostanie wymóg dot. jej ważności maksymalnie przez okres 5 lat, po tym czasie właściciel urządzenia zobowiązany zostanie wystąpić z wnioskiem o naliczenie opłat na następny okres. Brak wystąpienia właściciela urządzenia po tym okresie traktowane będzie jak zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Każda kolejna decyzja dotycząca ww. przedmiotu będzie wydana również na maksymalnie 5 lat.

Niezależnie od powyższego GDDKiA zastrzega sobie prawo możliwości występowania do Inwestora / Właściciela projektowanej infrastruktury zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), o przedłożenie GDDKiA wyników okresowej kontroli stanu technicznego infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej.

Zgodnie z postanowieniami art. 3, art. 32 i art. 33 ww. ustawy, decyzja stanowi dla Inwestora podstawę do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie objętym decyzją.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona postępowania niezadowolona z decyzji może, na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych

i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Jeżeli strona postępowania nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na niniejszą decyzję, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargę na decyzję należy wnieść za pośrednictwem Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535) wpis od skargi na niniejszą decyzję do WSA w Warszawie wynosi 200,00 zł. Jednocześnie organ informuje, że strona postępowania ma możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy.

Dodatkowo, zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona postępowania może, w formie oświadczenia przesłanego do GDDKiA Oddział w Bydgoszczy zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od wydanej decyzji. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się prawomocna.

Ponadto, zgodnie z art. 54a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli przed przekazaniem sądowi skargi jednej ze stron postępowania administracyjnego, inna strona tego postępowania zwróciła się do organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w takiej sytuacji organ rozpoznaje tę skargę jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o czym niezwłocznie zawiadamia stronę wnoszącą skargę. Jeżeli po przekazaniu sądowi skargi jednej ze stron postępowania administracyjnego, inna strona tego postępowania zwróciła się do organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, organ niezwłocznie zawiadamia o tym sąd, a sąd niezwłocznie przekazuje skargę wraz z aktami temu organowi.

Dokument podpisany elektronicznie

*Generalny Dyrektor*  
*Dróg Krajowych i Autostrad*  
z up. Sebastian Borowiak  
Dyrektor Oddziału



Załączniki:  
projekt zagospodarowania terenu.

Otrzymują:  
1. Pan Robert Paliga, Paliga Design, Aleje Wolności 1, 86-010 Koronowo  
2. aa.

Do wiadomości:  
1. GDDKIA O.BY Rejon Bydgoszcz, Osowiec 139, 86-014 Sicienko

Sprawę prowadzi:  
Aneta Erdmann, St. Specjalista Z-3, tel. 52 32 34 516, email: aerdmann@gddkia.gov.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i załatwienia sprawy administracyjnej oraz w celach archiwizacji.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe ponieważ realizuje obowiązek prawny nałożony na niego ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit c RODO<sup>3</sup>.

Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: Imię i nazwisko oraz adres stron postępowania, a także inne dane osobowe stron postępowania niezbędne do wydania rozstrzygnięcia oraz dane osobowe innych osób zawarte w treści pism składanych przez strony w toku postępowania.

Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe od stron postępowania.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia i załatwienia sprawy administracyjnej. Brak przekazania przez stronę postępowania danych osobowych wskazanych przez administratora może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania albo wydaniem niekorzystnej dla strony decyzji administracyjnej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania, w tym ewentualnego postępowania przed sądem administracyjnym, a następnie przez okres przewidziany w przepisach o archiwizacji.

Państwa dane osobowe są powierzane lub udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z obsługą i rozwojem systemów IT.

W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO).

Szczegółowych informacji na temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich można udzielić Inspektor Ochrony Danych – kontakt iod@gddkia.gov.pl.

Przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
2. prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO,
3. prawo żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO,
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	139559.298963.331489
Nazwa dokumentu	Decyzja lub informacja publiczna w granicach RP.pdf
Tytuł dokumentu	Decyzja lub informacja publiczna w granicach RP
Sygnatura dokumentu	O/BY.Z-3.4341.13.2023
Data dokumentu	02.03.2023
Skrót dokumentu	28AE8361CE76AC136CCD470637A2623642ACF64A
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	02.03.2023 21:15:34
Podpisane przez	Sebastian Borowiak Dyrektor Oddziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku: 03.03.2023

Autor wydruku: Erdmann Aneta (Starszy Specjalista)



105.71

34

105.90

104.32

k

105.29

100.45

105.68

ACZE WG. ODDZIELNEDU


WANIA (ENEA

OR)

R

RIVd

105.63

		Budowa instalacji oświetlenia Pomnika Chwały Oręża Wojska Polskiego w Koronowie	
PALIGA DESIGN Alek Wołostel 1 86-010 Koronowo tel.: 82 320-51-31 pracownia@paliga.com.pl www.paliga.com.pl		INWESTOR: Gmina Koronowo Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo	LOKALIZACJA: dz.nr 74/6, 105/3, 104/4, 114/4, 114/9, 3B3 Gmina Koronowo
		stadium <b>PROJEKT</b> branża <b>ELEKTR.</b> rejestr 2021.P-44	
FUNKCJA PROJ.	IMIĘ I NAZWISKO Marcin Maciej Partyka	NR UPRAWNIEŃ KUP/0126/PBE/19	PODPIS  DATA 12.2022r
12. <b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -</b> <b>OŚWIETLENIE POMNIKA</b>		skala 1:500	Z1



Nie wyklucza się istnienia w terenie  
innych niezidentyfikowanych urządzeń podziemnych,  
których nie wykryto w trakcie pomiaru.

Mapa do celów projektowych sporządzona została do projektu  
instalacji oświetlenia Pomnika Chwały Oręża Wojska Polskiego na  
dz. 104/4, 105/3 w Koronowie i nie może  
być wykorzystywana do projektowania innych obiektów.

Na zlecenie zamawiającego rzędne terenowe  
przedstawiono z dokładnością do 0.01m

obszar aktualizacji

jednostka ewidencyjna: 040304\_4, Koronowo-M  
obręb: ewidencyjny: 0001, Koronowo  
działka nr 105/3, 104/4 i inne

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1 : 500

PUWG "2000" s. 6 Układ wysokości PL-EVRF2007-NH

Arkusze mapy 6.197.20.02.2.2 i inne

Ks. rob. 9969/2022 Id. zgłoszenia 6640.25.2023

Nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi  
Sieci projektowane- stan na dzień 02.01.2023r

Koronowo, dnia 04.01.2022r

Wykonał: Andrzej Izbaner upr 16722

Podpisuję się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac  
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera raport techniczny  
pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy  
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Organ prowadzący państwowy zadanie geodezyjne i kartograficzne	STAROSTA BYDGOSKI
Wzrost data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki powyższej weryfikacji	Protokół 6640.25.2023_72239 z dnia 09.01.2023r.
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	6640.25.2023
Imię, nazwisko nr uprawnień podpis kierownika prac	Andrzej Izbaner upr 16722

GENERALNA DYREKCJA  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY  
ul. Forderńska 6, 85-950 Bydgoszcz  
tel. 52 323 45 00, fax 52 323 45 04  
REGON 017511575-00036, NIP 554-22-52-435

Załącznik do decyzji / postanowienie  
znak: P/BY.2.3.4341.13.2.2023Ae  
z dnia: 04.03.2023

Za zgodność z oryginałem  
mapy do celów projektowych

Maciej Partyka

PALIGA DESIGN		Budowa instalacji oświetlenia Pomnika Chwały Oręża Wojska Polskiego w Koronowie	
PAUGA DESIGN Aleje Wolności 1 86-010 Koronowo tel.: 52 320 51 31 pracownia@paliga.com.pl www.paliga.com.pl	INWESTOR: Gmina Koronowo Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo	LOKALIZACJA: dz. nr 74/6, 105/3, 104/4, 114/4, 114/9, 303 Gmina Koronowo	STADIUM PROJEKT BRANŻA ELEKTR.
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA
PROJ.	mgr inż. Maciej Partyka	KUP/0126/PBE/19	12.2022r
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OŚWIETLENIE POMNIKA		skala	1:500
			Z1



**Oddział w Bydgoszczy**

Bydgoszcz, 09-03-2023 r.

O/BY.Z-3.4341.13.3.2023.AE

Pan

**Maciej Partyka**

MP Elektro

ul. Hoffmana 10a/2, Gródek

86-140 Drzycim

*Dotyczy potwierdzenia ostateczności decyzji znak: O/BY.Z-3.4341.13.2.2023.AE z dnia 02.03.2023 r.*

W odpowiedzi na wniosek z 09.03.2023 r. (wpływ: 09.03.2023 r.) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy informuje, że decyzja znak: O/BY.Z-3.4341.13.2.2023.AE z dnia 02.03.2023 r. zezwalająca na lokalizację oświetlenia Pomnika Chwały Oręża Wojska Polskiego w Koronowie, w pasie drogowym drogi krajowej nr 25, działka nr 104/4 obręb ewid. 0001 Koronowo, stała się ostateczna w dniu 09.03.2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Sebastian Borowiak  
Dyrektor Oddziału

Otrzymują:

1. adresat
2. aa.

Sprawę prowadzi:

Aneta Erdmann, St. Specjalista Z-3, tel. 52 32 34 516, email: aerdmann@gddkia.gov.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i załatwienia sprawy administracyjnej oraz w celach archiwizacji.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe ponieważ realizuje obowiązek prawny nałożony na niego ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit c RODO<sup>3)</sup>.

Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: Imię i nazwisko oraz adres stron postępowania, a także inne dane osobowe stron postępowania niezbędne do wydania rozstrzygnięcia oraz dane osobowe innych osób zawarte w treści pism składanych przez strony w toku postępowania.

Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe od stron postępowania.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia i załatwienia sprawy administracyjnej. Brak przekazania przez stronę postępowania danych osobowych wskazanych przez administratora może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania albo wydaniem niekorzystnej dla strony decyzji administracyjnej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania, w tym ewentualnego postępowania przed sądem administracyjnym, a następnie przez okres przewidziany w przepisach o archiwizacji.

Państwa dane osobowe są powierzane lub udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z obsługą i rozwojem systemów IT.

W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowych informacji na temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich można udzielić Inspektor Ochrony Danych – kontakt iod@gddkia.gov.pl.

Przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
2. prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO,
3. prawo żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO,
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.



Bydgoszcz 5 marca 2023 r.

WUOZ.DB.WZN.5152.2.47.2023.ACHB.

**Burmistrz Koronowa**  
**Plac Zwycięstwa 1**  
**86-010 Koronowo**

W związku z pismem z dnia 08.03.2023 r. (data wpływu) w sprawie uzgodnienia projektu w ramach zadania pn: „Budowa instalacji oświetlenia Pomnika Chwały Oręża Polskiego w Koronowie” na terenie działek 104/4, 105/3, 74/6 i 303 Koronowo, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy informuje, że pod kątem ochrony konserwatorskiej **opiniuje pozytywnie** przedmiotową inwestycję.

**Opinia konserwatorska nr 201 / 2023 z dnia 15.03. 2023 r.**

**W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt posiadający cechy zabytku wymagane jest zgodnie z art.32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:**

- wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
- zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce jego odkrycia,
- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Burmistrza,

Pomnik Chwały Oręża Polskiego w Koronowie ujęty jest w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

Jednocześnie informujemy, że pozytywna opinia konserwatorska nie zwalnia inwestora od uzyskania odpowiedniego zezwolenia, od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, wymaganego przepisami prawa.

*Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami s dnia 23.07.2003 r.  
(Dz. U. z 2022, poz.840.)*

Załącznik – Klauzula informacyjna dot. RODO.

**Otrzymują:**

1. Maciej Partyka-pełnomocnik
2. WUOZ/DB a/a

Kierownik Delegatury  
  
mgr inż. Janusz Flemming

Na wyłączeniu się istniejącego w terenie  
linii naliczeniowej urządzeń podziemnych  
kierując na wyłączenie w trzecią stronę.

jednostka ewidencyjna: 040304-4, Koronów  
obręb: ewidencyjny: 0001, Koronów  
działka nr 10%, 10%, 10%

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH


SKALA 1: 500

PWN "2000" s. 6 Układ wysokości PL-  
Arkusze mapy 6.197.20.02.2 i inne  
Ks. rob. 9999/2022 Id. zgłoszenia 664  
Na wykonanie atestacji decyzji służebności  
Sieci projektowanej - stan na dzień 02.01.2023r.  
Koronów, dnia 04.01.2023r.  
Wykonat: Andrzej Izbaniński upr 16722

17

Na terenie pomiaru zarysu terenu  
przebiegającej z odległości do 0,01m  
od osi drogi

Mapa do celów projektowych sporządzona zgodnie z projektem  
instalacji osłonięcia Pomnika Ojczyzny w Koronowie i nie może  
być wykorzystywana do projektowania innych obiektów.

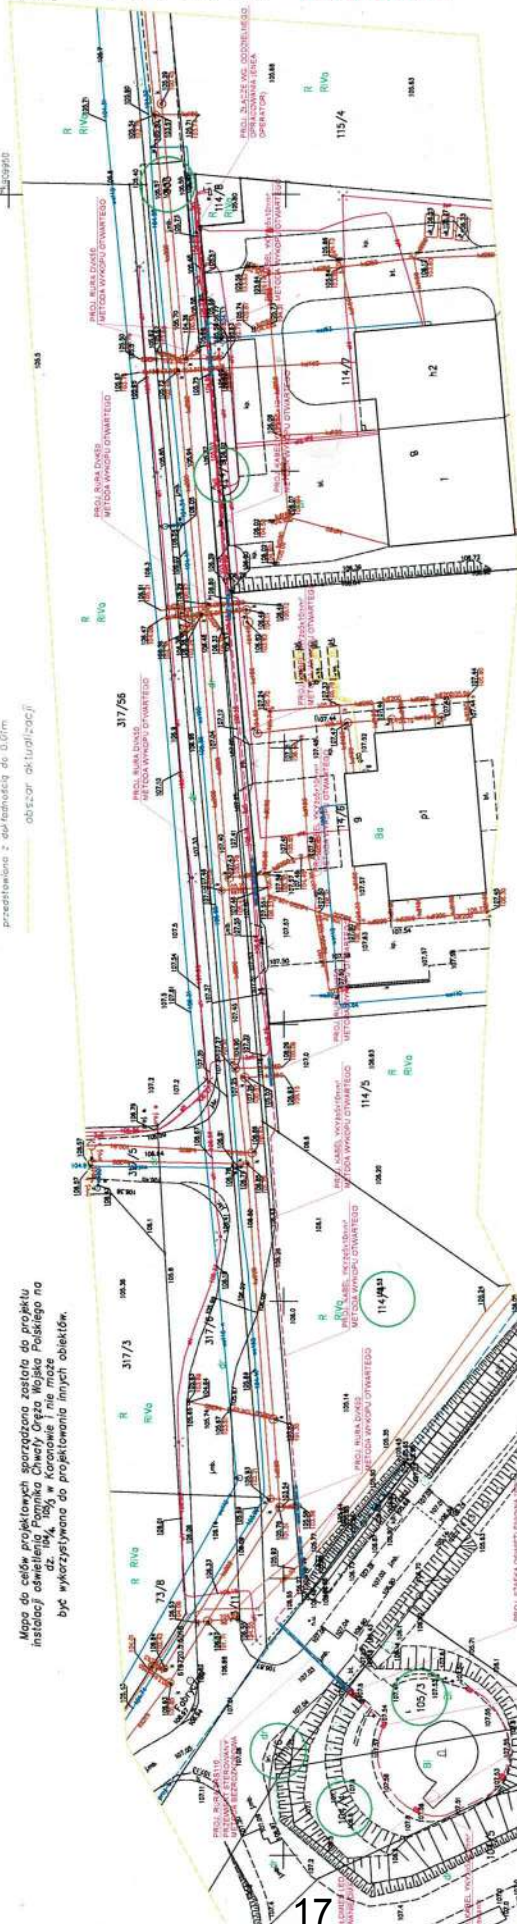

Ze zgodzić z oryginałem  
mapy do celów projektowych

Maciej Paliński



WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW W TORUNIU  
DELEGATURA W BYDGOSZCZY

85-102 BYDGOSZCZ, ul. Jezuicka 2  
tel./fax 52 322 49 98, 52 322 44 17  
410 688-18-4-700, 688-18-4-700

Opinia 20/1/2023  
z dn. 15.03.2023

Kierownik Delegatury

mgr inż. Janusz Flemming



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.  
86-010 Koronowo, Al. Wolności 4  
tel. 52 58-60-400, fax 52 58-60-419  
e-mail: [biuro@zgkim.koronowo.pl](mailto:biuro@zgkim.koronowo.pl)

Nr sprawy WWK.9121.1.23.2022

Koronowo, 2023-03-17

**Gmina Koronowo**

**Plac Zwycięstwa 1**

**86-010 Koronowo**

**Dotyczy:** ponownego uzgodnienia projektu w ramach zadania: „Budowa instalacji oświetlenia Pomnika Chwały Oręża Wojska Polskiego w Koronowie” w działkach nr 74/6, 104/4, 105/3, 303, 114/4, 114/9 obręb Koronowo.


Uzgadniam w/w projekt bez uwag.

Z-ca Kierownika  
Wydziału Wodociągów i Kanalizacji  
*Karolina Klonowska*

Otrzymują:

1. Adresat
2. WWK a/a



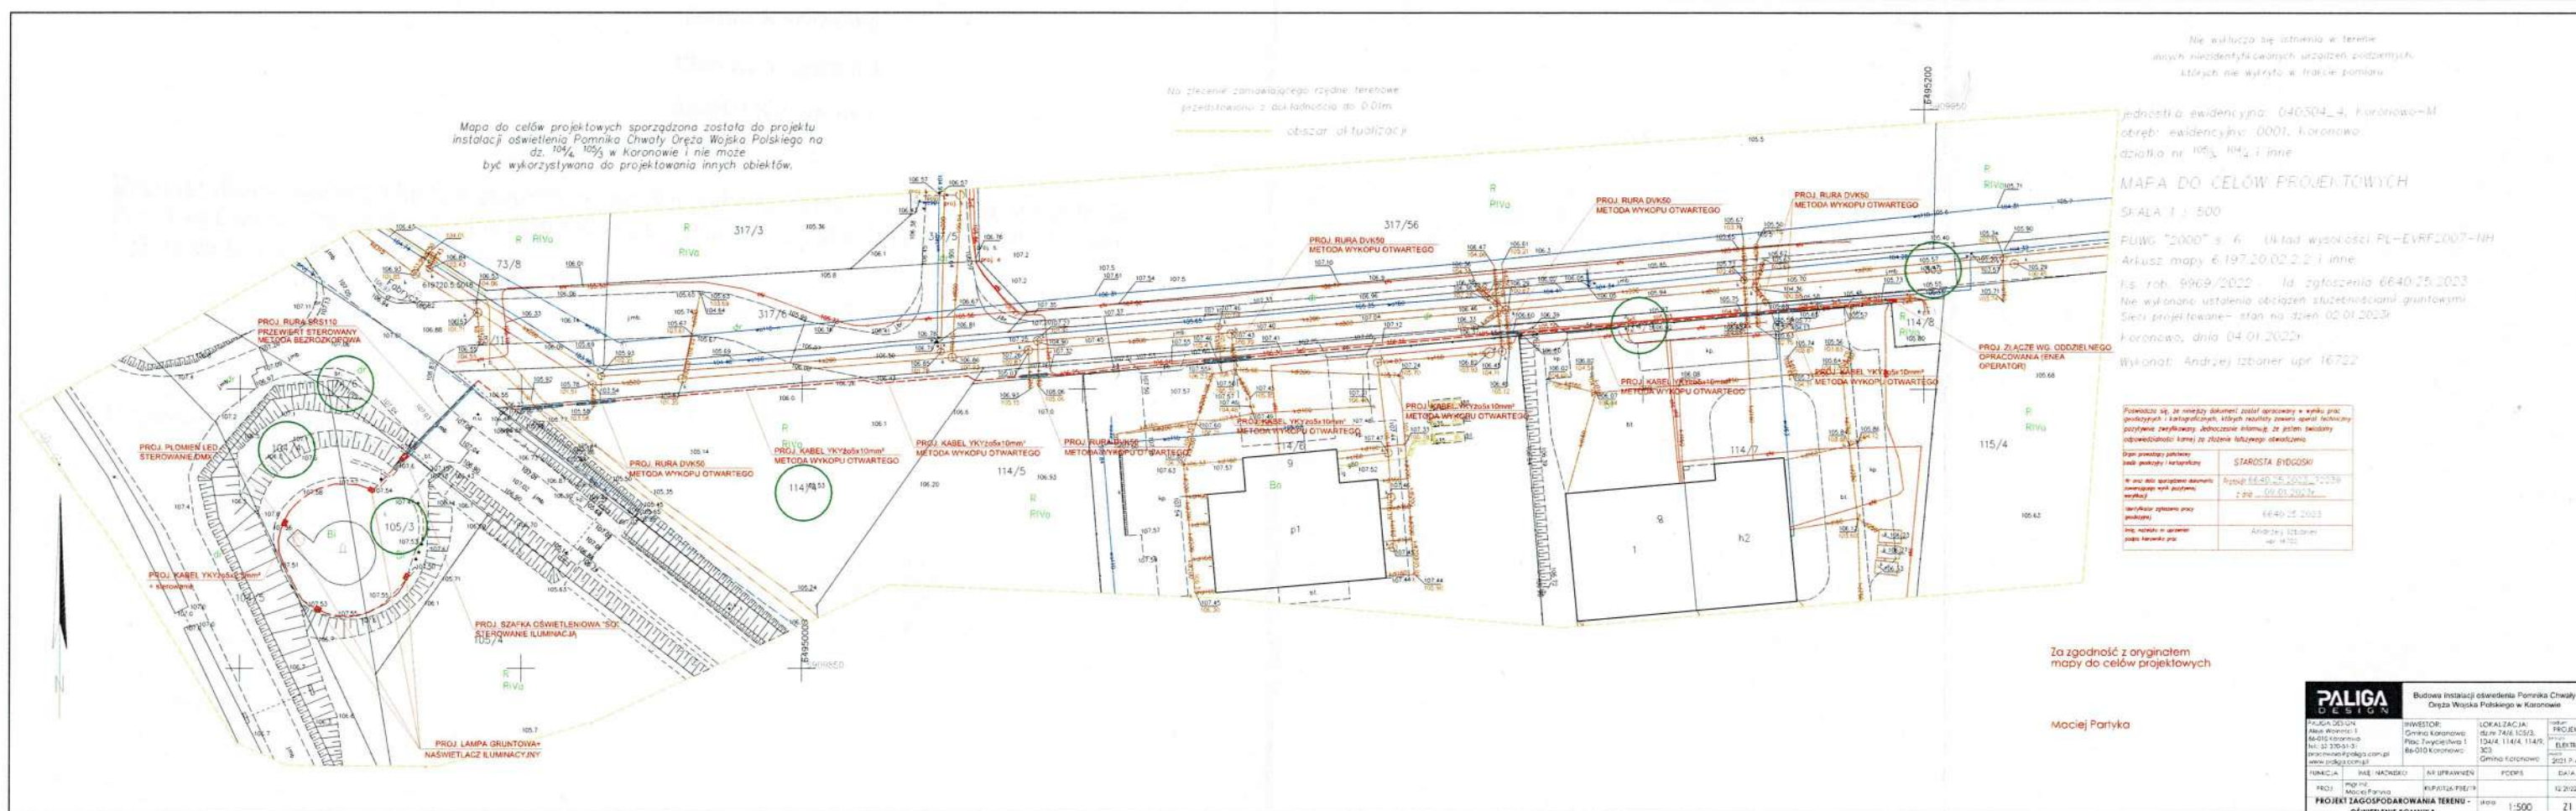



ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz  
Rejon Dystrybucji Nakło  
ul. Nowa 41A  
89-100 Nakło nad Notecią  
tel. 52 313 20 43

Nakło, 20.04.2022 r.

22852/2022/OD1/ZR4

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Nakło  
89-100 Nakło n. Not., ul. Nowa 41A  
tel. 52 313 20 43  
REGON 300455398, NIP 782-23-77-160  
- 7 -

Gmina Koronowo  
Plac Zwycięstwa 1  
86-010 Koronowo

**Warunki przyłączenia  
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.**

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

**POMNIK CHWAŁY ORĘŻA POLSKIEGO, Koronowo, ul. Tucholska, dz. nr 105/3**

warunki dotyczą przyłączenia obiektu istniejącego

z mocą przyłączeniową 3 kW

na napięciu 230V

zakwalifikowanego do V grupy przyłączeniowej

**I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA:**

**Linia nn NAY2Y-J 4x150 - obw.100 - złącze kablowo - pomiarowe 0,4 kV**

**Stacja 15/0,4 kV - Iwickowo 3 - 41011 - STSNKo 20/400 - 250 kVA**

**II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI:**

1. w zakresie dotyczącym budowy przyłącza ENEA Operator Sp. z o.o.:

- przy istniejącym złączu kablowym nr 101 zlokalizowanym przy granicy działki nr 114/7 zabudować złącze kablowo - pomiarowe;

2. w zakresie dotyczącym niezbędnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z o.o.:

- nie dotyczy

3. w zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączanego:

- z projektowanego złącza kablowo - pomiarowego wyprowadzić włącz do RG obiektu;

- w przypadku lokalizacji złącza kablowo - pomiarowego na gruncie prywatnym Klient przygotuje miejsce pod jego zabudowę.

**III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:**

**Zaciski na listwie zaciskowej w złączu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przyłączanego**

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji.

**IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:**

**złącze kablowo-pomiarowe**

**V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:**

- jednofazowego licznika energii czynnej,

**VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ:**

**lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym wartość: 16 A**

**VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:**

**Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym  $\text{tg } \varphi \leq 0,4$ .**

**VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ:**

**Sieć niskiego napięcia ENEA Operator Sp. z o.o. pracuje w układzie TN-C, w instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej.**

## IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.
3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia stanowić będzie podstawę do zawarcia w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrów jakościowych energii elektrycznej w zakresie odchyień częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia, zawartości poszczególnych harmonicznych, wskaźnika długookresowego migotania światła, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciągu roku zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
4. Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano - montażowych ujętych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przyłączenie.
5. Dokumentacja projektowa w zakresie urządzeń ENEA Operator Sp. z o.o. opracowana na podstawie niniejszych warunków przyłączenia winna być zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., które są publikowane na stronie internetowej Spółki: [www.operator.enea.pl](http://www.operator.enea.pl). Do przedkładanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych należy dołączyć oświadczenie projektanta o zgodności przyjętych rozwiązań ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. ze wskazaniem ewentualnych odstępstw, dopuszczonych wg zasad określonych w tych Standardach.
6. W przypadku lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych na gruntach prywatnych należy ustanowić służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. polegającą na prawie do wybudowania, utrzymania i eksploatacji projektowanych urządzeń, a także remontu, modernizacji i naprawie oraz prawie swobodnego dojścia i dojazdu do w/w urządzeń.

**Data ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty ich doręczenia.**

Rozdzielnik:

k/o

ZR a/a

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Regionalny Dystrybutor Energetyczny  
Dział Rozwoju i Inwestycji  
Kierownik  
Jacek Weraś

## INFORMACJA BIOZ

<b>Nazwa inwestycji:</b>	Budowa instalacji oświetlenia Pomnika Chwały Oręża Wojska Polskiego w Koronowie
<b>Tytuł opracowania:</b>	Budowa instalacji oświetlenia Pomnika Chwały Oręża Wojska Polskiego w Koronowie
<b>Adres inwestycji:</b>	Działki na trasie projektowanej sieci: 74/6, 105/3, 114/4, 114/9, 303 (w kompetencji Starosty), 104/4 (w kompetencji Wojewody) obręb 0001 Koronowo M.
<b>Inwestor:</b>	Gmina Koronowo Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo
<b>Branża:</b>	Elektryczna
<b>Kategoria obiektu:</b>	XXVI (sieć elektroenergetyczna)

<b>Projektant</b>	<b>mgr inż. Maciej Partyka</b> upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr ewid. upr. KUP/0126/PBE/19	OPRACOWANIE: 26.05.2023r. UZUPEŁNIENIE: 19.07.2023r.	
-------------------	--	---	--

### **Informacja do opracowania planu BIOZ**

Na podstawie art. 21a ust 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania "PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA".

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
  - wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej nn 0,4kV,
  - wykonanie wykopów ręczne lub mechaniczne,
  - ułożenie kabli w wykopie,
  - wykonanie uziomów,
  - wykonanie pomiarów kontrolnych i załączenie napięcia,
  - uporządkowanie terenu.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
  - utwardzone drogi krajowe,
  - sieć elektroenergetyczna nn 0,4kV,
  - sieć wod-kan.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
  - utwardzone drogi krajowe,
  - sieć elektroenergetyczna nn 0,4kV.
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas występowania:
  - zagrożenie przygnieciem podczas prac montażowych, załadunku oraz rozładunku materiałów,
  - zagrożenie porażenia prądem elektrycznym podczas prac na linii nn 0,4kV,
  - zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia,
  - zagrożenie upadku z wysokości podczas prac montażowych,
  - zagrożenie wpadnięcia do wykopu przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,
  - zagrożenie potrąceniem podczas prac w pobliżu drogi oraz linii kolejowej,



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

### **PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH**

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem elektrycznym.

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych należy wykonywać **po wyłączeniu spod napięcia** zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

#### **Roboty ziemne**

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z projektem technicznym i trasami sieci i urządzeń podziemnych. Należy oznakować na terenie prowadzonych robót trasy występującego uzbrojenia podziemnego i określić bezpieczne dla wykonywania robót odległości wykopu w poziomie i w pionie. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć przed przypadkowym wpadnięciem osób postronnych.

W strefie ochronnej istniejącej infrastruktury podziemnej, prace ziemne wykonywać sposobem ręcznym.

#### **Bezpieczeństwo pracy przy stosowaniu sprzętu ciężkiego**

##### **Dźwigi samojezdne**

Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zabrania się ustawiania dźwigu pod przewodami linii energetycznej i wykonywania pracy w tych warunkach. Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia. Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi dźwigu bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa.

##### **Koparki**

Przy wykonywaniu wykopów koparką należy sprawdzić czy w obrębie prowadzonych prac znajdują się sieci i urządzenia podziemne.

Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia. W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania pracownikom brygady i osobom postronnym.

#### **Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy**

Pracownicy wykonujący prace na wysokościach powinni być przeszkoleni z zasad bhp, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania lekarskie.

W trakcie robót należy zachować szczególną ostrożność z zachowaniem następujących zasad:

- zabrania się wykonywania prac w czasie silnych wiatrów, ulewnych deszczy oraz śnieży,;
- pracownicy zatrudnieni na wysokościach oraz pracownicy współpracujący z nimi na niższych poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych,
- w czasie wykonywania prac na wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi wyposażony w sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy,

- zabrania się urządzania składowisk materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej niż 3m dla linii nn 0,4 kV i 5m dla linii SN-15kV,
- należy zachować bezpieczne odległości sprzętu mechanicznego od krawędzi skarpy i od krawędzi wykopu.

#### **UWAGI:**

- używać materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- prace wykonać zgodnie z projektem branżowym, planem BIOZ i obowiązującymi przepisami PN/E, PBUE oraz BHP.

#### **6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom**

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych z strefach szczególnego zagrożenia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń:

- drogi dojazdowe powinny być przejezdne; zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp.,
- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach tablic ostrzegawczo – informacyjnych oraz wstrzymania ruchu drogowego na czas wykonywania prac.

O/BY.Z-3.4341.13.4.2023.AE

Pan

**Robert Paliga**

Paliga Design

Aleje Wolności 1

86-010 Koronowo

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa instalacji oświetlenia Pomnika Chwały Oręża Wojska Polskiego w Koronowie, działki nr 74/6, 105/3, 104/4, 114/4, 114/9, 303 obręb 0001 Koronowo.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) oraz decyzją znak: O/BY.Z-3.4341.13.2.2023.AE z dnia 02.03.2023 r. uzgadniam dokumentację projektową dla zadania pn. Budowa instalacji oświetlenia Pomnika Chwały Oręża Wojska Polskiego w Koronowie, działki nr 74/6, 105/3, 104/4, 114/4, 114/9, 303 obręb 0001 Koronowo.

W trakcie realizacji zachować warunki zawarte w decyzji znak: O/BY.Z-3.4341.13.2.2023.AE z dnia 02.03.2023 r. określającej warunki lokalizacji oświetlenia Pomnika Chwały Oręża Wojska Polskiego w Koronowie, w pasie drogowym drogi krajowej nr 25, działka nr 104/4 obręb ewid. 0001 Koronowo.

Zatwierdzenie dokumentów Inwestora, jak również zaopiniowanie rozwiązań projektowych przez tutejszy Organ nie zwalnia Inwestora z odpowiedzialności za błędy projektowe, niezgodność dokumentów ze stanem istniejącym i obowiązującymi przepisami prawa.

Dokument podpisany elektronicznie

Sebastian Borowiak  
Dyrektor Oddziału

Załączniki: 1 egz. Projektu zagospodarowania terenu.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. GDDKiA Rejon Bydgoszcz

Sprawę prowadzi:

Aneta Erdmann, St. Specjalista, Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego,  
tel. 52 32 34 516, email: aerdmann@gddkia.gov.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i załatwienia sprawy administracyjnej oraz w celach archiwizacji.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe ponieważ realizuje obowiązek prawny nałożony na niego ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit c RODO<sup>3)</sup>.

Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: Imię i nazwisko oraz adres stron postępowania, a także inne dane osobowe stron postępowania niezbędne do wydania rozstrzygnięcia oraz dane osobowe innych osób zawarte w treści pism składanych przez strony w toku postępowania.

Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe od stron postępowania.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia i załatwienia sprawy administracyjnej. Brak przekazania przez stronę postępowania danych osobowych wskazanych przez administratora może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania albo wydaniem niekorzystnej dla strony decyzji administracyjnej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania, w tym ewentualnego postępowania przed sądem administracyjnym, a następnie przez okres przewidziany w przepisach o archiwizacji. Państwa dane osobowe są powierzone lub udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z obsługą i rozwojem systemów IT.

W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowych informacji na temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich można udzielić Inspektor Ochrony Danych – kontakt iod@gddkia.gov.pl.

Przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
2. prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO,
3. prawo żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO,
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.