


Studnia Ø425 z PP: KD5 i KD6

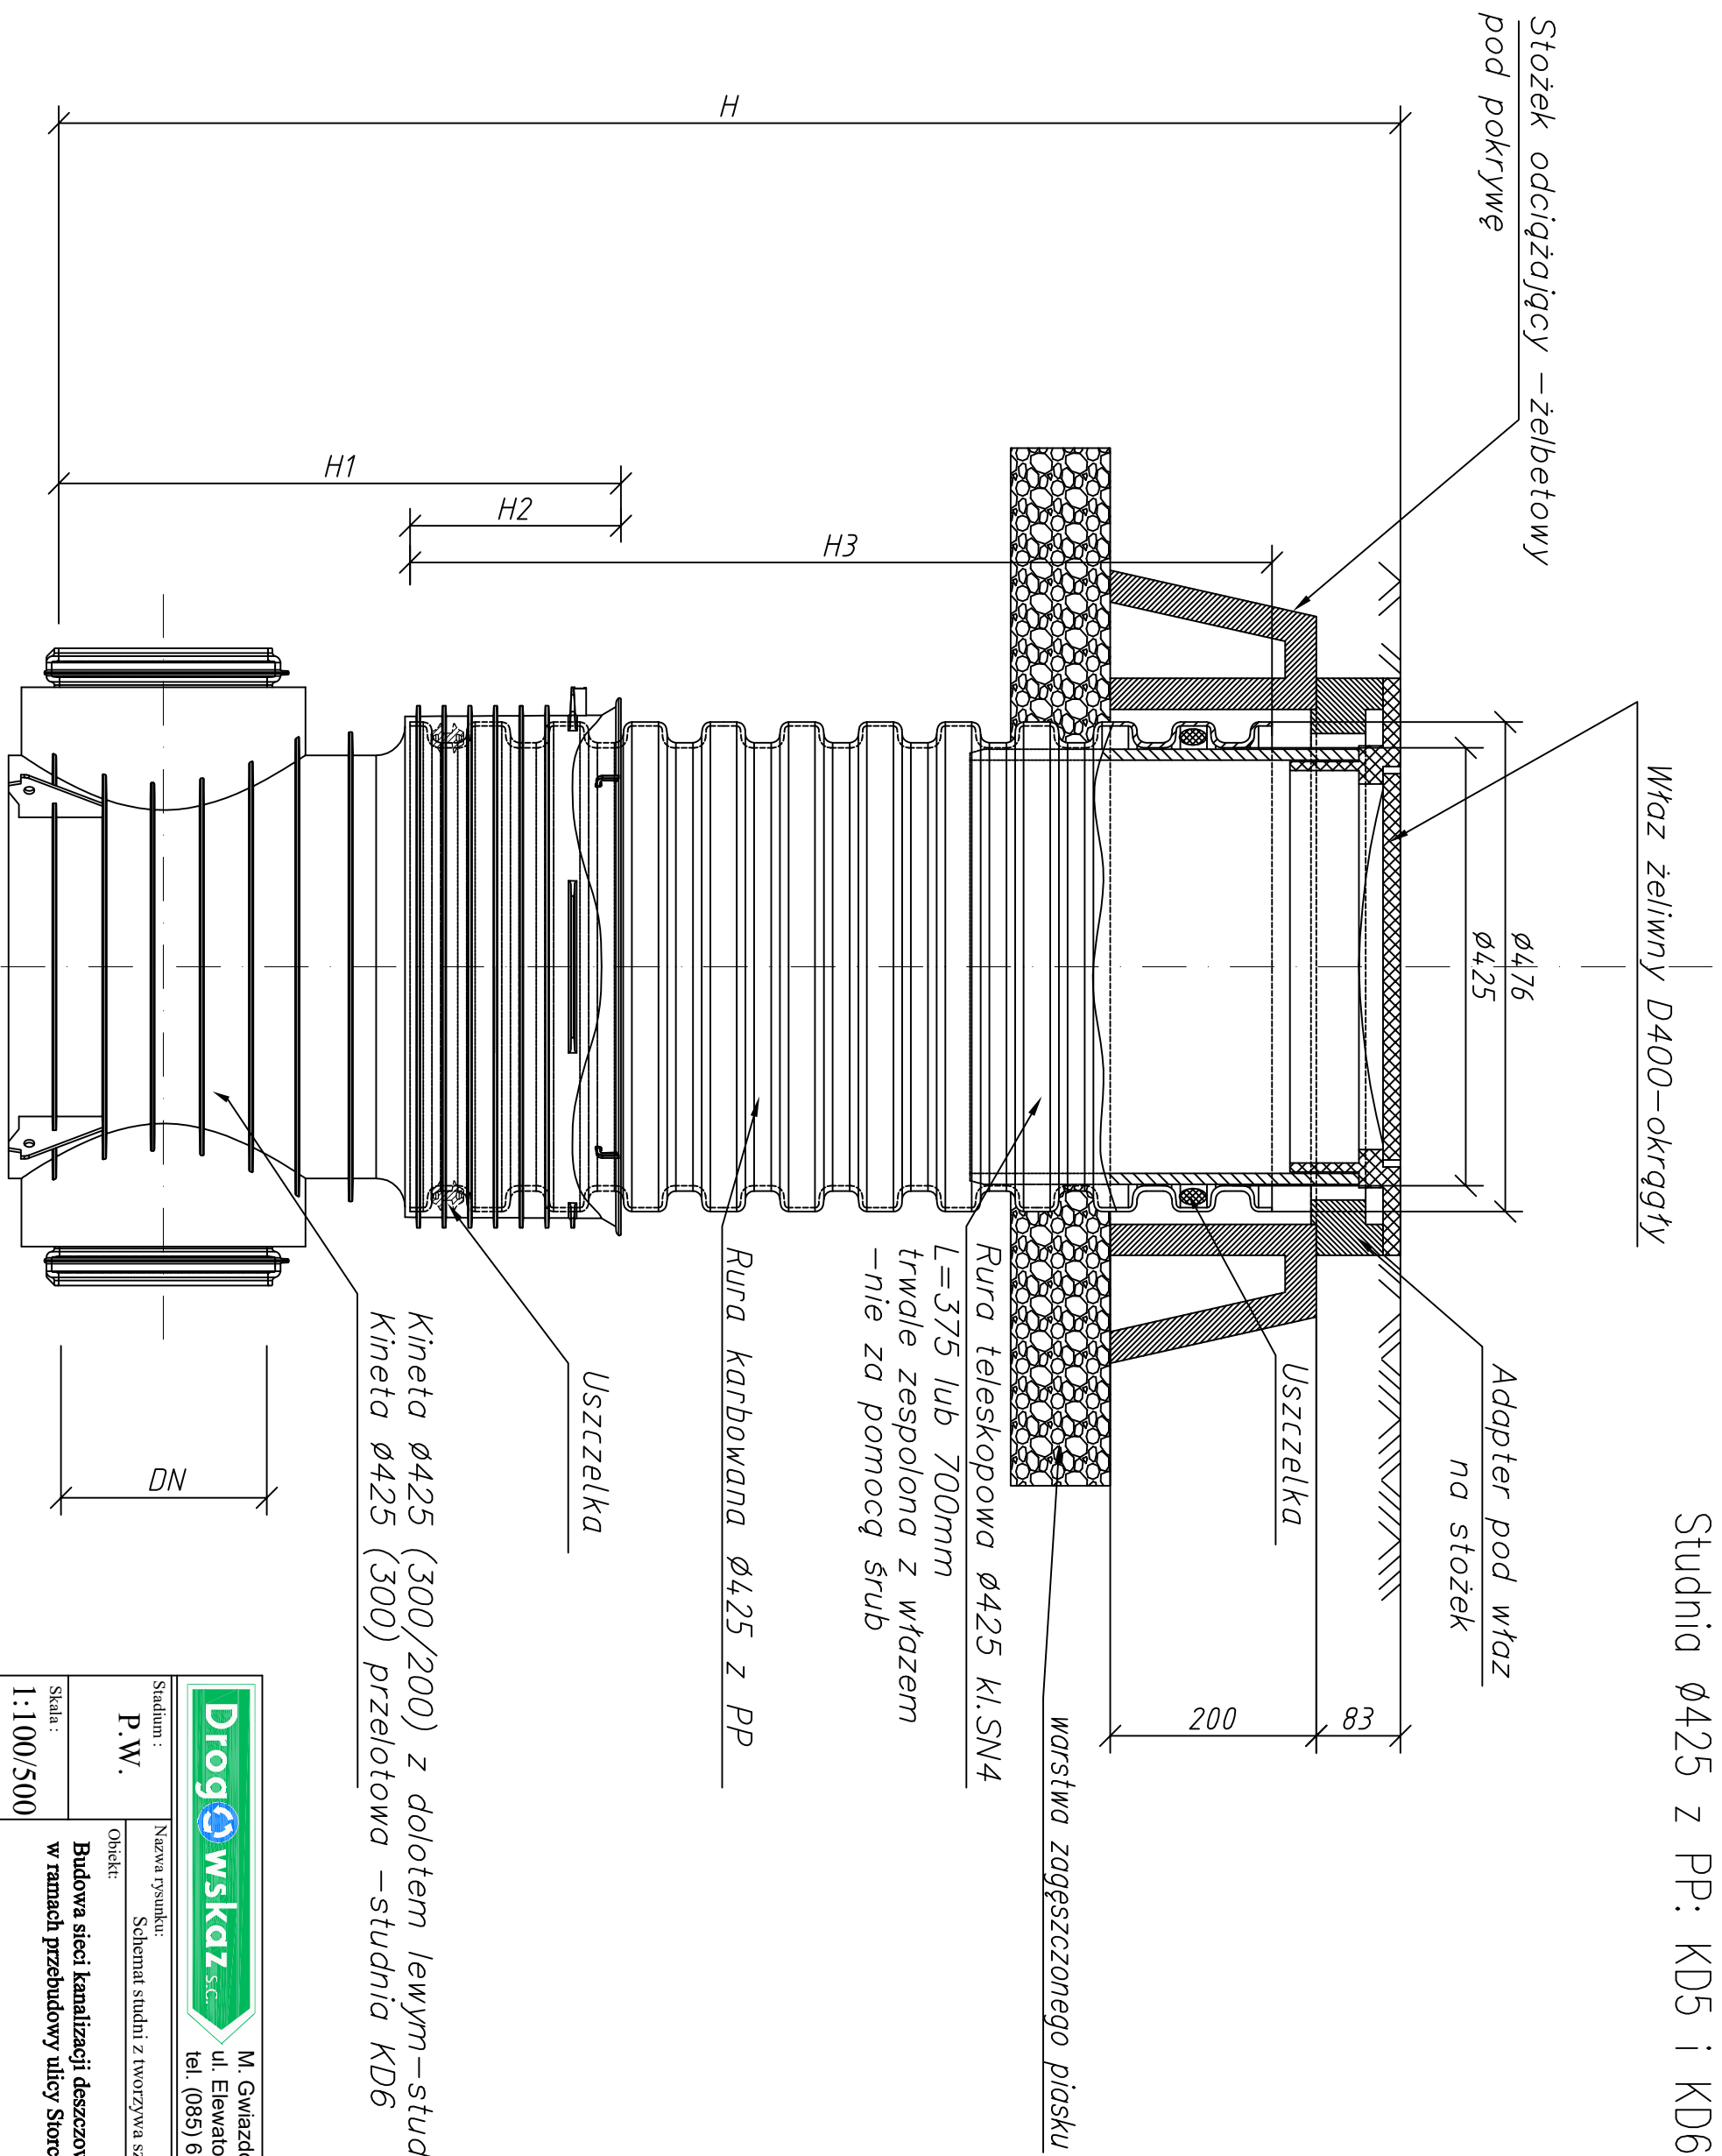

Stadium : P.W.		Nazwa rysunku: Schemat studni z tworzywa sztucznego Ø400 (425)		Rysunek nr: 4	
Skala : 1:100/500		Opis: Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami w ramach przebudowy ulicy Storczykowej w Hajnówce.		Data : 06.2019	
BRANŻA SANITARNIA					
Projektant: Imię i nazwisko nr upr.:		Sprawdzający: Imię i nazwisko nr upr.:		Podpis:	
mgr inż. Tomasz Łukowski PDL/0141/POOS/13		mgr inż. Wojciech Gołaszewski PDL/0140/POOS/10			