PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ 100/100

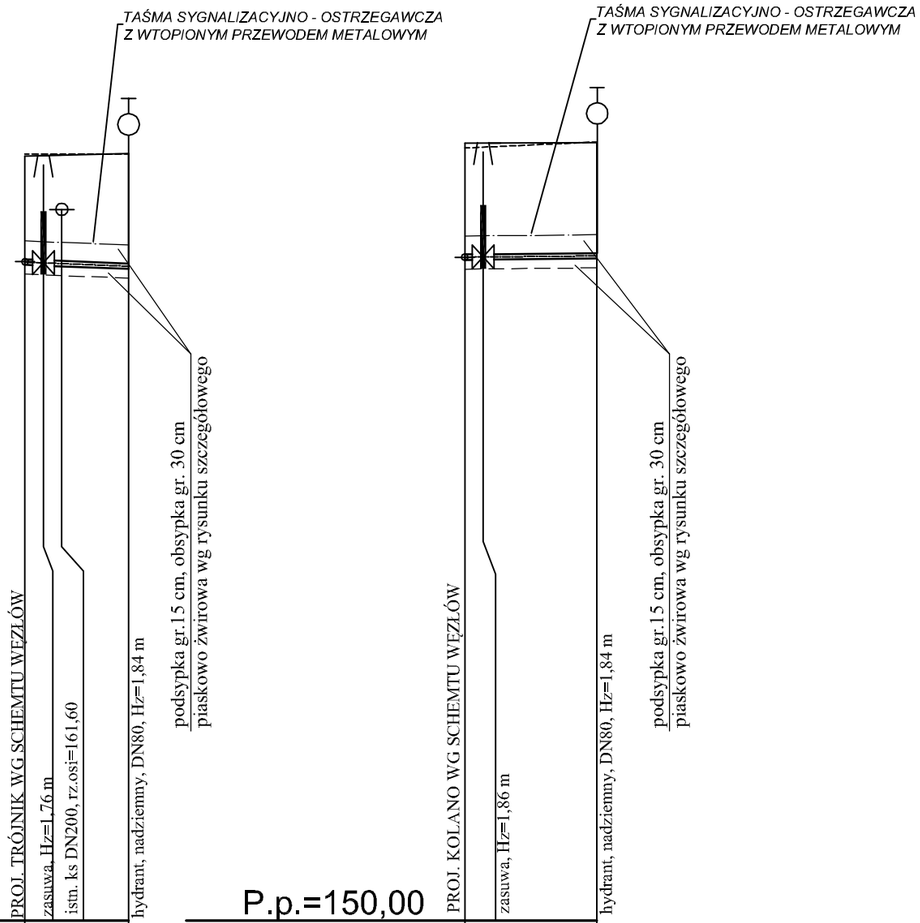

Rzędna istniejącego terenu	162,50	162,50	162,60	162,70
Rzędna projektowanego terenu	162,47	162,51	162,68	162,69
Rzędna osi proj. rurociągu	160,74	160,67	160,82	160,84
Zagłęb. osi względem terenu proj.	1,73	1,84	1,86	1,85
Długość odcinka	0,3 / 1,4		0,3 / 2,0	
	1,7		2,3	
Proj. spadek rurociągu, odległość	i=40,0 ‰ L=1,7		L=2,3 i=10,0 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN90 PVC lite SN10		DN90 PVC lite SN10	
Hektometr i odległości	0 / 0,6	1,7	0	2,3
Nazwa węzła	W1	HP1	W3	HP2

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOMI Sp. z o.o.

Pracownia Projektowa **KOMI Sp. z o.o.**
15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197
email: biurokomi@gmail.com
biuro@komi.net.pl
tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09

SKALA:	NAZWA RYSUNKU:			NR RYSUNKU:
1:100/100	PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ cz.2			4.2
OBIEKT:	ul. bez nazwy (odnoga ul. Zajęczej w Hajnówce)			DATA: 6.12.2019
STADIUM:	PB			
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS	PROJEKTANT	PODPIS
SANITARNA	mgr inż. **Marta Walczyńska** PDL/0142/POOS/13 w spec. instal.- inżynieryjnej w zakresie sieci i instal. sanitarnych		mgr inż. **Barbara Budnik** PDL/0033/POOS/03 w spec. instal.- inżynieryjnej w zakresie sieci i instal. sanitarnych	