
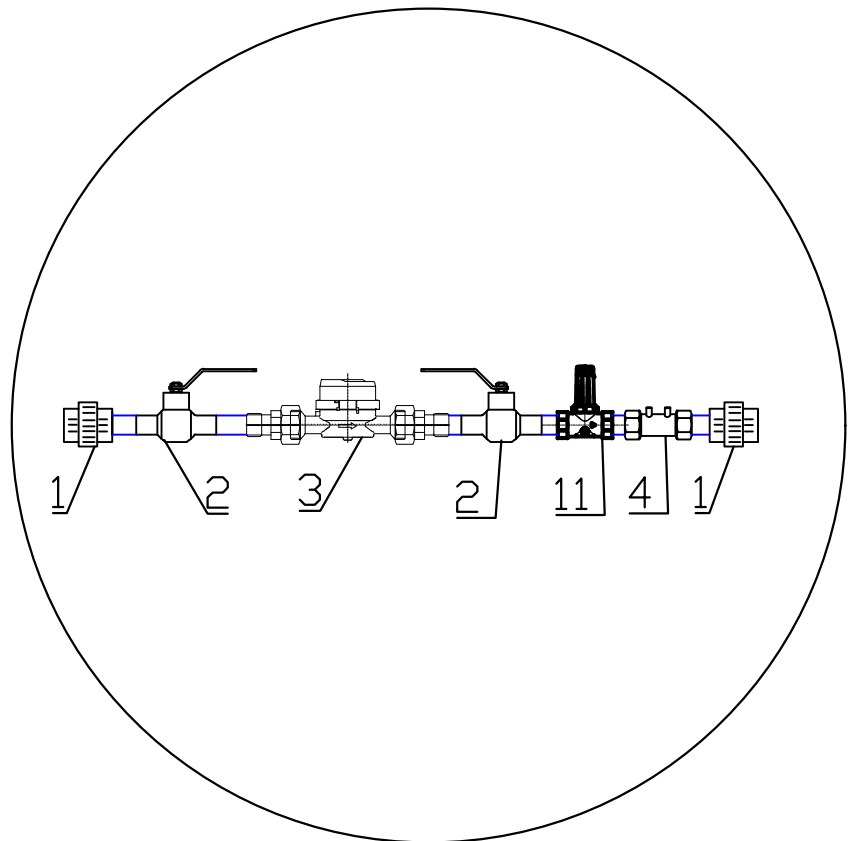
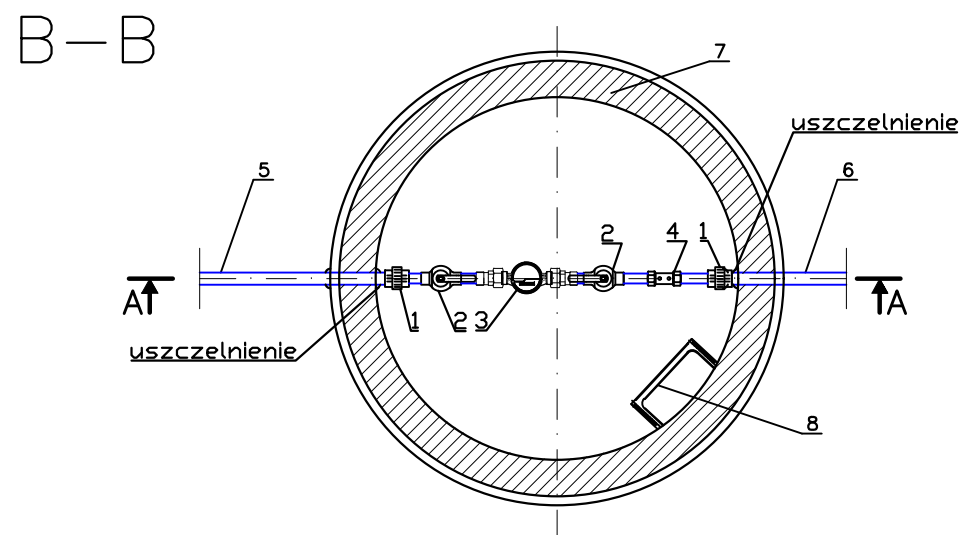


SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

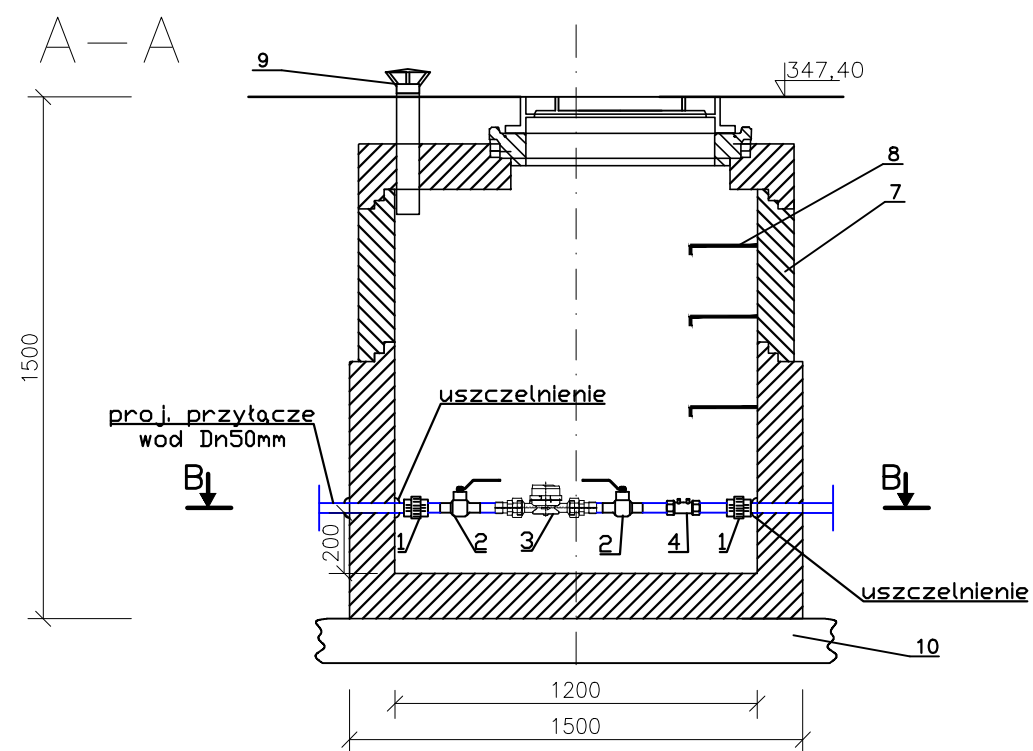

Legenda:

- 1 – złączka przejściowa PE/stal
- 2 – zawór kulowy DN32
- 3 – wodomierz skrzydełkowy $\varnothing 20$
- 4 – zawór antyskażeniowy
- 5 – dopływ – rura PE100RC $\varnothing 50$
- 6 – odpływ – rura PE100RC $\varnothing 32$
- 7 – kręgi betonowe prefabrykowane, beton C35/45
- 8 – stopnie żłazowe żeliwne pokryte tworzywem sztucznym
- 9 – kominek wentylacyjny
- 10 – Podłoże z betonu B-15

UWAGI:

Wszystkie elementy studni muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1917

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. Michał Kulczyński 86-005 Ciele ul. Ruczajowa 13
www.MICHALKULCZYNSKI.pl tel. 691 895 395 e-mail: P.A.Kulczynski@gmail.com

PROJEKT TECHNICZNY

Projektant	Jerzy Fabisiak	upr. nr 246/80/WBPP w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wod., i kan., ciepłych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń
Projektant sprawdzający	inż. Andrzej Sławski	upr. nr 170/67 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wod., i kan., ciepłych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń
Opracował	mgr inż. Maciej Wrona	
Opracował	inż. Kacper Chudzik	

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
Posterunek Policji: budynek biurowy, budynek garażowo - magazynowy i maszt teleinformatyczny wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
dz. nr ewid. 448/9 jedn. ewid. 020608_2, obręb 0005 Podgórzyn gmina Podgórzyn	
TYTUŁ RYSUNKU	
SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ	
branża: SANTARNA	skala: -
data sporządzenia rys.: 09.05.2023 r.	nr rys.: W-03
data sprawdzenia rys.: 09.05.2023 r.	