



ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
w Koronowie Sp. z o.o.


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel. 52 58-60-400, www.zgkim.koronowo.pl,
e-mail: biuro@zgkim.koronowo.pl

*Wzrost
zgkim*

Nr sprawy WWK.9121.1.20.2024

Koronowo, dnia 04.09.2024 r.

Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

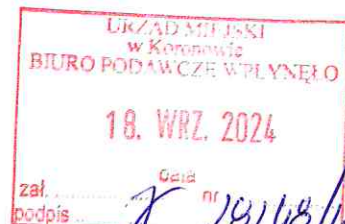

Dotyczy: inwestycji pn. „Wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej w Mąkowsku”

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.07.2024 r. (data wpływu 01.08.2024 r.) nr NGK.7234.5.3.2024 informuję, że obszarze planowanej nakładki asfaltowej na działkach nr 536/93 i 536/95 obręb Mąkowsko istnieje sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej której eksploatatorem jest ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o. Ponadto, w obszarze inwestycji istnieje sieć kanalizacji deszczowej, która nie jest w eksploatacji ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o.

Z uwagi na stan techniczny istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej należy ją wymienić na nową w granicach remontowanej drogi. Wymianę w/w sieci wg następujących wytycznych:

1. Wymianę odcinków sieci wodociągowej (oznaczonych kolorem niebieskim na załączniku graficznym) w działce nr 536/95 należy wykonać z rur PE 100 DN 110 SDR 17 PN 10. W miejscach połączenia wymienianych odcinków z istniejącą siecią zamontować zasuwy odcinające DN 100.
2. Wymianę odcinka przyłącza wodociągowego (oznaczonego kolorem niebieskim na załączniku graficznym) w działce nr 536/93 należy wykonać z rur PE 100 DN 63 SDR 17 PN 10. W miejscu połączenia wymienianego odcinka z istniejącym przyłączem (od strony zasilania w wodę) zamontować zasuwę odcinającą DN 50.
3. W miejscu oznaczonym jako W1 wymienić węzeł wodociągowy z hydrantem nadziemnym DN 80 z podwójnym zamknięciem i zasuwą DN 80 na hydrant. Na odcinkach trójnika zamontować zasuwy DN 100.
4. Uzbrojenie sieci tj. zasuwy kołnierzowe miękkoszczelne, hydrant oraz kształtki kołnierzowe stosować z żeliwa sferoidalnego pokryte wewnątrz i zewnątrz warstwą epoksydową dla PN 10. Do połączeń kołnierzowych stosować śruby i podkładki nierdzewne klasy 8.8.
5. Zamontowane zasuwy wyposażać w klucze teleskopowe i skrzynki żeliwne zasuwy, ich posadowienie dostosować do poziomu remontowanej drogi.
6. Wymianę sieci kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC-U Ø 200 SDR34 SN8 ze ścianką litą klasy S zachowując spadek umożliwiający grawitacyjne odprowadzenie ścieków z przyległych nieruchomości.
7. Na sieci kanalizacji sanitarnej należy wymienić istniejące studnie kanalizacyjne na Ø 1200 mm z elementów żelbetowych prefabrykowanych z betonu min B-40 z kinetami zbiorczymi. Wykonać podstawy studni z dnem monolitycznym, z przejściami szczelnymi dla PVC. Zastosować zwężki włazowe, pierścienie wyrównawcze, płyty pokrywowe z otworem na wjazd z połączeniem czołowym i uszczelką z elastomeru pomiędzy elementami studni. Zastosować włazy kanałowe klasy D-400 okrągłe żeliwne

Przygotowała: Karolina Klonowska, z-ca Kierownika Wydziału Wodociągów i Kanalizacji

Tel. 52-3822-386, e-mail: kklonowska@zgkim.koronowo.pl



ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
w Koronowie Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel. 52 58-60-400, www.zgkim.koronowo.pl,
e-mail: biuro@zgkim.koronowo.pl

z wkładką gumową. Wokół włączów studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w jezdni asfaltowej wykonać opaski z kostki brukowej.

8. Wymianę przyłączy kanalizacji sanitarnej (w obszarze nakładki) wykonać z rur PVC-U Ø 160 SDR34 SN8 ze ścianką litą klasy S zachowując spadek umożliwiający grawitacyjne odprowadzenie ścieków z nieruchomości.
9. Po wykonaniu wymiany infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
10. Opłaty za czynności związane z odbiorami robót zanikających, odbiorami technicznymi i końcowymi zostaną naliczone wg stawek określonych w cenniku usług Wydziału Wodociągów i Kanalizacji na stronie internetowej www.zgkim.koronowo.pl.
11. Zamiar rozpoczęcia robót w terenie związanych z wymianą infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy zgłosić z 30-dniowym wyprzedzeniem do ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o. Wydział Wodociągów i Kanalizacji tel. 52 3822-386.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Załącznik:

1. Załącznik graficzny

Kierownik
Wydziału Wodociągów i Kanalizacji

Maciej Szlagowski

Przygotowała: Karolina Klonowska, z-ca Kierownika Wydział Wodociągów i Kanalizacji
Tel. 52-3822-386, e-mail: kklonowska@zgkim.koronowo.pl