


ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOŚCI WÓŁKA PANIEŃSKA
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

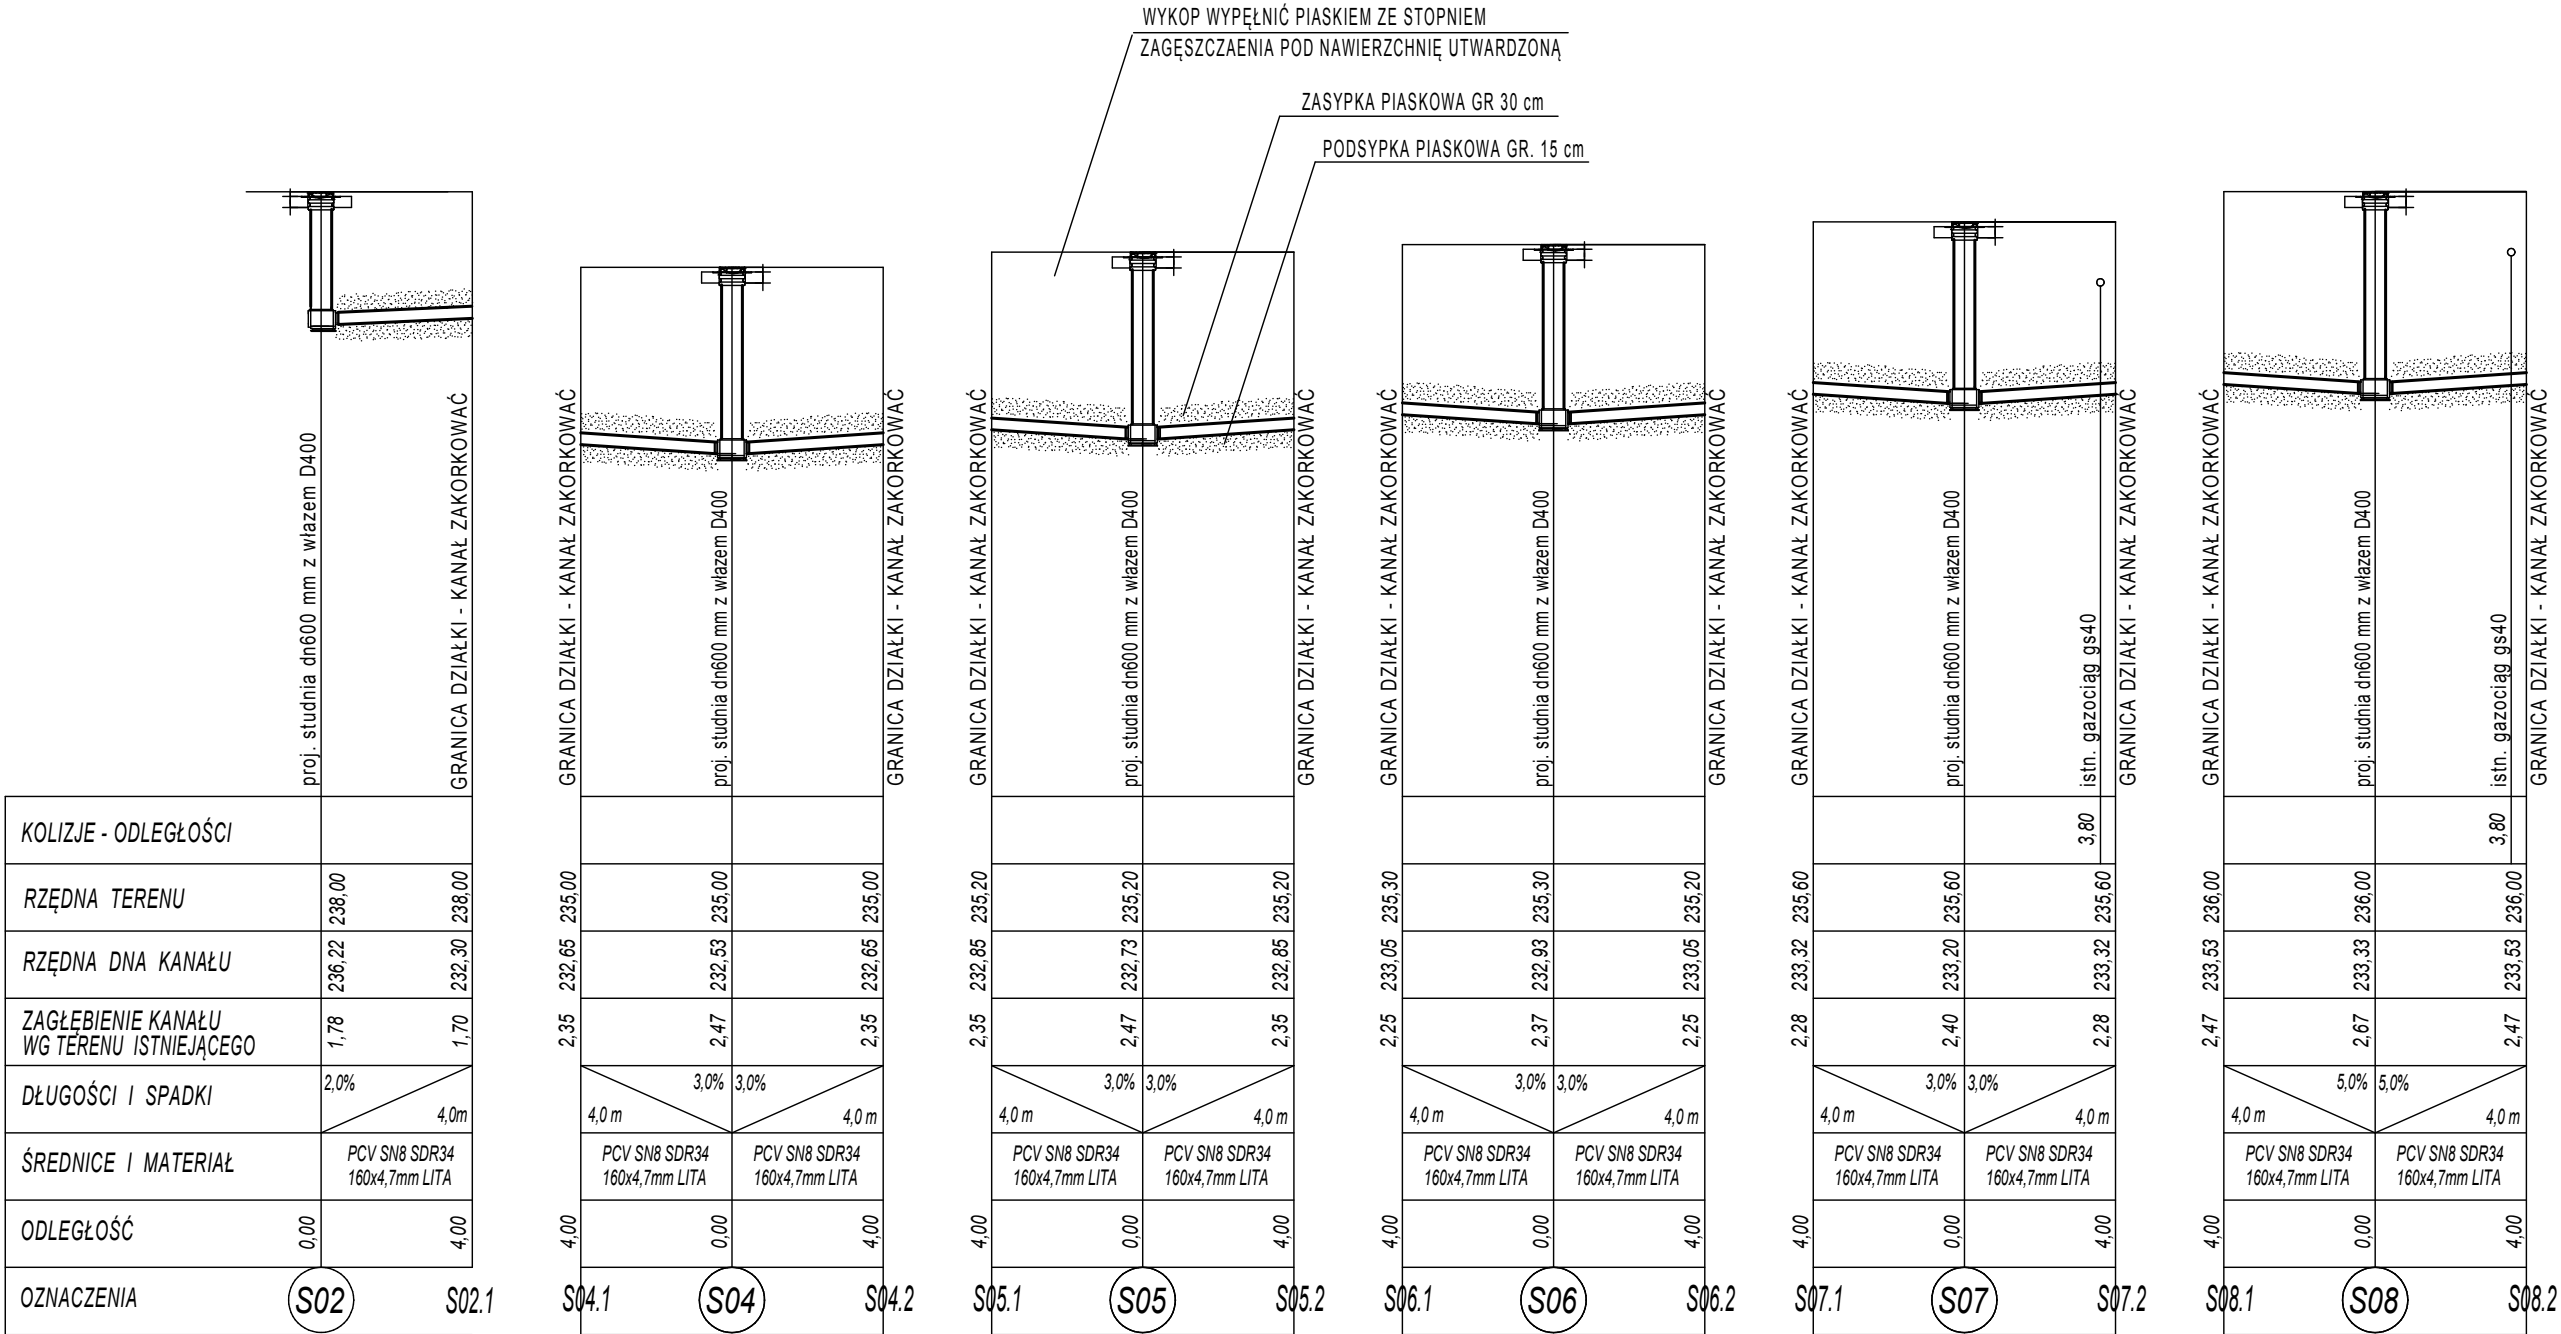

UWAGI:

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne terenu, rzędne uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią.
- Przykanaliki do działek wyprowadzić poza pas drogowy i zakończyć korkami
- Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
- Przewody PVC powinny być układane zgodnie z zaleceniami i wymogami podanymi przez producentów rur.

- Zabezpieczenie istn. kabli elektrycznych oraz telefonicznych w miejscach kolizji z projektowanymi sieciami wykonać rurami ochronnymi dwudzielnymi
- Rurę układać na podsypce piaskowej o grubości 15 cm.
- Rurę obsypać piaskiem z zagęszczeniem do $I_s=98$
- Nad rura wykonać zasypkę piaskową gr 30 cm
- Wykopy w istniejącej drodze wypełnić w całości piaskiem z zagęszczeniem $I_s=98$
- Przeście pod drogą asfaltową wykonać przewiertem w rurze ochronnej stalowej rurę przewodowa PVC dz200 prowadzić wewnątrz RO na płozach dystansowych
- Na sieci montować studnie tworzywowe dn600 mm z włączami DN600 mm klasy D400

INWESTOR	GMINA ZAMOŚĆ ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość			Nr umowy
TYTUŁ OPRACOWANIA	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WÓŁKA PANIEŃSKA			Faza PROJEKT ARCH-BUD
ADRES	nr dz. ewid. 225, 226, 124/20, 125/3, 126/7 obręb 0025 - Wółka Panieńska, jedn. ewid. 062014_2.0025 Zamość			Skala: 1 : $\frac{100}{200}$
NAZWA RYSUNKU	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ			Nr rys S04
AUTORYZACJA	OPRACOWANIE	Uprawnienia	Podpis	Data: listopad 2022
Projektant:	mgr inż. Paweł Gmyz	LUB/0177/PWOS/10		
Projektant Sprawdzający:	inż. Marianna Michałkiewicz	UANB II 7342/68/93		