SKALA 1 : 100/500 | **SKALA 1 : 100/1000**

DZ. NR 225 | DZ. NR 226 | DZ. NR 125/3

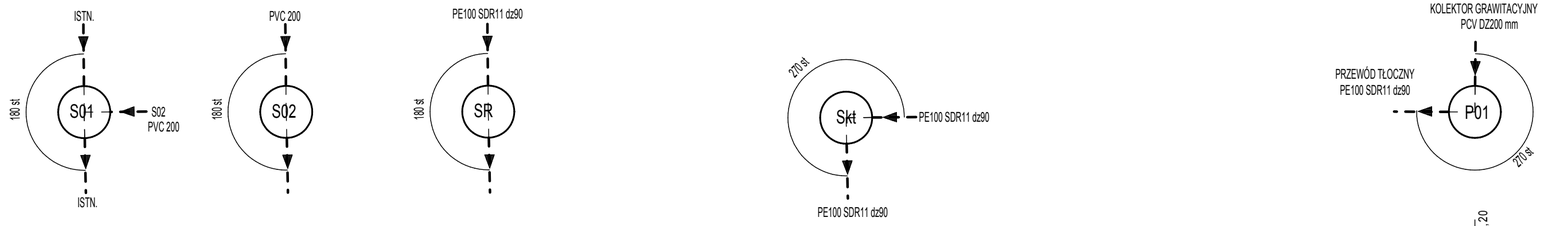

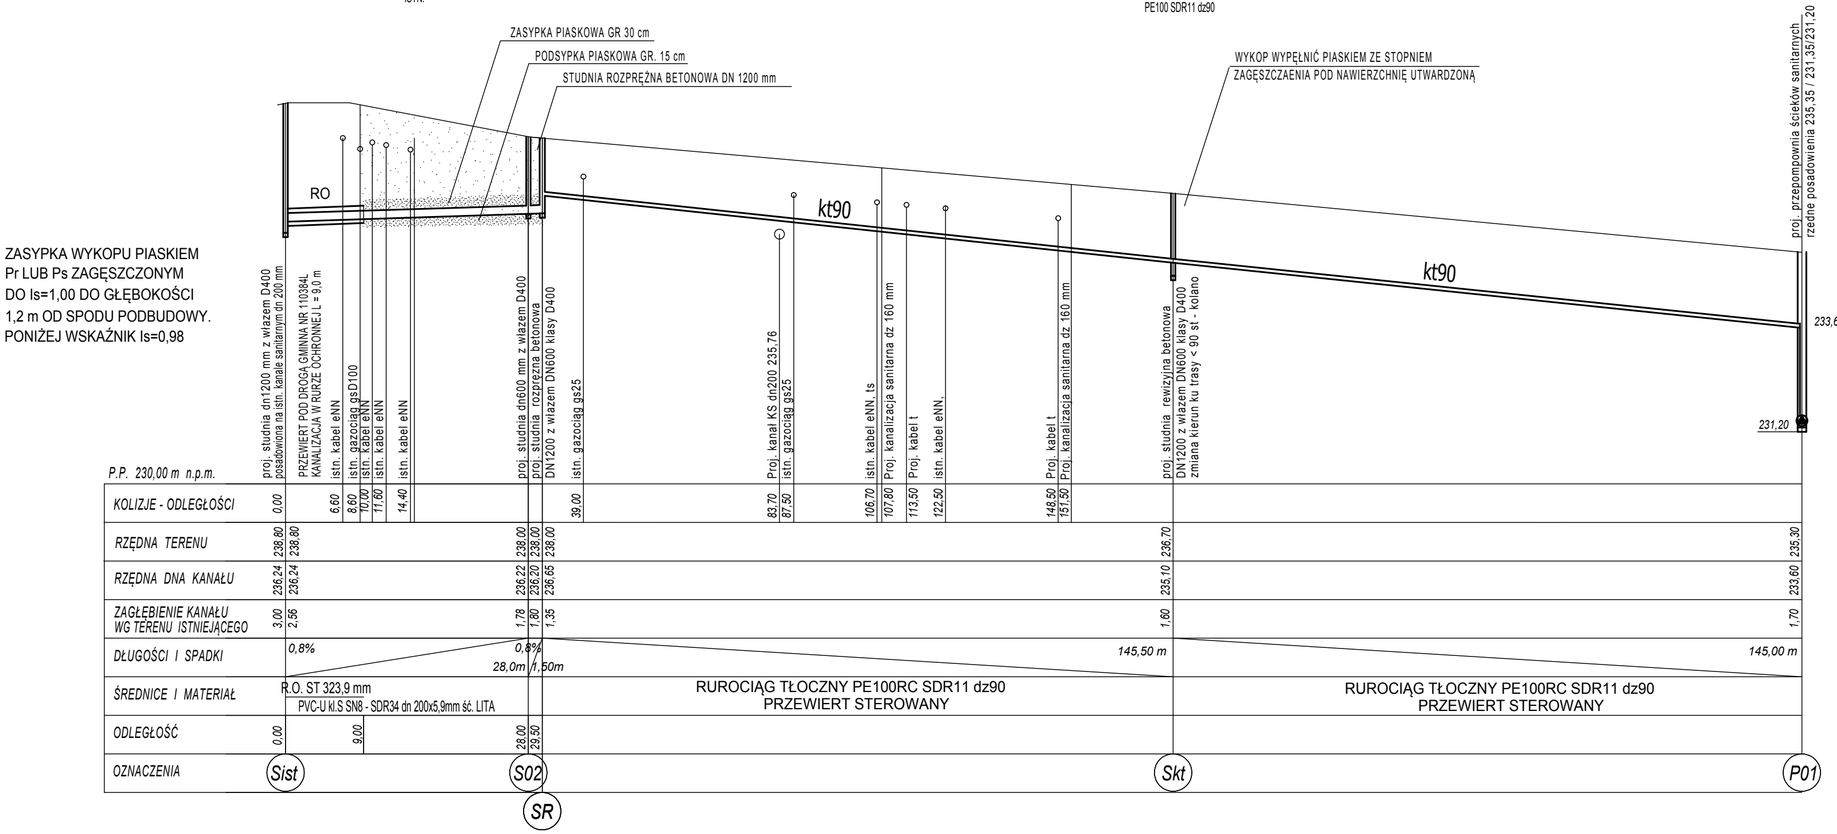

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA PANIEŃSKA

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ/GRAWITACYJNEJ

UZGODNIENIA:

LEGENDA

ks200 — proj. kolektor kanalizacji sanitarnej dn 200x5,9 mm, PVC - U kl. N SN8 - SDR34 r. LITA

kt90 — proj. przewód tłoczny PE100RC SDR11 dz 90 mm

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne terenu, rzędne uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią.
2. Przykanaliki do działek wyprowadzić poza pas drogowy i zakończyć korkami
3. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
4. Przewody PVC powinny być układane zgodnie z zaleceniami i wymogami podanymi przez producentów rur.
5. Zabezpieczenie istn. kabli elektrycznych oraz telefonicznych w miejscach kolizji z projektowanymi sieciami wykonać rurami ochronnymi dwudzielnymi
6. Rury układać na podsypce piasowowej o grubości 15 cm.
7. Rurę obsypać piaskiem z zagęszeniem do Is=98
8. Nad rura wykonać zasypke piaskową gr 30 cm
9. Wykopy w istniejącej drodze wypełnić w całości piaskeim z zagęszczeniem Is=98
10. Przejście pod drogą asfaltową wykonać przewiertem w rurze ochronnej stalowej rure przewodowa PVC dz200 prowadzić wewnątrz RO na płozach dystansowych
11. Na sieci montować studnie tworzywowe dn600 mm z włazami DN600 mm klasy D400
12. Studnia rozprężna betonowa DN1200 mm z włazem DN600 mm klasy D400
13. Przewód tłoczny przepompowni z rur PE100RC SDR11 dz90 mm
14. Przepompownia ścieków w zbiorniku betonowym DN1200 mm przystosowanym do rurchu kołowego

INWESTOR	**GMINA ZAMOŚĆ** **ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość**			Nr.umowy
TYTUŁ OPRACOWANIA	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA PANIEŃSKA			Faza PROJEKT TECHNICZNY
ADRES	nr dz. ewid. 225, 226, 124/20, 125/3, 126/7 obręb 0025 - Wólka Panieńska, jedn. ewid. 062014_2.0025 Zamość			Skala: 1 : 100/1000
NAZWA RYSUNKU	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ/GRAWITACYJNEJ			
AUTORZY OPRACOWANIA		Uprawnienia	Podpis	Nr rys S03
Projektant:	mgr inż. Paweł Gmyz	LUB/0177/PWOS/10		
Projektant Sprawdzający:	inż. Marianna Michałkiewicz	UANB II 7342/68/93		Data: listopad 2022