OBUDOWA A | OBUDOWA B | OBUDOWA C | OBUDOWA D | OBUDOWA E | OBUDOWA F | OBUDOWA G | OBUDOWA H

RZUT OBUDOWY
SKALA 1:50

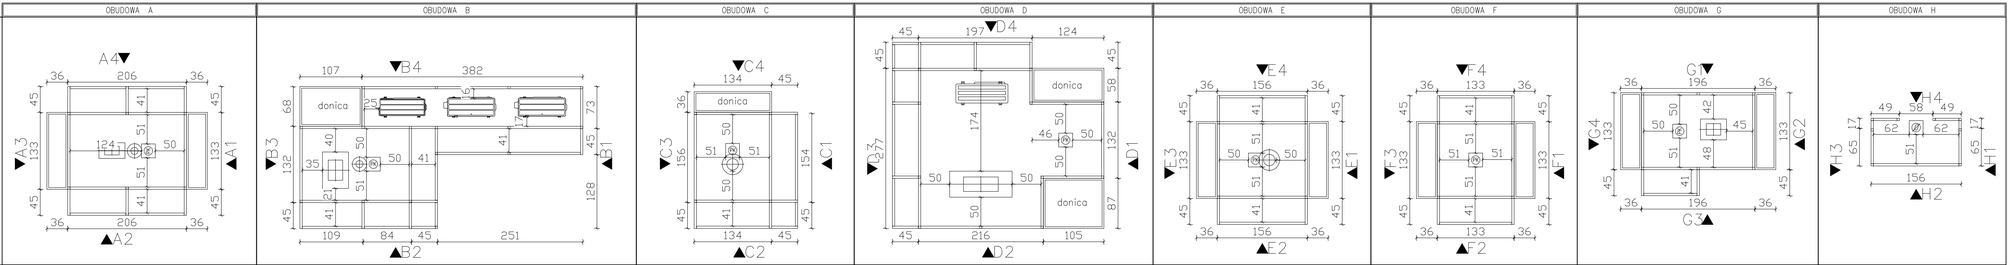

WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:50

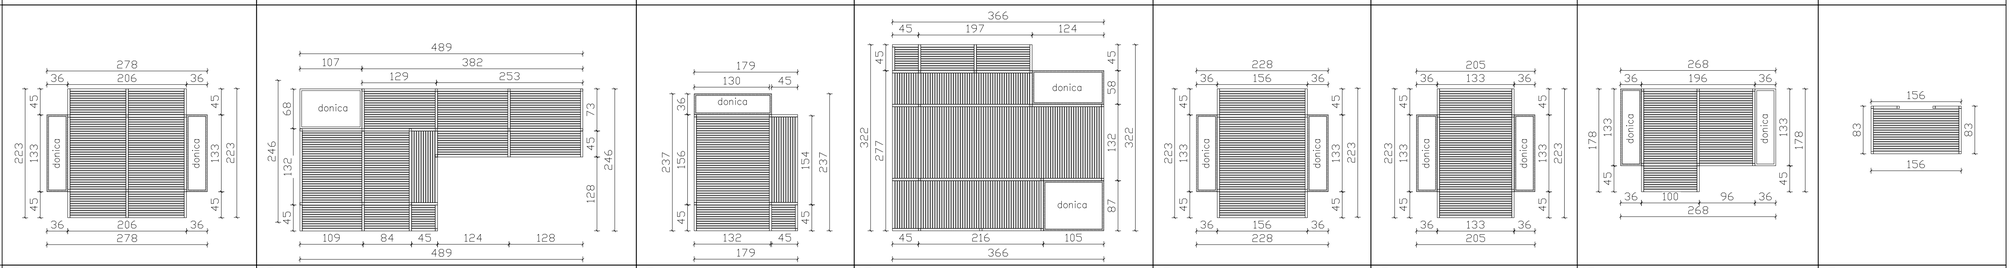

WIDOK – BOK
SKALA 1:50

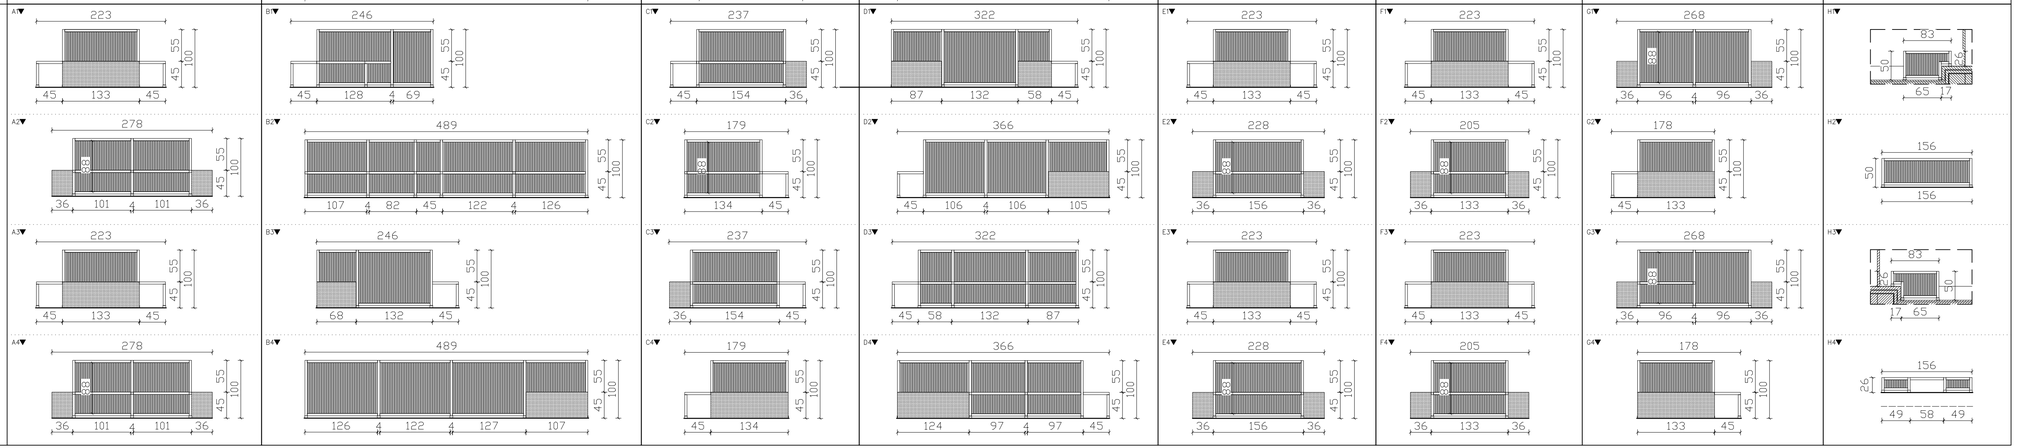



DETAL OBUDOWY B/S



RZUT TARASU B/S

OBUDOWY KOMINÓW WENTYLACJI ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ
skala 1:50

1.ELEMENTY RAMY OBUDOWY WYKONAĆ Z PROFILI ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 SZLIFOWANEJ (KWASOODPORNEJ), SPAWANYCH, POMALOWAĆ PROSZKOWO PO DOKŁADNYM OCZYSZCZENIU ELEMENTÓW – KOLOR ANTRACYT RAL7016.
2.RAMA MOCOWANA ZA POMOCĄ STOPEK SYSTEMOWYCH.
3.SIEDZISKO – PÓŁKA, Z LAMELI DREWNIANYCH 30x20mm UKŁADANYCH Z 1cm ODSTĘPEM POMIĘDZY LAMELAMI, NA RAMIE Z PROFILI STALOWYCH POŁĄCZONYCH Z RAMĄ OBUDOWY.
4.OBUDOWY A,B,C,D,E,F,G WYSOKOŚĆ LAMELI h=88cm, OBUDOWA H WYSOKOŚĆ LAMELI h=46cm ORAZ h=16cm.
5.KOLOR LAMELI DĄB NATURALNY.
6.DONICE BETONOWE O GR. ŚCIANEK 2–3cm, KOLOR RAL7023.
7.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMANTACJĄ BRANŻOWĄ ORAZ SPRAWDZIĆ WYMIARY Z NATURY.

UWAGA!
PROJEKT TECHNICZNY O SZCZEGÓŁOWOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

WYKAZ STALI obudowa A

NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ (m)	SZT.	CIĘŻAR (kg/m)	CIĘŻAR całkowity (kg)
1	rura ⊟ 40x40x2	0,96	6	2,31	13,31
		0,37	6	2,31	5,13
		0,45	6	2,31	6,24
		0,97	12	2,31	26,89
		1,25	4	2,31	11,55
				RAZEM:	63,12

WYKAZ STALI obudowa B

NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ (m)	SZT.	CIĘŻAR (kg/m)	CIĘŻAR całkowity (kg)
1	rura ⊟ 40x40x2	0,96	13	2,31	28,83
		0,37	8	2,31	6,84
		0,45	8	2,31	8,31
		1,22	12	2,31	33,82
		0,41	3	2,31	2,84
		0,78	4	2,31	7,20
		0,79	1	2,31	1,82
		0,65	6	2,31	9,00
		1,24	5	2,31	14,32
				RAZEM:	112,98

WYKAZ STALI obudowa C

NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ (m)	SZT.	CIĘŻAR (kg/m)	CIĘŻAR całkowity (kg)
1	rura ⊟ 40x40x2	0,96	4	2,31	8,87
		0,37	5	2,31	4,27
		0,45	5	2,31	5,20
		0,41	1	2,31	0,95
		1,26	5	2,31	14,55
		1,48	5	2,31	17,09
				RAZEM:	50,93

WYKAZ STALI obudowa D

NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ (m)	SZT.	CIĘŻAR (kg/m)	CIĘŻAR całkowity (kg)
1	rura ⊟ 40x40x2	0,96	12	2,31	26,61
		0,37	8	2,31	6,84
		0,45	8	2,31	8,32
		0,41	1	2,31	0,95
		0,92	6	2,31	12,75
		0,54	5	2,31	6,24
		1,24	5	2,31	14,32
		0,83	5	2,31	9,59
		1,02	4	2,31	9,42
		2,08	1	2,31	4,80
		1,89	1	2,31	4,37
		1,20	2	2,31	5,54
		1,01	2	2,31	4,67
				RAZEM:	114,42

WYKAZ STALI obudowa E

NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ (m)	SZT.	CIĘŻAR (kg/m)	CIĘŻAR całkowity (kg)
1	rura ⊟ 40x40x2	0,96	4	2,31	8,87
		0,37	4	2,31	3,42
		0,45	4	2,31	4,16
		1,48	6	2,31	20,51
		1,25	4	2,31	11,59
				RAZEM:	48,51

WYKAZ STALI obudowa F

NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ (m)	SZT.	CIĘŻAR (kg/m)	CIĘŻAR całkowity (kg)
1	rura ⊟ 40x40x2	0,96	4	2,31	8,87
		0,37	4	2,31	3,42
		0,45	4	2,31	4,16
		1,25	10	2,31	28,88
				RAZEM:	45,33

WYKAZ STALI obudowa G

NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ (m)	SZT.	CIĘŻAR (kg/m)	CIĘŻAR całkowity (kg)
1	rura ⊟ 40x40x2	0,96	6	2,31	26,61
		0,37	2	2,31	1,71
		0,45	2	2,31	2,08
		0,92	9	2,31	19,13
		1,25	6	2,31	17,33
				RAZEM:	53,56

WYKAZ STALI obudowa H

NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ (m)	SZT.	CIĘŻAR (kg/m)	CIĘŻAR całkowity (kg)
1	rura ⊟ 40x40x2	0,22	4	2,31	2,03
		0,28	2	2,31	1,29
		0,46	2	2,31	2,13
		0,58	1	2,31	1,34
		0,41	4	2,31	3,79
		1,48	2	2,31	6,84
		0,75	2	2,31	3,46
		0,13	2	2,31	0,60
		0,57	2	2,31	2,63
				RAZEM:	24,11

RAZEM obudowa A, B, C, D, E, F, G, H:: 63,12 + 112,98 + 50,93 + 114,42 + 48,51 + 45,33 + 53,56 + 24,11 = 512,96kg

architektura i wnętrza
15 - 197 Białystok; ul. Puchalskiego 64/1

stopień urzędowy	BUDYNEK ŻŁOBKA WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI W DOBRZYNIEWIE DUŻYM W GRANICACH DZIAŁEK 83/4, obręb DOBRZYNIEWO DUŻE	data opracowania	30 czerwiec 2024 r.
nr rys. D4	DETAL obudowy kominów wentylacji kanalizacji sanitarnej, wyrzutni dachowych oraz agregatów centrali	skala	1:50

ZESPÓŁ AUTORSKI

branża	projektant	nr uprawnień	podpis
architektura	mgr inż. arch. Joanna Muszyńska	upoważnienie do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 69 - POMX-WOKSM	