


Walnostojące wewnętrzne słupy żelbetowe, których wymiar w przekroju mniejszego z boków wynosi nie niż 35cm zabezpieczyć okładzinami do wymaganej odporności ogniowej zgodnie z operatem p.poż.

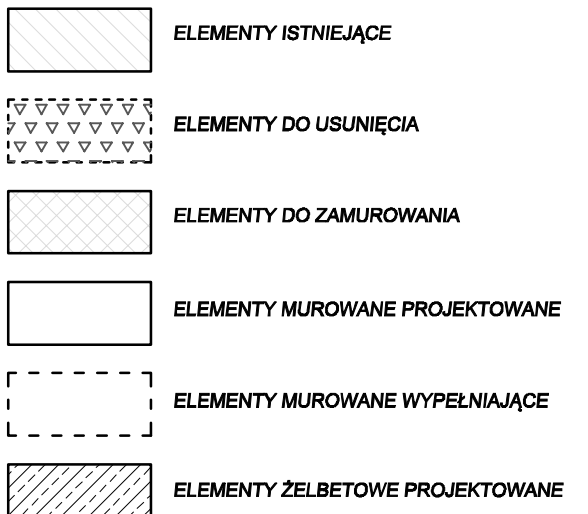

PRÓJEKT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU SAMOCHODOWEGO WRAZ Z
ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ BIUROWĄ
(BUDYNEK A) PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ BUDYNKU GARAZOWO-
- WARSZTATOWEGO WRAZ Z ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
NA FUNKCJĘ ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Z CZĘŚCIĄ
KONFERENCYJNĄ I POMIĘSZCZENIAMI TECHNICZNYMI (BUDYNEK
B) PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ I NADBUDOWĄ BUDYNKU
USŁUGOWEGO WRAZ Z ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
(BUDYNEK C) NA FUNKCJĘ BIUROWĄ I ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO (BUDYNEK D) PRZEBUDOWA Z
ROZBUDOWĄ I NADBUDOWĄ BUDYNKU WARSZTATOWEGO
SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK GARAZOWY Z
POMIĘSZCZENIAMI TECHNICZNYMI (BUDYNEK E) PRZEBUDOWA
PRZECIĘGNIĘCIE ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU BIUROWEGO (BUDYNEK
CZS) ZADOSKOPOWANIE TERENU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ
INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z INSTALACJĄ
ELEKTRYCZNĄ I SANITARNĄ

[illegible]