


PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

skala 1:100/500

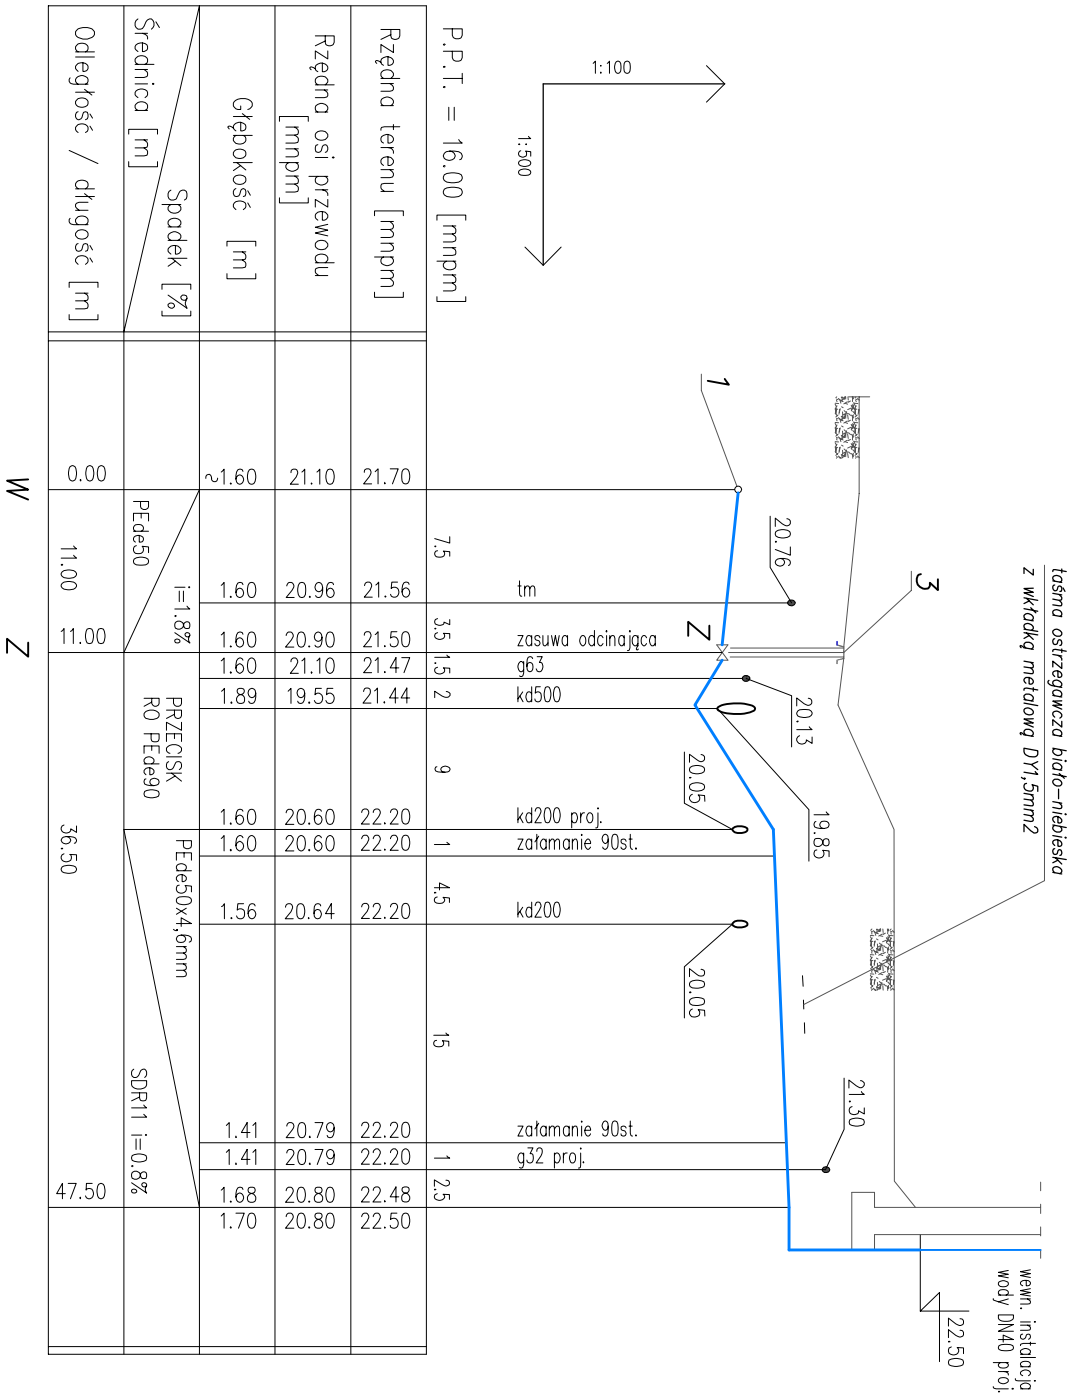

UWAGA: pod kątem kd500 przyłącze należy wykonać jako bezwykopowe przeciskiem.

UWAGA: do połączeń rur stosować kształtki ISO PE z pierścieniem zaciskowym pełnym.

UWAGA: przejście przez ścianę budynku w tulejach ochronnych DN80.

OZNACZENIA:

- W wodociąg PVC90 istniejący
- 1 opaska do nawiercenia HAWLE nr kat. 5270 wraz ze złączką ISO dla rur PEde50
- Z zasuwa HAWLE nr kat. 2600 żeliwna wraz z obudową teleskopową nr kat. 9601
- 3 skrzynka z tworzywa sztucznego z pokrywą żeliwną

OBJEKT:				DATA:	
Budynek przedszkola samorządowego				styczeń 2010	
Mieście dz. nr 138, 76-037 Będzino					
TREŚĆ RYSUNKU:					
Profil przyłącza wodociągowego.					
IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN		SKALA: 1:100	
PROJEKTOWAŁ:		PODPIS			
SPRAWDZIŁ:				NR RYSUNKU:	
mgr inż. Marcin Cieślinski		ZAP/79/P005/04		2	
mgr inż. Marcin Wilczek		ZAP/123/PW05/04			

MARTEN
Pracownia Projektowa
Marcin Cieślinski
75-846 Koszalin
ul. Słowiańska 17
tel. 0.601.653.967
e-mail: marten@e-marten.pl