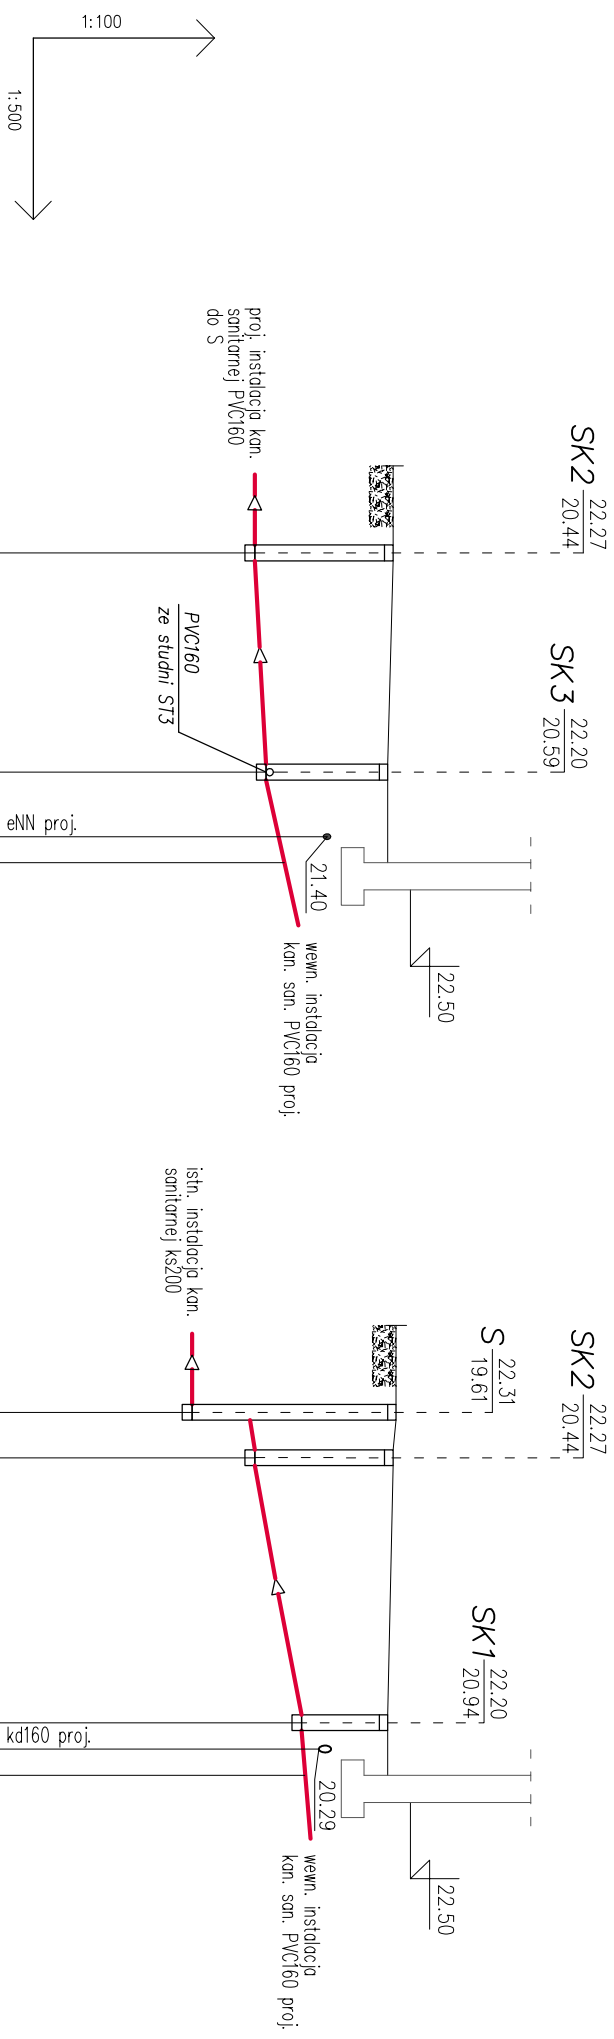


PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ

skala 1:100/500


[illegible]

UWAGA: przejście przez ściany budynku w rurach ochronnych DN200.

UWAGA: na przykanaliku do studni SK1 założyć rurę ochronną PVC200 L=2,0mb

OZNACZENIA:

S	-	istniejca studnia kanalizacji sanitarnej
SK	-	proj. studnia kanalizacji sanitarnej $\varnothing 425\text{mm}$ PP z włazem żeliwnym klasy A15
ST	-	proj. studnia kanalizacji technologicznej $\varnothing 425\text{mm}$ PP z włazem żeliwnym klasy B125
SE	-	proj. separator tłuszczów EUROPACT SUB-2 $\varnothing 1000\text{mm}$ PEHD z włazem żeliwnym klasy B125

<div> <div>  <div> <div>MARTEN</div> <div>Pracownia Projektowa</div> <div>Marcin Cieślinski</div> <div>75-846 Koszalin</div> <div>ul. Słowiańska 17</div> <div>tel. 0.601.653.967</div> </div> </div> <div> <div>e-mail: marten@e-marten.pl</div> </div> </div>				<div> <div>OBJEKT:</div> <div> <div>Budynek przedszkola samorządowego</div> <div>Mściepe dz. nr 138, 76-037 Będzino</div> </div> </div>	
<div> <div>TREŚĆ RYSUNKU:</div> <div> <div>Profil zewnętrznej instalacji kan. sanitarnej.</div> </div> </div>				<div> <div>DATA:</div> <div>sylizzeń 2010</div> </div>	
<div> <div>PROJEKTOWAŁ:</div> <div> <div><i>mgr inż. Marcin Cieślinski</i></div> <div>ZAP./79/P005/04</div> </div> </div>		<div> <div>IMIĘ I NAZWISKO</div> <div></div> </div>		<div> <div>NR UPRAWNIENI</div> <div></div> </div>	
<div> <div>SFRAWDZIŁ:</div> <div> <div><i>mgr inż. Marcin Włczek</i></div> <div>ZAP./123/PW05/04</div> </div> </div>		<div> <div>PODPIS</div> <div></div> </div>		<div> <div>NR RYSUNKU:</div> <div>11</div> </div>	
		<div> <div>SKALA:</div> <div>1:100</div> </div>			