


# UKŁAD POŁĄCZEŃ OBWODU OŚWIETLENIOWEGO Z OPRAWAMI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OZNACZONE NA RYS "A" ( prod. FAREL )

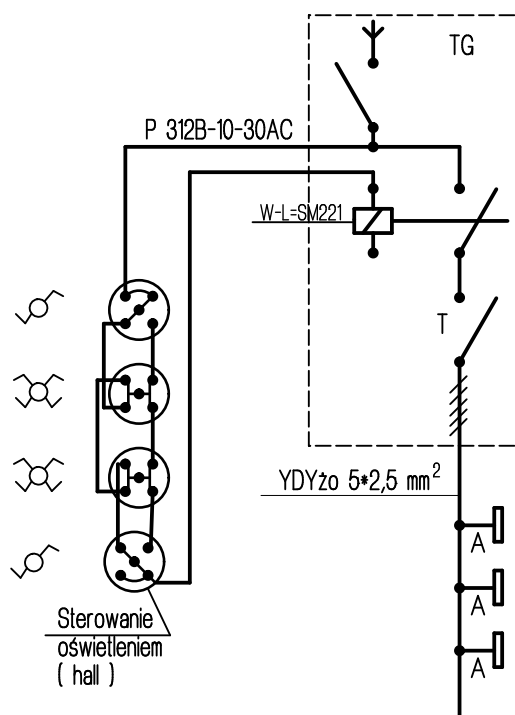

W-1 = stycznik SM 221 = 1szt.  
T - łącznik przyciskowy  
bistabilny z lampką 230V,  
typ LP351=1szt  
( patrz również załączoną  
kartę katalogową opraw  
oświetlenia awaryjnego )

Dla obwodu opraw bez oświetlenia  
awaryjnego nie instalować łącznika  
LP351 (T)  
Obwód wykonać tylko przewodem  
YDYżo 3\*2,5mm<sup>2</sup> p.t.

OBIEKT	Przedszkole Mściece, ul. Szkolna dz.138		DATA styczeń 2010r
NAZWA RYSUNKU	Układ połączeń obwodu oświetleniowego		SKALA
PROJEKTOWAŁ	M. Henryk Sztoldo ZAP/IE/2574/01		NR. RYS. 8
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Surmik UAN/U/7210/57/89		