
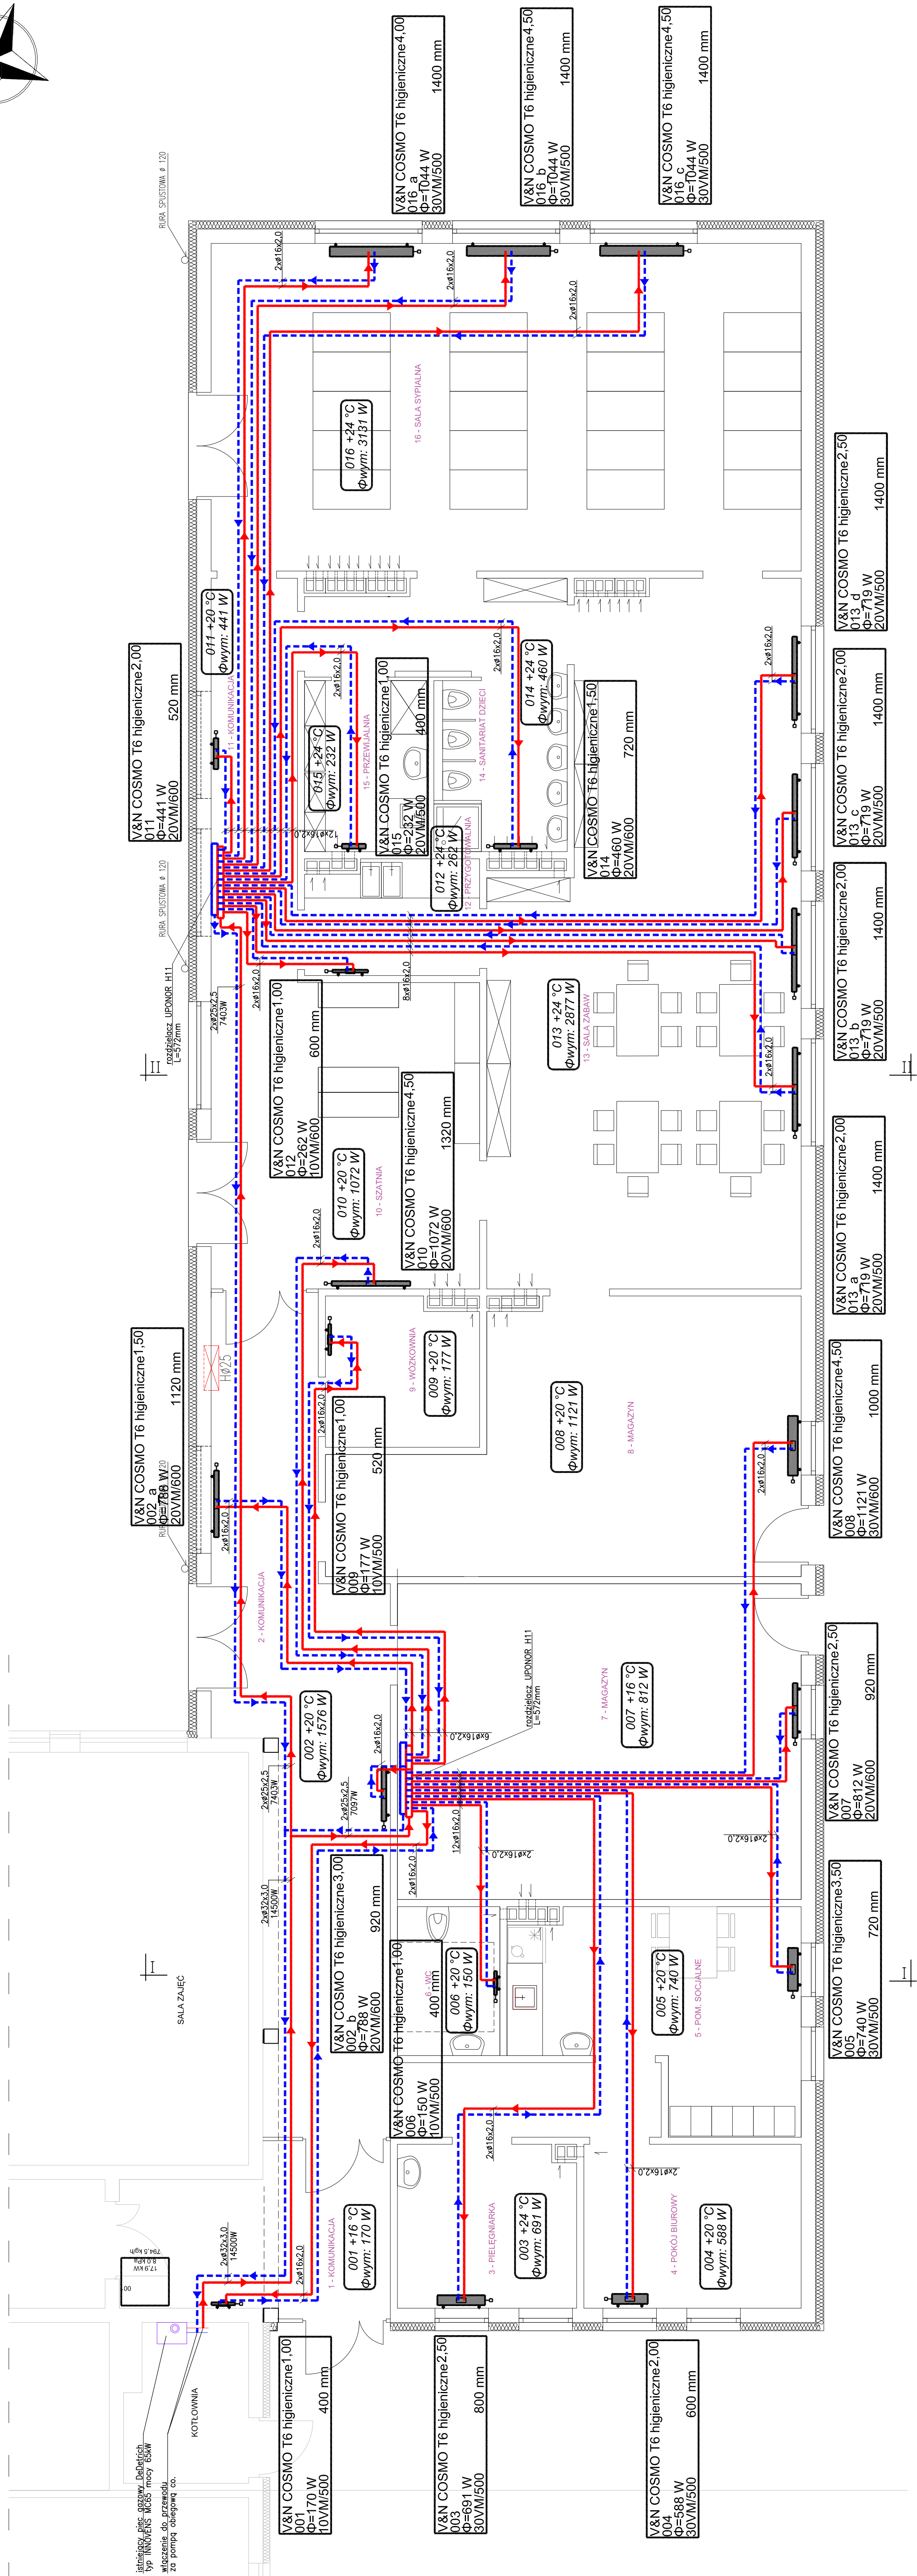


## Instalacja centralnego ogrzewania - rzut przyziemia

# skala 1:50

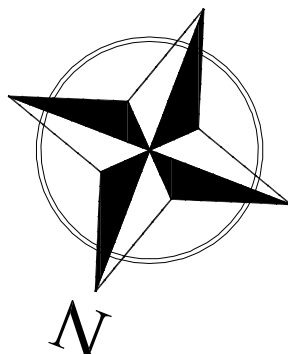

Uwaga:  
Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania  
została wykonana w systemie Uponor MLC

zasilanie c.o.

— — — — —  
↑  
powrót c.o.

Opis: Rozbudowa budynku użyteczności publicznej – przedszkola o części przeznaczona na zlebek		Nr umowy:	
Adres: MSUCE, działka nr 138, obręb Mściwe, Gm. Będzino		Nr rysk:	
Tęże rysunki:			
Instalacja centralnego ogrzewania - rzut przyziemia			
PB			
Funkcja: Imię i Nazwisko		Nr uprawnień	Podpis:
Projektant: mgr inż. Elżbieta Serwicka-Buño		UM/1/7342/15/26	04.2016
Opracował:			
Wykonał: mgr inż. Mariusz Bohner		SPZ/0108/PW/14	06.2016
Skala: 1:50		Nr rysk: 6	