


RZUT KONSTRUKCYJNY DACHU 1:100

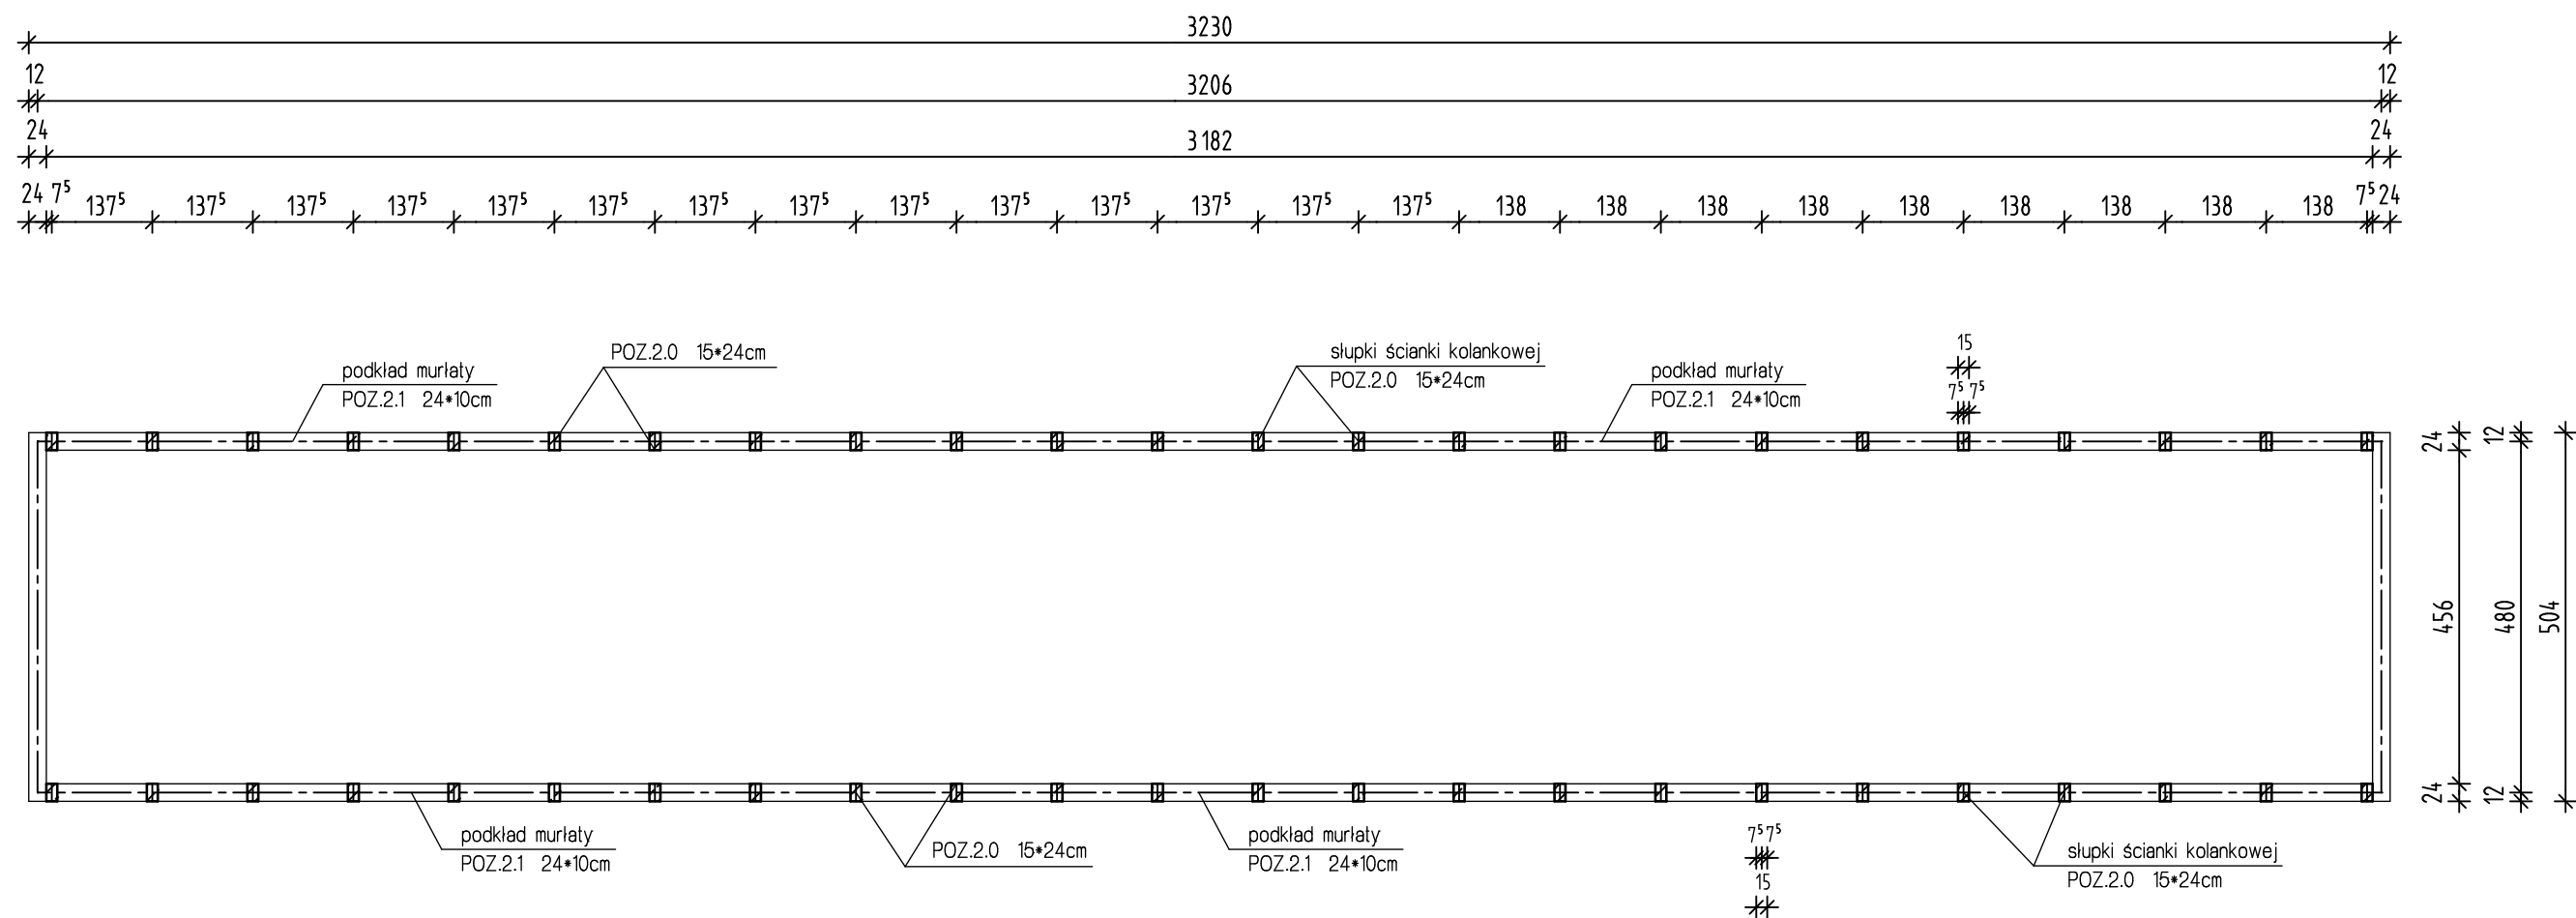

Uwaga !
Murlaty mocować do podkładów POZ.2.1 kotwami F16/450 wypuszczonymi ze słupków POZ.2.0,
min. 2 szt. na długości elementu.

OBIEKT Przedszkole			
ADRES Mścice gm. Będzino ul. Szkolna dz. Nr 138			DATA
TRESC RZUT KONSTRUKCYJNY DACHU			10.2009
	imię i nazwisko	podpis	SKALA
Projektował	mgr inż. Maciej L. Nowicki ZAP/0162/PWOK/04		
Sprawdził	mgr inż. Jerzy Kuźel UAN/N/7210/492/87		Nr rys.