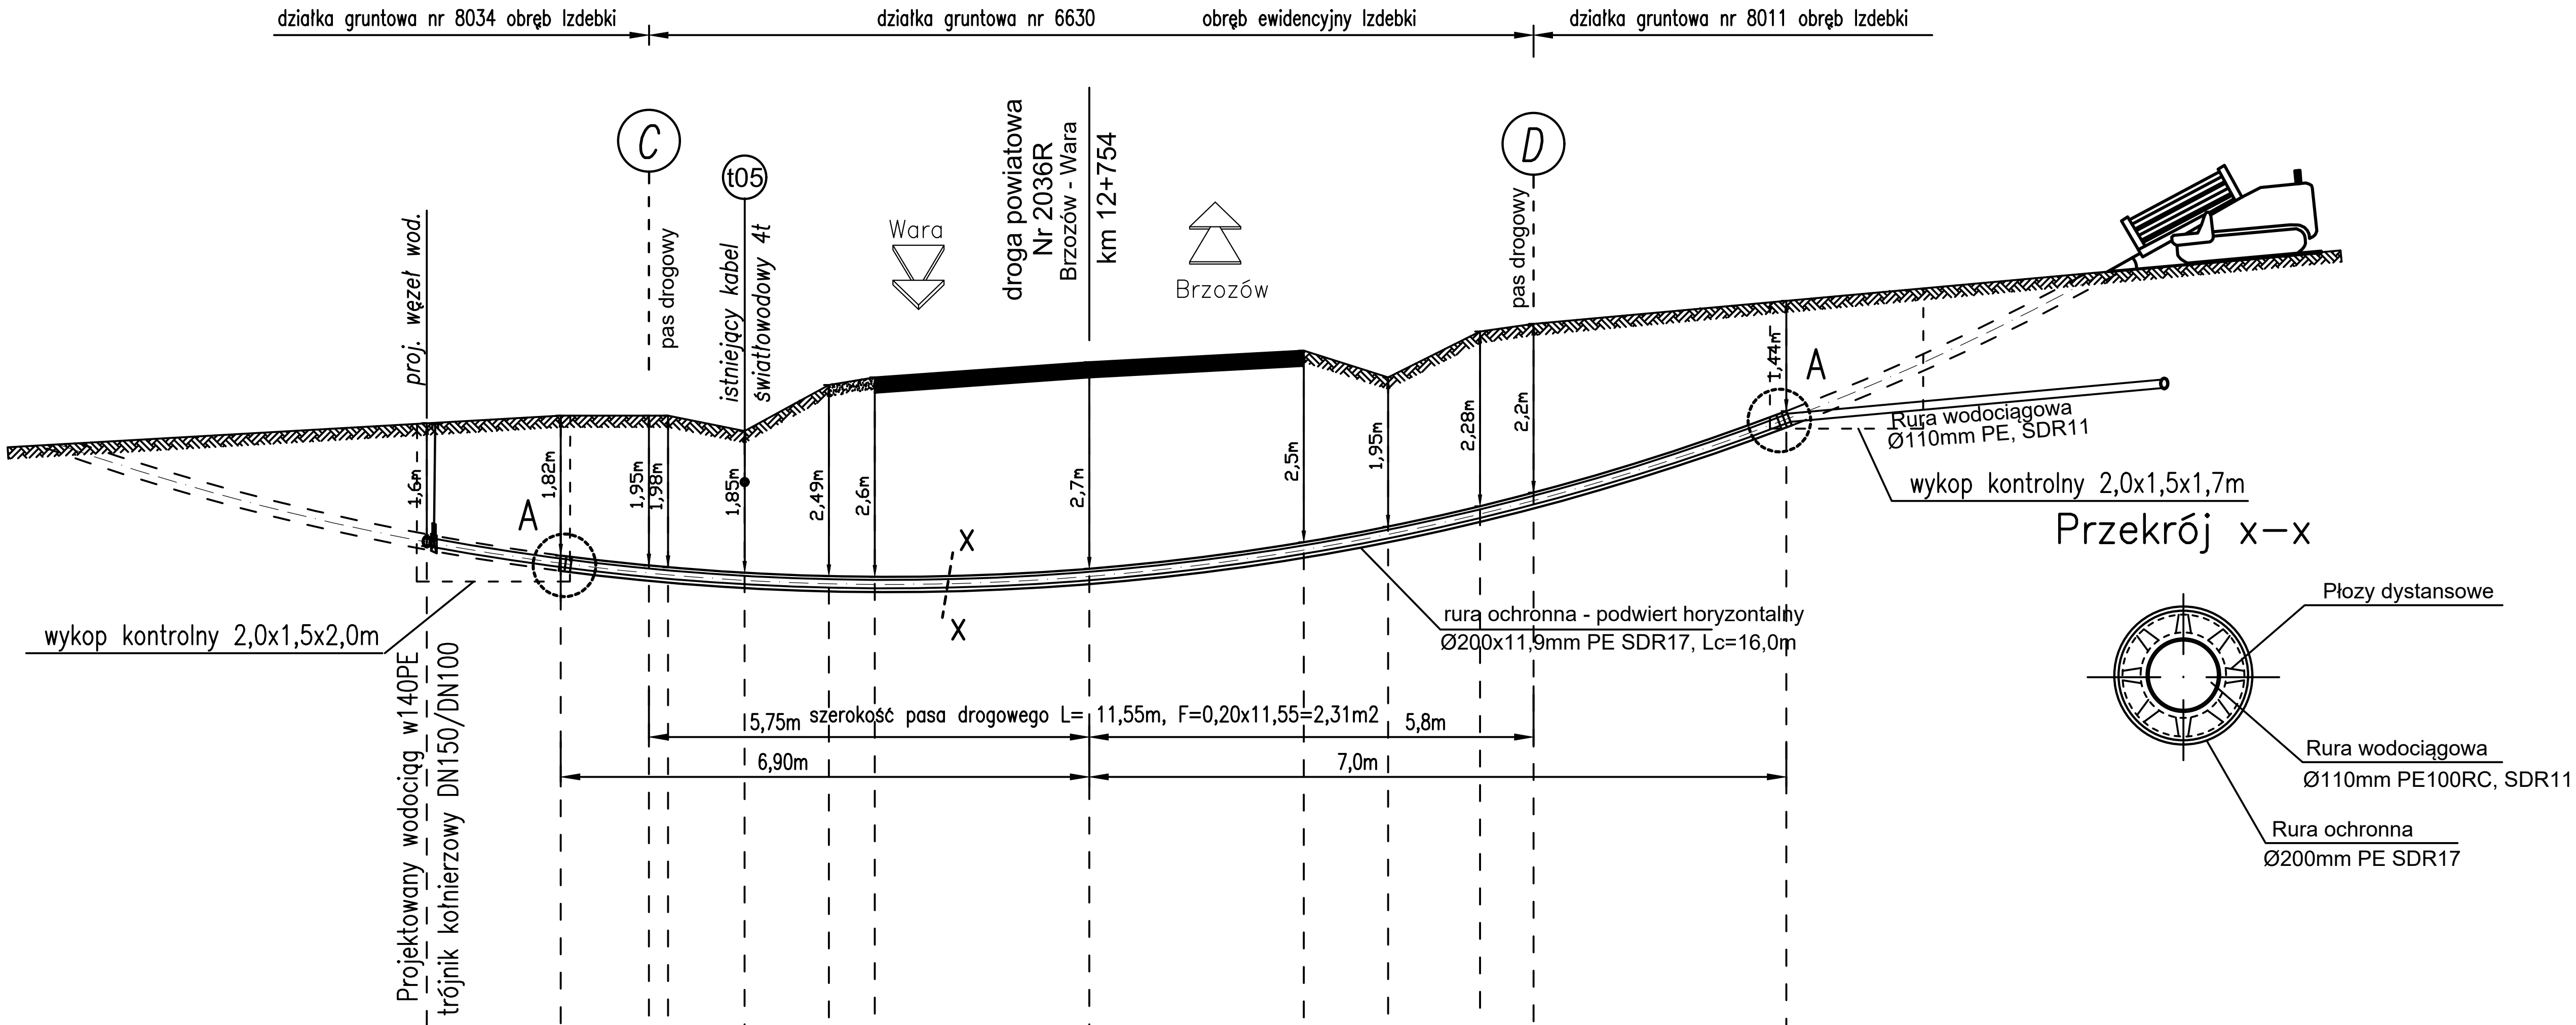

Poziom porównawczy
320,00m n.p.m.

Rzędna terenu	327,90	328,00	328,00	328,00	327,80	328,40	328,50	328,70	328,85	328,50	329,10	329,20	329,50
Rzędna dna rurociągów	326,30	326,03	325,90	325,87	325,80	325,76	325,75	325,85	326,20	326,40	326,67	326,85	327,90
Rzędna dna rury ochronnej		325,98	325,85	325,82	325,75	325,71	325,70	325,80	326,15	326,35	326,62	326,80	
Głębokość [m]	1,60	1,97	2,10	2,13	2,00	2,64	2,75	2,85	2,65	2,10	2,43	2,35	1,60
Spadek [%] Długość [m]		promień krzywizny podwiertu R=33,0m, L= 16,0m											
Odległość od osi drogi [m]	8,65	6,90	5,75	5,50	4,50	3,40	2,80	0,00	2,80	3,90	5,10	5,80	9,10

1,75m 1,15m 0,25m 1,0m 1,1m 0,6m 2,80m 2,80m 1,10m 1,2m 0,7m 3,30m

SZCZEGÓŁ A

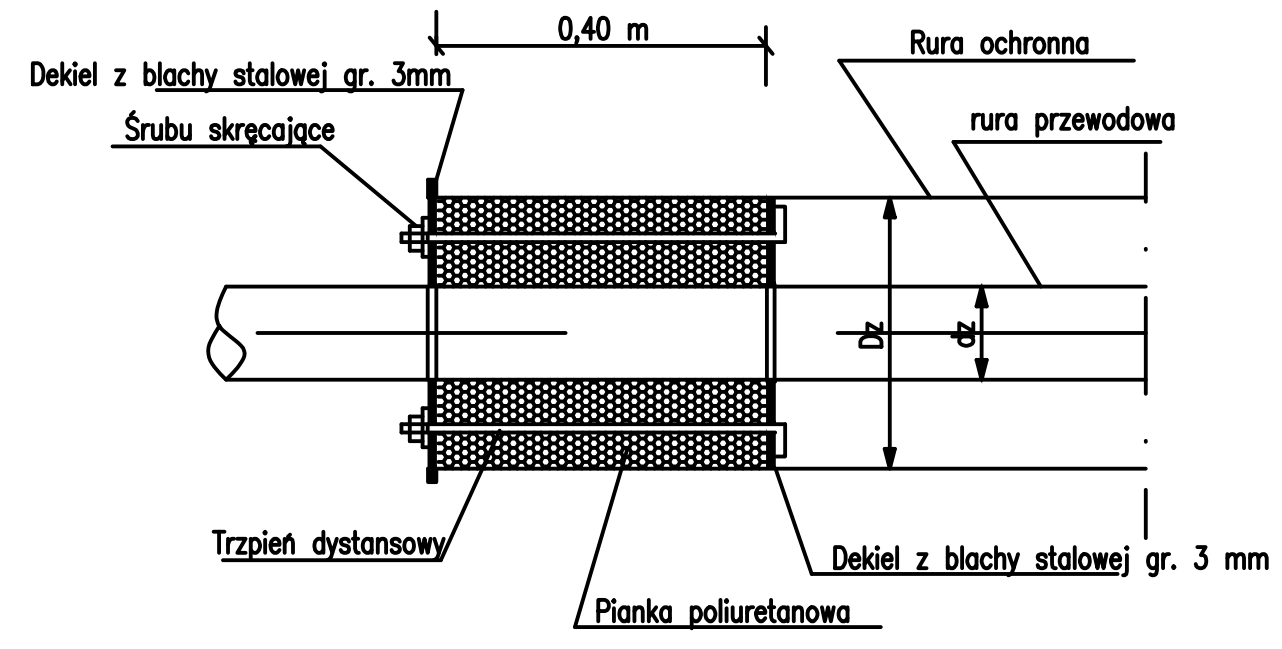

zajmowana powierzchnia pasa drogowego DP 2036R
w km 12+754 (dz. nr 6630 – odcinek C–D)
– rura ochronna – F= 11,55m x 0,2m = 2,31m²

Boroń Józef Zakład Projektowo - Usługowy "EKOPROJEKT"
ul. Kościuszki 2, 36-200 Brzozów, tel/fax.(0-13) 43 411 19; e-mail: ekoproj@ks.onet.pl

Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Izdebki
Identyfikator:	180206_2.0003
Lokalizacja obiektu budowlanego:	dz nr 6630 w m. Izdebki
Tytuł rysunku:	Przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej nr 2036R Brzozów - Wara w km 12+754 w m. Izdebki projektowanym wodociągiem Ø110mm PE w rurze ochronnej Ø200mm PE wykonane metodą podwiertu horyzontalnego
skala:	1:100
Inwestor:	Gmina Nozdrzec
Adres:	36-245 Nozdrzec 224
Projektant branża sanitarna:	inż. Józef Boroń uprawnienia budowlane instalacyjno - inżynieryjne GT-8341/53/77 A-649-132/81 PDK/IS/0569/02
nr rys.:	6
Data:	09.2024