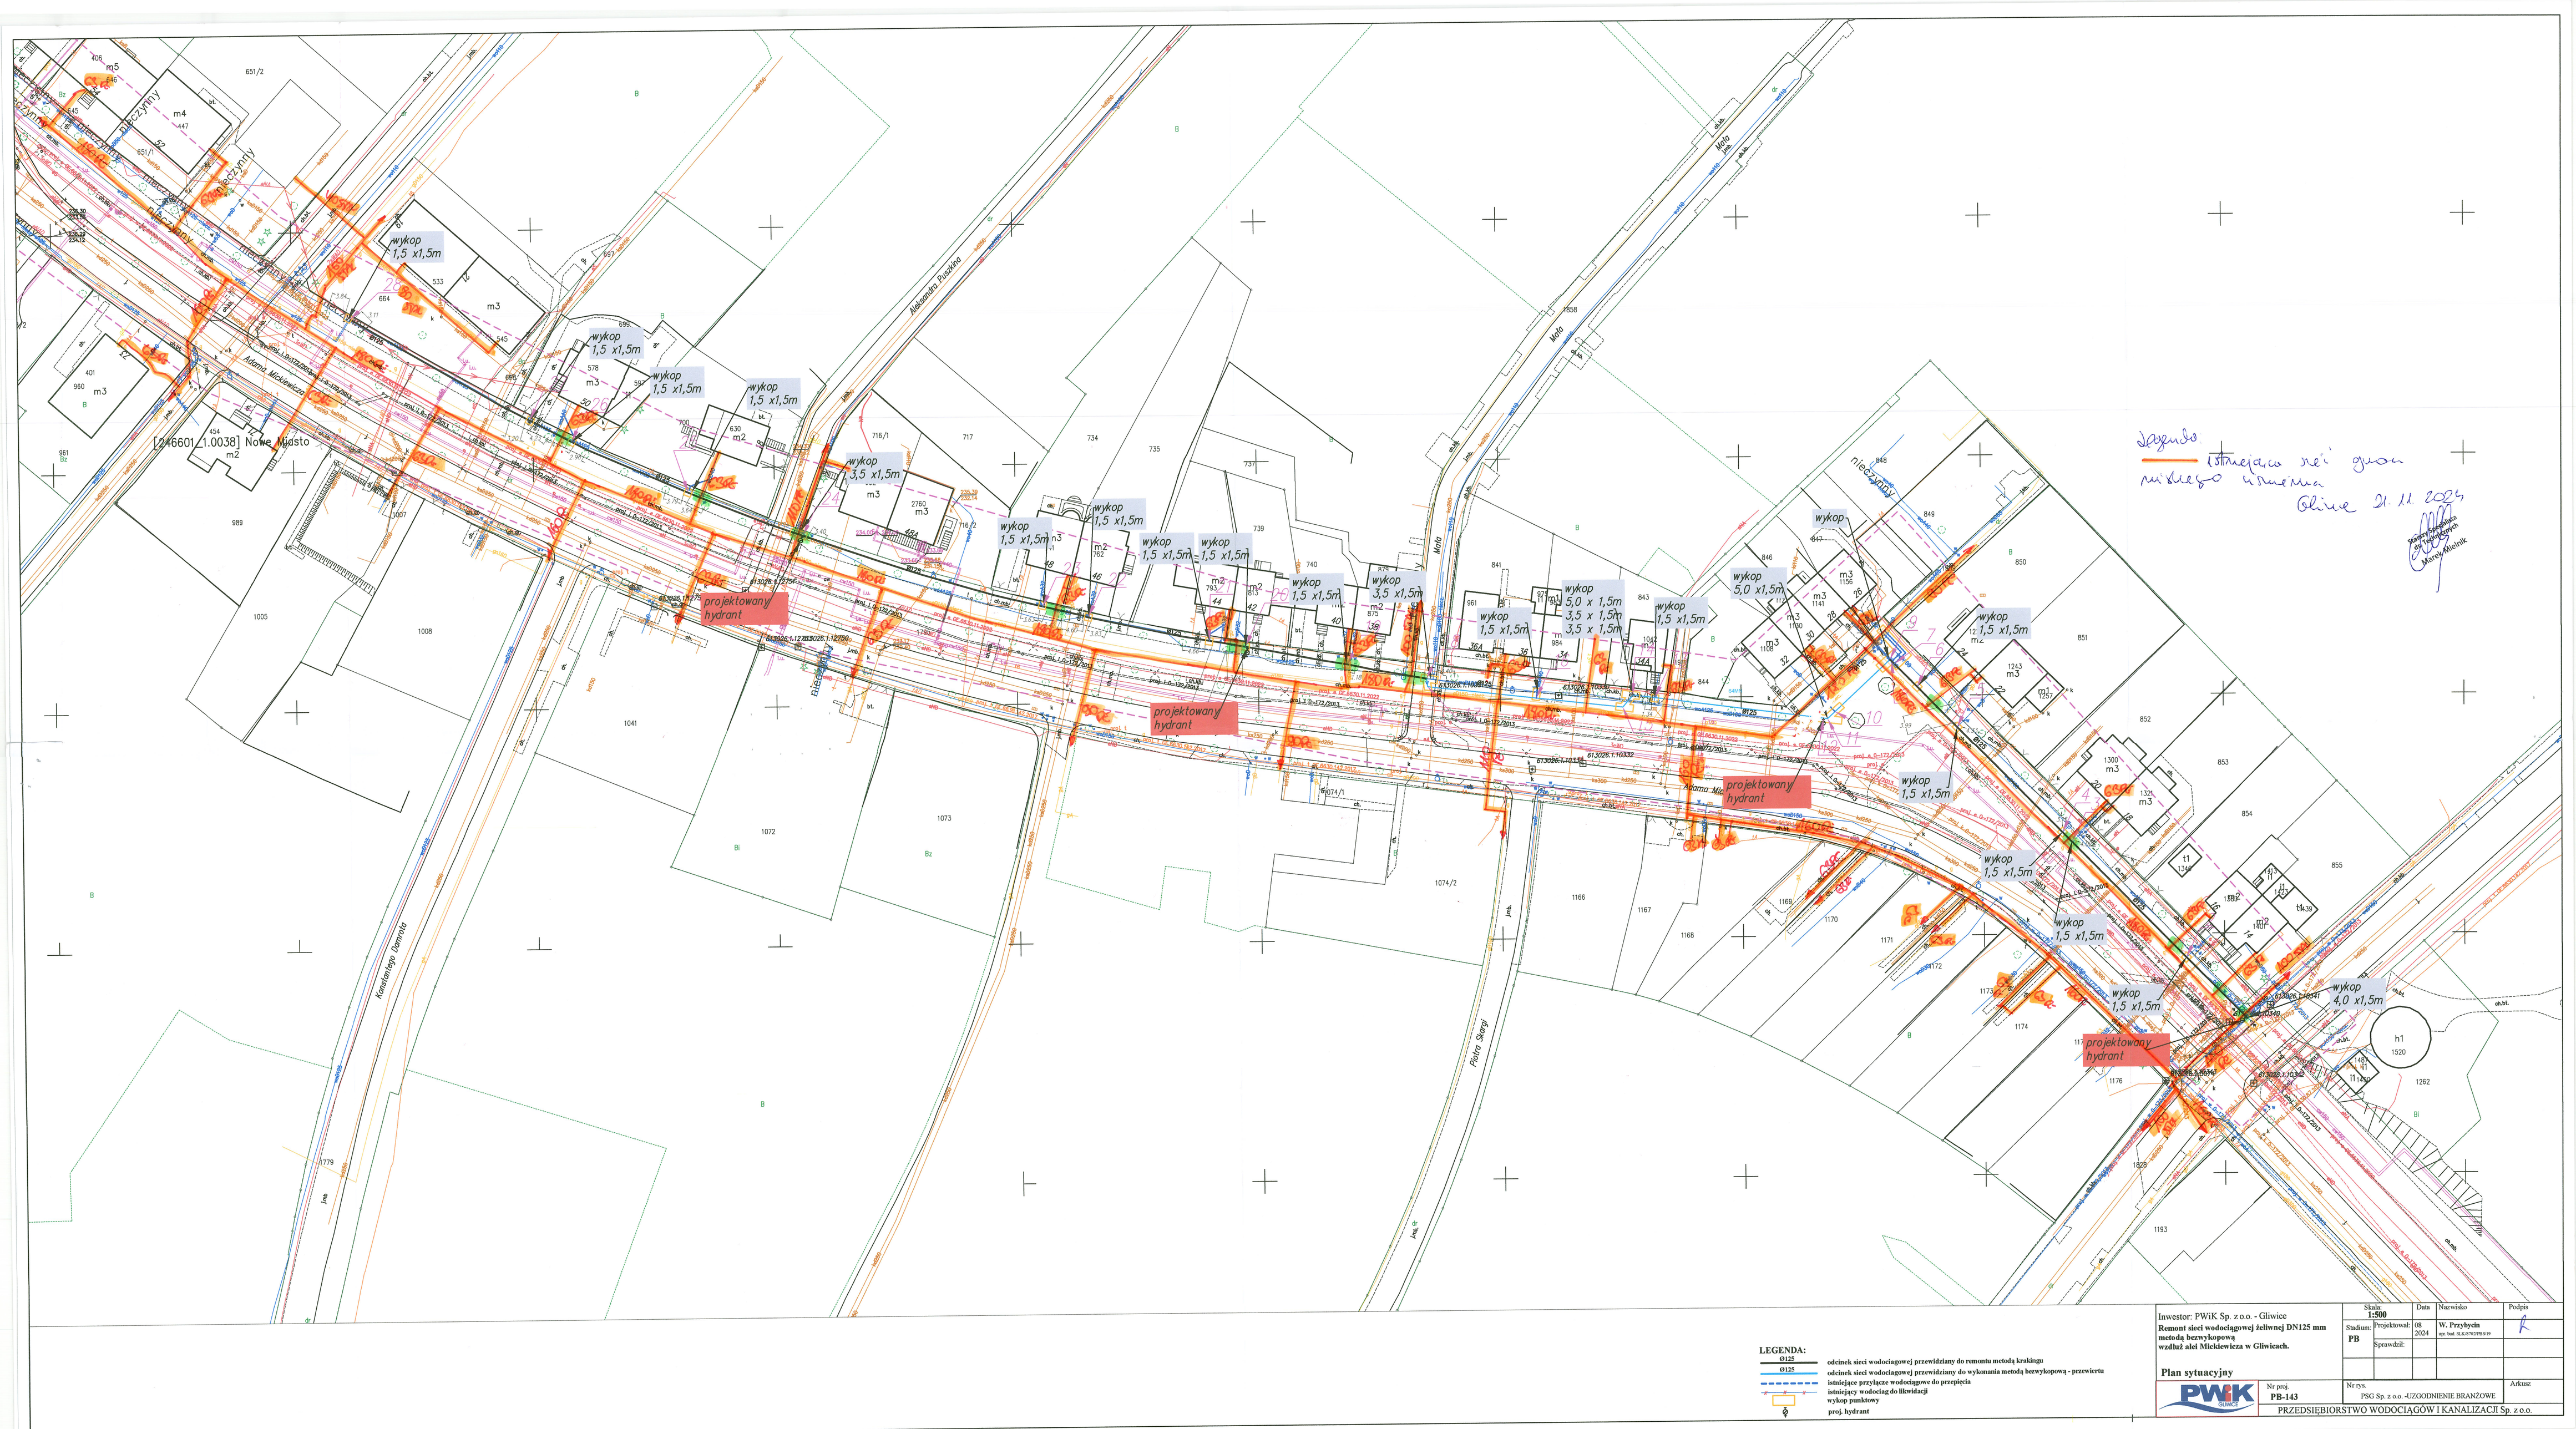

LEGENDA:

- Ø125 — odcinek sieci wodociągowej przewidziany do remontu metodą krakingu
- Ø125 — odcinek sieci wodociągowej przewidziany do wykonania metodą bezwykopową - przewiertu
- istniejące przyłącze wodociągowe do przepięcia
- istniejący wodociąg do likwidacji
- wykop punktowy
- proj. hydrant

Inwestor: PWiK Sp. z o.o. - Gliwice

Remont sieci wodociągowej żeliwnej DN125 mm metodą bezwykopową wzdłuż alei Mickiewicza w Gliwicach.

Plan sytuacyjny

Skala	Data	Nazwisko	Podpis
1:500			
Stadium: PB	Projektował:	08 2024	W. Przybycin upr. bud. SLK/8702/PBS/19
	Sprawdził:		

Nr proj. **PB-143**

PSG Sp. z o.o. -UZGODNIENIE BRANŻOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

Arkusz